

上下水道事業年次報告書 2025-2026

令和7年4月～令和8年3月



令和7年度（第33回）
水道ポスターコンクール 特選

川口市上下水道局

はじめに

本市水道事業は、昭和 27 年の通水開始以来、人口の増加や産業の発展にあわせて拡大する水需要に応えるため、7 期にわたる拡張事業を実施し、水道施設の整備を進めてきました。今日では、誰もが安全・安心な水道水を 24 時間 365 日、いつでも使用できる環境が整っています。

また、平成 31 年 3 月には、人口減少社会の到来や生活様式の変化に伴う給水収益の減少、水道施設の老朽化の進行など、水道事業を取り巻く新たな課題に対応すべく、「経営戦略」の内容を包含した「アクアプラン川口 21～第 3 次川口市水道ビジョン～」を策定しました。そして、計画期間の第 1 期(令和元年度～令和 3 年度)、第 2 期(令和 4 年度～令和 6 年度)の最終年度に見直しを行い、令和 7 年度から見直し後の同計画に基づいて事業運営を進めています。

一方、本市下水道事業は、昭和 15 年に工事に着手して以来、県の流域下水道計画と整合を図りながら、年次計画に基づいて逐次整備を進めてきました。

その後、本市下水道事業の将来の方向性を示す基本的な計画として、平成 30 年 7 月に「川口市下水道ビジョン」を、ビジョンに掲げる施策を実現するための中長期的な収支計画(投資・財政計画)として、平成 31 年 1 月に「川口市公共下水道事業経営戦略」を策定しました。

その後、平成 31 年 4 月から、下水道事業に地方公営企業法の規定を全部適用したことから、企業会計方式に基づく財政収支を把握するとともに、これまでの事業の進捗状況や社会情勢の変化を踏まえ、令和 4 年 3 月に「川口市公共下水道事業経営戦略」を改訂しました。そして、令和 7 年 3 月に、改訂から 3 年が経過したことから、再度見直しを行いました。

これらの計画に基づき、国・県や本市の下水道に関連する各種計画とも整合を図りながら、事業運営を進めています。

この年次報告書は、お客様との情報共有をより推進するため、事業概況や財務状況などの情報を総合的にご覧いただけるよう、平成 20 年度から発刊しているものです。

今後も、私たち上下水道局は、水道事業の理念である「安全・安心と真心を いつでもお客様のもとへ」、そして下水道事業の理念である「安全で快適な暮らしを未来へつなぐ 川口の下水道」を実現するため、各施策の更なる推進とサービスの向上に努めて参ります。

■ 水道事業 令和7年度の実績

収益的収支(水道水を作り、ご家庭や事業所に送るための収入と支出)の状況は、総収入は消費税抜きで約130億6千万円と前年度に比べ約3千万円の増となりました。増加の主な理由は、水道利用加入金のなどの増によるものです。

総支出においては消費税抜きで約115億5千万円と前年度より約4億円の増となりました。増加の主な理由は、原水及び浄水費、配水及び給水費などの増によるものです。

以上、収支の結果、当年度の純利益は約15億1千万円で、前年度に比べ約3億6千万円の減となりました。この利益は、水道事業の健全な経営を図るため、減債積立金などに充てられることとなります。

また、資本的収支(水道管や浄配水場を整備するための収入と支出)の状況は、総支出は消費税込みで約70億円に対し、企業債などによる総収入は消費税込みで約18億2千万円と、約51億8千万円の不足額が生じました。この不足額は、減債積立金、建設改良積立金、過年度及び当年度分損益勘定留保資金などで補てんしました。



給水状況については、令和7年度末で給水世帯313,610世帯、給水人口609,490人となり、前年度に比べ世帯数が5,005世帯、人口は1,550人増加しました。普及率は、行政区域内人口609,493人に対し99.9%となっています。また、年間配水量は、62,522,525立方メートルで、前年度に比べ205,700立方メートルの減となりました。

配水管網は、市内全域に約1,505km張り巡らされています。このうち、基幹となる管路の延長は約142kmで、耐震管率は86.32%となり、昨年度より0.52ポイント上昇しました。これは、他の事業体と比べても高い水準となっています。

■ 下水道事業 令和 7 年度の実績

収益的収支(汚水をきれいにし、雨水を排水するための収入と支出)の状況は、総収入は消費税抜きで約 106 億 2 千万円と、前年度に比べ約 7 千万円の減となりました。減少の主な理由は、他会計負担金の減によるものです。

総支出においては消費税抜きで約 93 億 1 千万円と前年度より約 3 千万円の増となりました。増加の主な理由は、管渠費、総係費の増によるものです。

以上、収支の結果、当年度の純利益は約 13 億 1 千万円で、前年度に比べ約 1 億円の減となりました。この利益は、下水道事業の健全な経営を図るため、減債積立金などに充てられることとなります。

また、資本的収支(下水道管やポンプ場を整備するための収入と支出)の状況は、総支出は消費税込みで約 81 億 5 千万円に対し、企業債などによる総収入は消費税込みで約 45 億 2 千万円と、約 36 億 3 千万円の不足額が生じました。この不足額は、減債積立金、過年度及び当年度分損益勘定留保資金などで補てんしました。



普及状況については、令和 7 年度末で処理区域内世帯数 282,953 世帯、処理区域内人口は 544,860 人となり、前年度に比べ世帯数が 5,275 世帯増加し、人口は 2,953 人増加しました。普及率は行政区域内人口 609,493 人に対し 89.4%となっています。また、接続状況については、令和 7 年度末で水洗化世帯数が 267,750 世帯、水洗化人口は 514,263 人となり、水洗化率(世帯)は 94.6%となっています。

年間総排水量は、48,746,339 立方メートルで、前年度に比べ 3,776,319 立方メートルの減となりました。

目 次

I 水道事業 令和7年度実績

1 事業概要	
(1) 事業概要	1
(2) 配水量分析	3
(3) 給水状況	4
2 財務	
(1) 収益的收入及び支出	7
(2) 資本的收入及び支出	9
(3) 企業債の状況	11
(4) 経営分析	12
3 業務	
(1) 栓数の年度推移	15
(2) 有収水量の年度推移	16
(3) 水道料金の年度推移	17
(4) 調定件数の年度推移	18
(5) 月別有収水量の年度推移	19
(6) 月別調定件数の年度推移	20
(7) 調定件数及び金額の年度推移	20
(8) 一栓使用水量	21
(9) 水道料金体系の推移	22
(10) 県水購入単価の推移	27
4 浄配水施設	
(1) 月別水量(配水量・県水受水量・取水井揚水量)	29
(2) 最大配水量及び最小配水量並びに平均配水量	31
(3) 県水受水量の年度推移	31
(4) 浄配水場導送配水管布設状況	32
(5) 井戸仕様・整備状況	36
(6) 地下水源の取水量能力表	38
(7) 地下水源の運転水位低下実績表	39
(8) 水質検査結果(原水池・浄配水場・給水栓)	40
(9) 月別使用電力量及び薬品使用量	47
(10) 加圧ポンプ設置状況	48
5 管路施設	
(1) 管路全体の布設状況と耐震管率	49
(2) 管種別布設状況	50
(3) 基幹管路の布設状況と耐震管率	52
(4) 年度別布設状況	54
(5) 建設改良事業	56
(6) 配水管地区別布設状況	58
6 給水	
(1) 月別給水関係諸工事受付件数	59
(2) 月別給水装置工事受付しゅん工件数	59
(3) 指定給水装置工事事業者等の指定の推移	59
(4) 給配水管等修理状況	60
(5) 量水器交換状況(検定満期)	62
(6) 私道内給水管布設替整備補助金執行状況	62
(7) 地下漏水調査・調査距離及び漏水種別修理件数等の状況	63
7 災害対策	
(1) 指定給水所一覧	65
(2) 指定給水所地図	66

Ⅱ 下水道事業 令和7年度実績

1 事業概要	
(1) 事業概要	67
(2) 普及状況の推移	69
(3) 処理状況	70
2 財務	
(1) 収益的収入及び支出	71
(2) 資本的収入及び支出	73
(3) 企業債の状況	75
(4) 経営分析	76
3 使用料等	
(1) 有収水量の年度推移	79
(2) 下水道使用料の年度推移	80
(3) 調定件数の年度推移	81
(4) 調定件数及び金額の年度推移	82
(5) 月別有収水量の年度推移	83
(6) 月別調定件数の年度推移	84
(7) 下水道使用料体系の推移	85
4 流域下水道	
(1) 計画	89
(2) 流域下水道の区分	89
(3) 処理状況	90
5 水洗化促進	
(1) 私道共同排水設備整備補助金	91
(2) 水洗便所改造資金補助金	91
6 水質規制	
(1) 特定事業場届出状況	93
(2) 非特定事業場(監視・規制対象事業場)	94
(3) 事業場の分類	94
7 ポンプ施設	
(1) ポンプ施設数	95
(2) ポンプ場一覧	95
(3) 地下ポンプ室等一覧	97
8 災害対策	
(1) 雨水貯留施設	101
(2) 災害用マンホールトイレ整備箇所一覧	102
(3) 災害用マンホールトイレ整備箇所図	104

Ⅲ 令和8年度組織等

1 機構の概要	
(1) 組織図及び事務分掌	105
(2) 職員配置表	106
(3) 年齢別職員構成	108
(4) 上下水道勤続年数別職員構成(通算)	108
2 歴代川口市上下水道事業運営審議会委員	109
3 歴代川口市水道事業管理者	112
4 歴代川口市上下水道事業管理者	112

I 水道事業 令和7年度実績

1 事業概要

(1) 事業概要

(2) 配水量分析

(3) 給水状況



川口市上下水道局キャラクター「みず太郎」

1 事業概要

(1) 事業概要


項 目		6年度(B)	7年度(A)	比較増減 (A-B)
行政人口	人	607,943	609,493	1,550
川口市の総人口				
行政世帯	世帯	308,606	313,611	5,005
川口市の総世帯数				
給水人口	人	607,940	609,490	1,550
水道により給水を受けている人口				
給水世帯	世帯	308,605	313,610	5,005
水道により給水を受けている世帯数				
年間配水量(総配水量)	m ³	62,728,225	62,522,525	△ 205,700
1年間に配水管に送られた総水量				
有収水量	m ³	56,140,046	55,891,548	△ 248,498
料金徴収の対象水量				
有効水量	m ³	58,145,989	57,892,317	△ 253,672
有効・有用に使用された水量				
1日最大配水量	m ³	183,291	182,913	△ 378
年間の1日配水量が最も多い日		R6.12.31	R8.2.9	
1日平均配水量	m ³	171,858	171,295	△ 563
年間配水量を年間日数で除した水量				
1日最小配水量	m ³	157,297	151,670	△ 5,627
年間の1日配水量が最も少ない日		R6.8.16	R7.8.10	
1人1日最大配水量	ℓ	301.5	300.1	△ 1.4
最大配水量を給水人口で除した水量				
1人1日平均配水量	ℓ	282.7	281.0	△ 1.7
平均配水量を給水人口で除した水量				
1人1日最小配水量	ℓ	258.7	248.8	△ 9.9
最小配水量を給水人口で除した水量				
1人1日平均使用量	ℓ	253.0	251.2	△ 1.8
有収水量を年間日数で除したものを給水人口で除した水量				
有収率	%	89.50	89.39	△ 0.11
有収水量を年間配水量で除したもの				
有効率	%	92.70	92.59	△ 0.11
有効水量を年間配水量で除したもの				
供給単価(税抜)	円	207.21	191.87	△ 15.34
有収水量1m ³ 当たりについて、どれだけの収益を得ているかを表すもの			※ 208.19	0.98
給水原価(税抜)	円	192.29	201.29	9.00
有収水量1m ³ 当たりについて、どれだけの費用がかかっているかを表すもの				
料金回収率	%	107.76	95.32	△ 12.44
給水に係る費用を、どの程度給水収益で賄えているかを表すもの			※ 103.43	△ 4.33

※1 国の重点支援地方交付金を活用し、令和8年2月及び3月検針分の水道料金の基本料金を無償化したことにより、912,166,595円の給水収益の減が発生している。減少分は一般会計からの繰入金で補填されることから、その分を加えた給水単価を併記する。

I 令和7年度実績 1 事業概要

項 目		6年度(B)	7年度(A)	比較増減 (A-B)
1日配水能力	m ³	204,800	204,800	0
1日に浄配水場で配水可能な水量				
負荷率	%	93.76	93.65	△ 0.11
1日最大配水量に対する1日平均配水量の割合。施設効率を判断する指標				
施設利用率	%	83.92	83.64	△ 0.28
1日配水能力に対する1日平均配水量の割合。経済性を総括的に判断する指標				
最大稼働率	%	89.50	89.31	△ 0.19
1日最大配水量を1日配水能力で除した、浄配水施設における1日の最大稼働割合				
給水収益(税込)	円	12,795,301,839	11,795,693,208	△ 999,608,631
水道事業会計における営業収益の一つ。水道料金として収入となる収益				
資本単価(税抜)	円	146.3	146.2	△ 0.1
将来20年間の減価償却費と支払利息の合計を当該施設を利用して得られる20年間の総有収水量で除して得た水1 m ³ あたりの費用				
管路延長／耐震管率	m	1,498,344.6	1,505,030.6	6,686.0
水道管の総延長と耐震管の割合	%	28.68	29.86	1.18
基幹管路延長／耐震管率	m	140,893.6	142,390.6	1,497.0
導水管・送水管・配水本管の総延長と耐震管の割合	%	85.80	86.32	0.52
配水池の耐震化率	%	76.6	78.2	1.6
全配水池に対する耐震化された配水池の割合(配水池等有効容量)				
消火栓	基	7,110	7,108	△ 2
消火栓総設置数				
県水受水量	m ³	55,276,880	55,770,986	494,106
埼玉県企業局からの受水量				
1日平均受水量	m ³	151,444	152,797	1,353
受水量を年間日数で除したもの				
1日最大受水量	m ³	162,231	161,911	△ 320
年間の1日受水量のうち、受水量が最も多い日		R7.2.22	R7.12.10	
県水受水率	%	88.12	89.20	1.08
受水量を年間配水量で除したもの				
取水井揚水量	m ³	7,451,345	6,751,539	△ 699,806
保有する井戸からの取水量				
1日平均取水量	m ³	20,415	18,497	△ 1,918
取水井揚水量を年間日数で除したもの				
1日最大取水量	m ³	26,398	26,373	△ 25
年間の1日取水井揚水量のうち、取水量が最も多い日		R6.10.17	R8.2.12	
1日最大受水量+1日最大取水量	m ³	188,629	188,284	△ 345
1日最大受水量と1日最大取水量を足したもの				

(2) 配水量分析

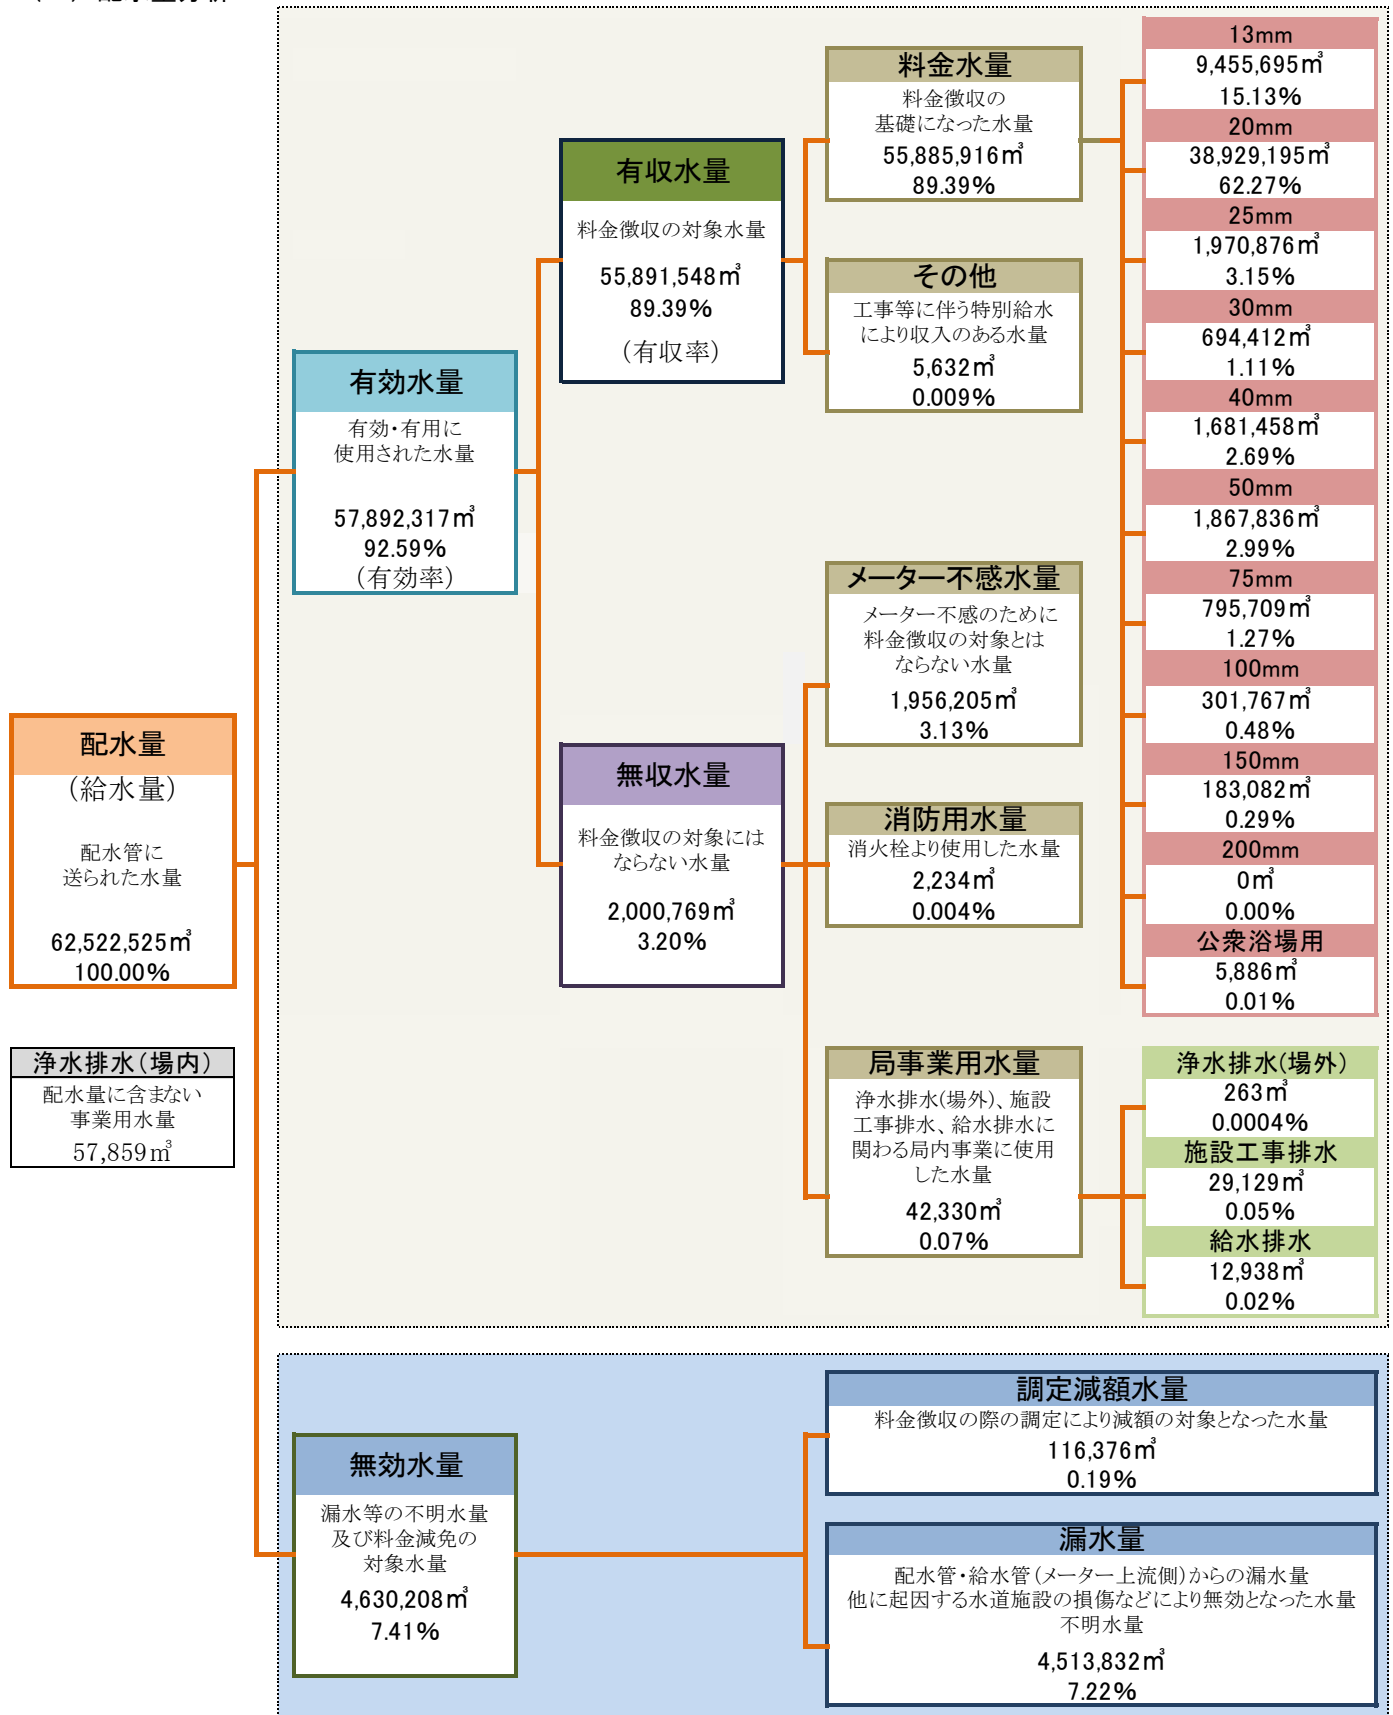

配水量の内訳	=	県水受水量	+	取水井揚水量
		(埼玉県企業局からの受水量)		(市が保有する井戸からの取水量)
62,522,525 ^{m³} 100.00%		55,770,986 ^{m³} 89.20%		6,751,539 ^{m³} 10.80%

配水量、県水受水量及び取水井揚水量の水量計の計器誤差量(計量値と真の値との差)として31,061^{m³}が超過値として計測。

(3) 給水状況

	3年度	4年度	5年度	6年度(B)	7年度(A)	比較増減 (A-B)	増減率 (%)
給水人口(人)	605,063	604,891	607,276	607,940	609,490	1,550	0.25
給水世帯(世帯)	296,538	299,579	304,392	308,605	313,610	5,005	1.62
配水量(m ³)	64,376,825	62,870,197	62,402,892	62,728,225	62,522,525	△ 205,700	△ 0.33
有収水量(m ³)	58,495,024	57,078,862	56,484,884	56,140,046	55,891,548	△ 248,498	△ 0.44
有収率(%)	90.86	90.79	90.52	89.50	89.39	△ 0.11	-

図1 年度別給水人口比較

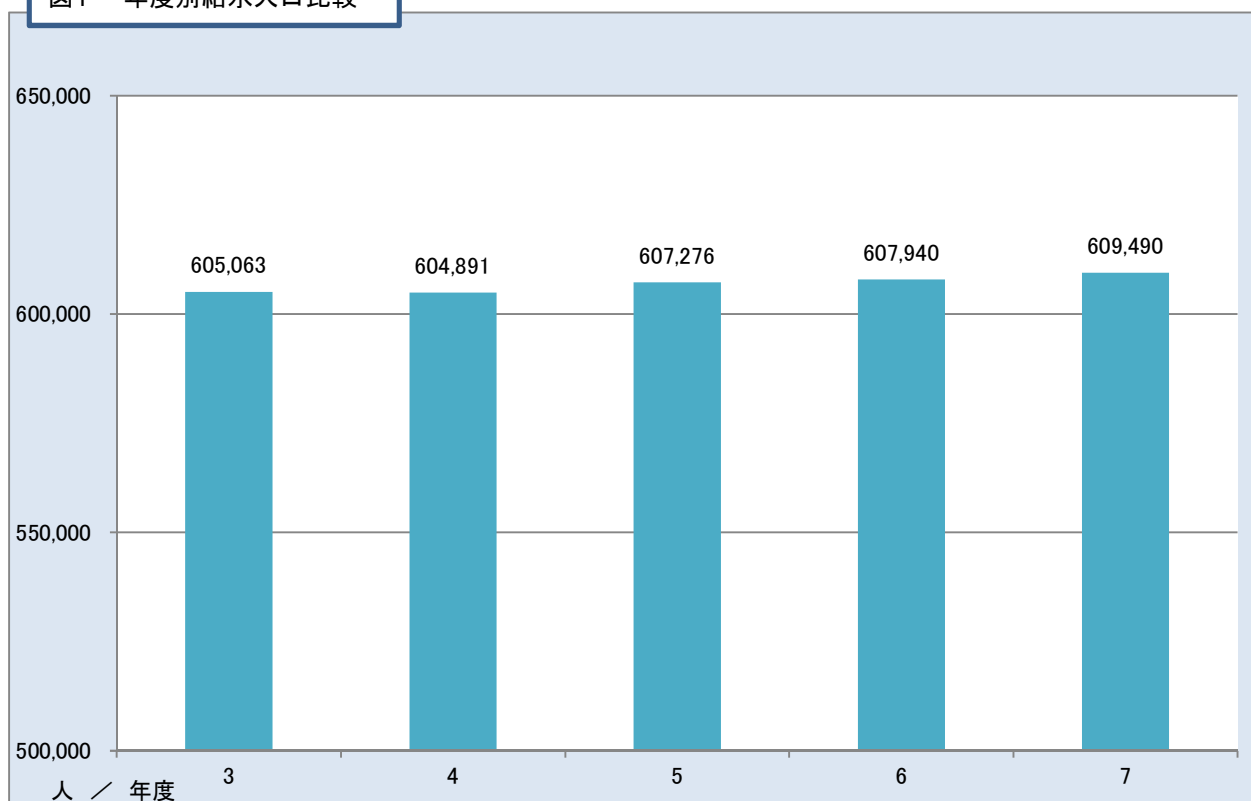


図2 年度別給水世帯比較


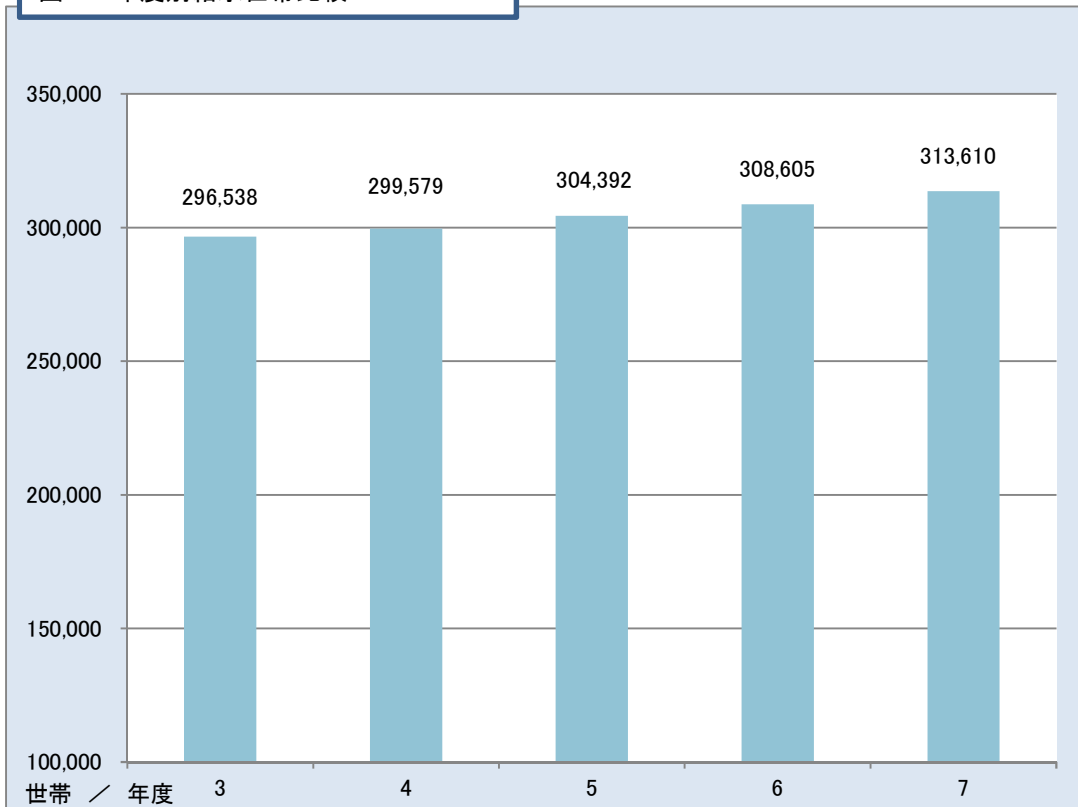


図3 年度別配水量・有収水量・有収率比較

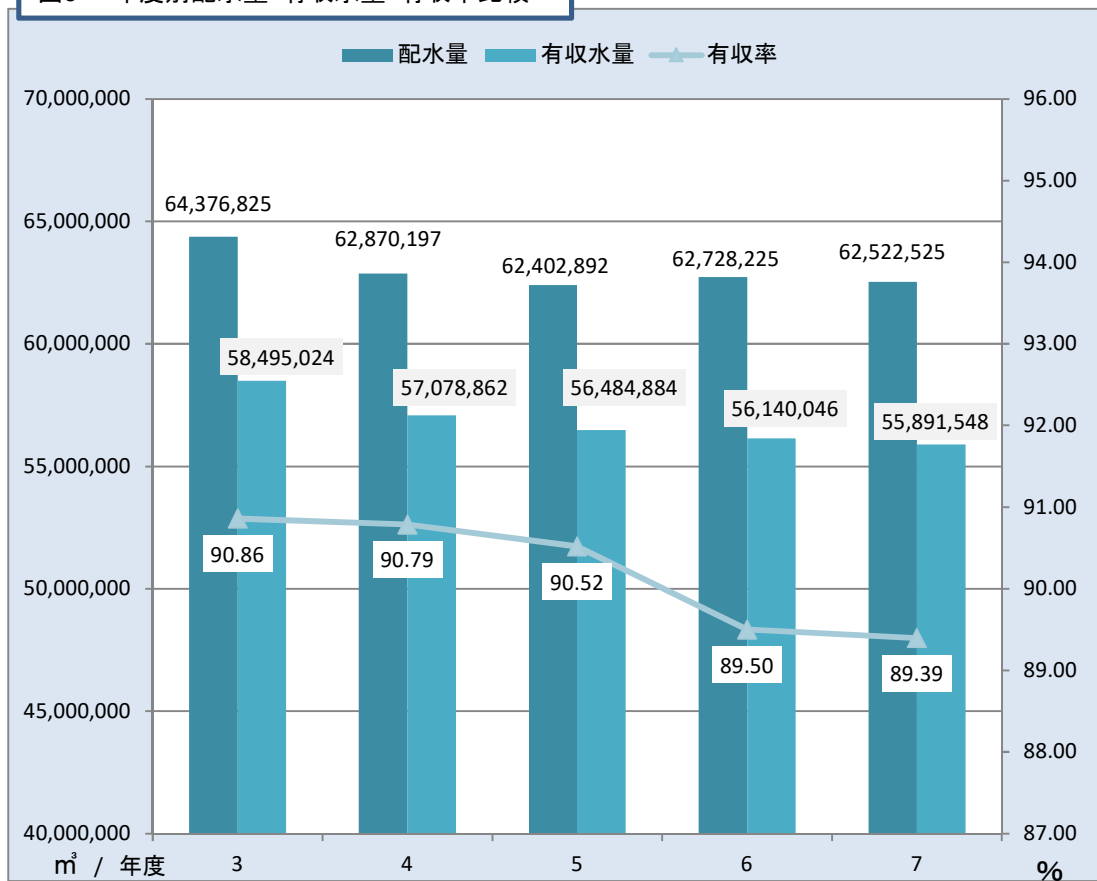

2 財務

（１）収益的收入及び支出

（２）資本的收入及び支出

（３）企業債の状況

（４）経営分析



川口市上下水道局キャラクター「みず太郎」

2 財務

(1) 収益の収入及び支出


単位:千円

年度 区分		3年度		4年度		5年度		6年度		7年度		差引増減 (A-B)	増減率 (%)
		金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	金額(B)	構成比 (%)	金額(A)	構成比 (%)		
収益の 収入	給水収益	11,980,431	90.31	11,722,989	89.28	11,704,691	89.04	11,632,532	89.32	10,723,793	82.13	△ 908,739	△ 7.81
	負担金	64,866	0.49	70,911	0.54	50,378	0.38	55,391	0.43	30,395	0.23	△ 24,996	△ 45.13
	加入金	490,510	3.70	552,320	4.21	625,880	4.76	530,360	4.07	610,530	4.68	80,170	15.12
	手数料等	729,645	5.50	784,556	5.97	765,069	5.82	804,967	6.18	1,692,904	12.96	887,937	110.31
	計(C)	13,265,452	100	13,130,776	100	13,146,018	100	13,023,250	100	13,057,622	100	34,372	0.26
収益の 支出	人件費	599,634	5.65	581,361	5.10	607,069	5.49	640,291	5.74	698,157	6.05	57,866	9.04
	受水費	3,494,125	32.94	3,468,730	30.46	3,452,363	31.18	3,415,020	30.64	3,445,372	29.85	30,352	0.89
	修繕費	326,680	3.08	336,547	2.96	427,331	3.86	420,921	3.78	408,899	3.54	△ 12,022	△ 2.86
	委託料	2,406,190	22.68	2,621,456	23.02	2,714,620	24.52	2,795,867	25.08	3,018,183	26.14	222,316	7.95
	減価 償却費等	2,848,694	26.85	2,961,599	26.01	2,958,278	26.72	3,015,721	27.06	3,090,276	26.77	74,555	2.47
	企業債 利息	390,418	3.68	349,124	3.07	319,038	2.88	296,611	2.66	290,193	2.51	△ 6,418	△ 2.16
	物件費等	542,531	5.12	1,068,319	9.38	592,539	5.35	562,146	5.04	593,747	5.14	31,601	5.62
	計(D)	10,608,272	100	11,387,136	100	11,071,238	100	11,146,577	100	11,544,827	100	398,250	3.57
純利益 (C-D)		2,657,180		1,743,640		2,074,780		1,876,673		1,512,795		△ 363,878	△ 19.39

(消費税及び地方消費税抜き)

※令和7年度決算数値は、市議会での議決を受けて確定します。

図4 収益の収支比較

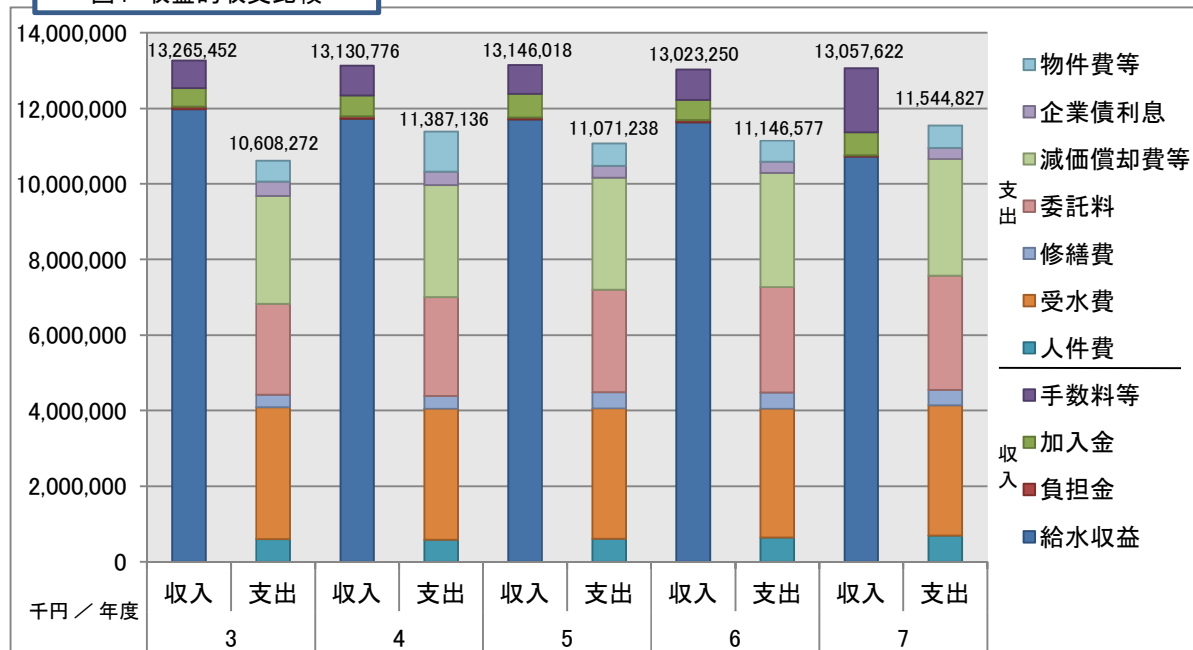

○供給単価及び給水原価の推移


単位:円/m³

年度 区分	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
供給単価	204.81	205.38	207.22	207.21	191.87
給水原価	174.93	184.80	189.42	192.29	201.29

(消費税及び地方消費税抜き)

$$\text{供給単価} = \frac{\text{給水収益}}{\text{年間総有収水量}} \quad \text{給水原価} = \frac{\text{経常費用} - (\text{受託工事費} + \text{材料及び不用品売却原価} + \text{附帯事業費}) - \text{長期前受金戻入}}{\text{年間総有収水量}}$$

図5 供給単価及び給水原価比較

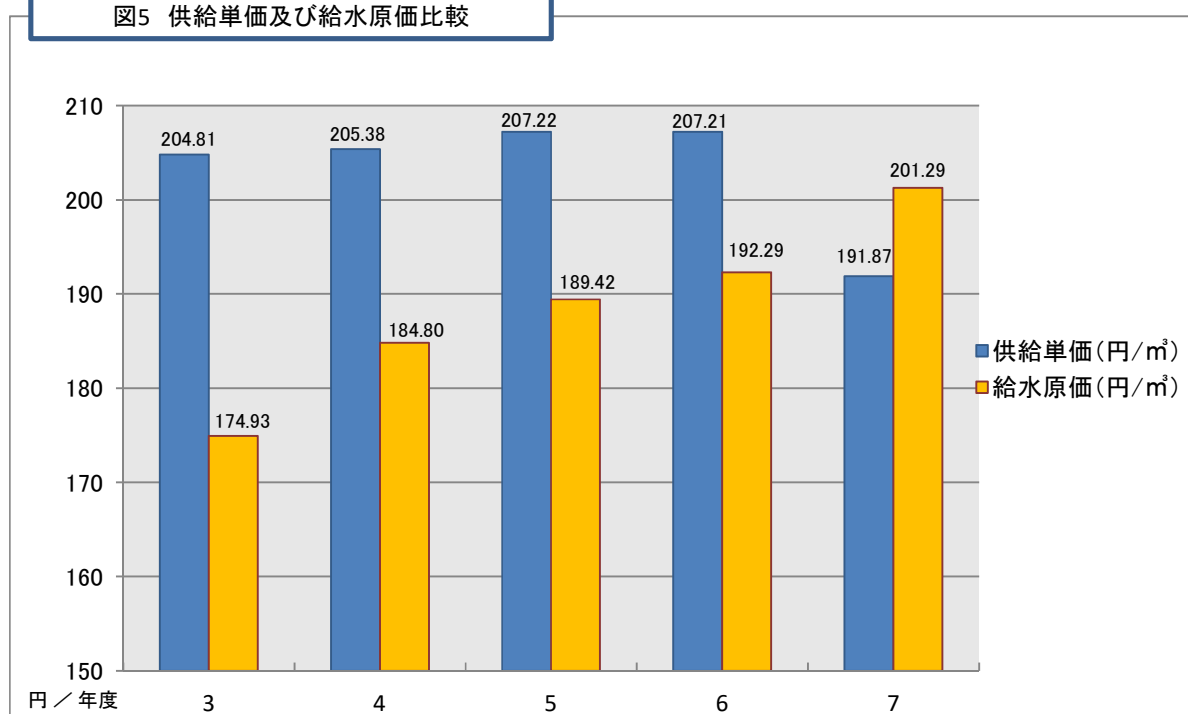

(2) 資本の収入及び支出

単位:千円

年度 区分		3年度		4年度		5年度		6年度		7年度		差引増減 (A-B)	増減率 (%)
		金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	金額(B)	構成比 (%)	金額(A)	構成比 (%)		
資本の収入	企業債	1,700,000	93.76	1,750,000	94.10	1,730,000	90.46	1,522,200	92.15	1,610,000	88.26	87,800	5.77
	国・県補助金	0	0.00	12,183	0.65	33,245	1.74	0	0.00	0	0.00	0	0
	工事負担金等	113,062	6.24	97,627	5.25	149,115	7.80	129,737	7.85	214,081	11.74	84,344	65.01
	計(C)	1,813,062	100	1,859,810	100	1,912,360	100	1,651,937	100	1,824,081	100	172,144	10.42
資本の支出	企業債償還金	1,736,428	23.73	1,756,379	26.45	1,735,384	27.70	1,589,469	22.85	1,618,263	23.11	28,794	1.81
	拡張費・改良費	5,551,426	75.87	4,873,453	73.38	4,518,725	72.13	5,351,558	76.93	5,373,420	76.74	21,862	0.41
	量水器費・固定資産購入費	29,410	0.40	11,098	0.17	10,905	0.17	15,804	0.22	10,377	0.15	△ 5,427	△ 34.34
	計(D)	7,317,264	100	6,640,930	100	6,265,014	100	6,956,831	100	7,002,060	100	45,229	0.65
資本の収支差引(C-D)		△ 5,504,202		△ 4,781,120		△ 4,352,654		△ 5,304,894		△ 5,177,979		126,915	△ 2.39

(消費税及び地方消費税込み)

単位:千円

		3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
補てん財源	減債積立金	1,540,000	1,756,379	1,730,000	1,580,000	1,610,000
	建設改良積立金	0	0	910,000	500,000	270,000
	損益勘定留保資金	3,493,552	2,623,847	1,332,048	2,774,766	2,829,433
	当年度利益剰余金処分額	0	0	0	0	0
	繰越利益剰余金処分額	0	0	0	0	0
	消費税及び地方消費税資本の収支調整額	470,650	400,894	380,606	450,128	468,546
	合計	5,504,202	4,781,120	4,352,654	5,304,894	5,177,979

図6 資本の収支比較


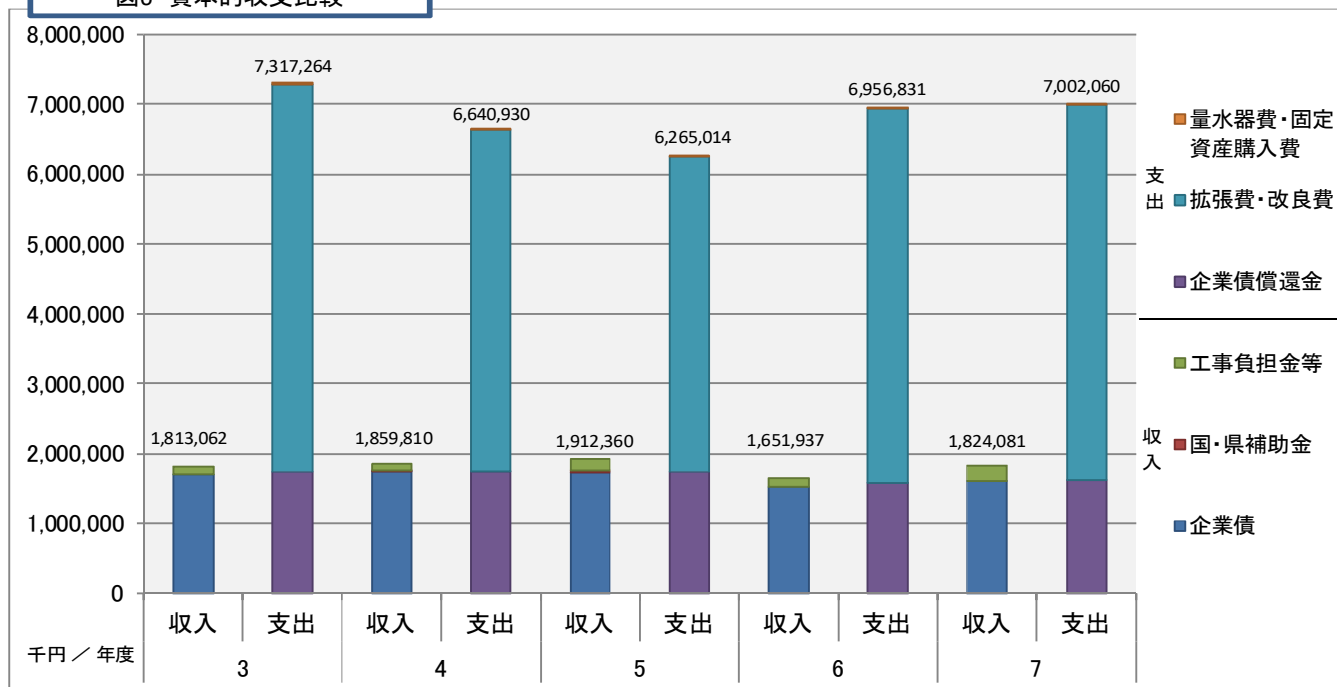


図7 補てん財源比較

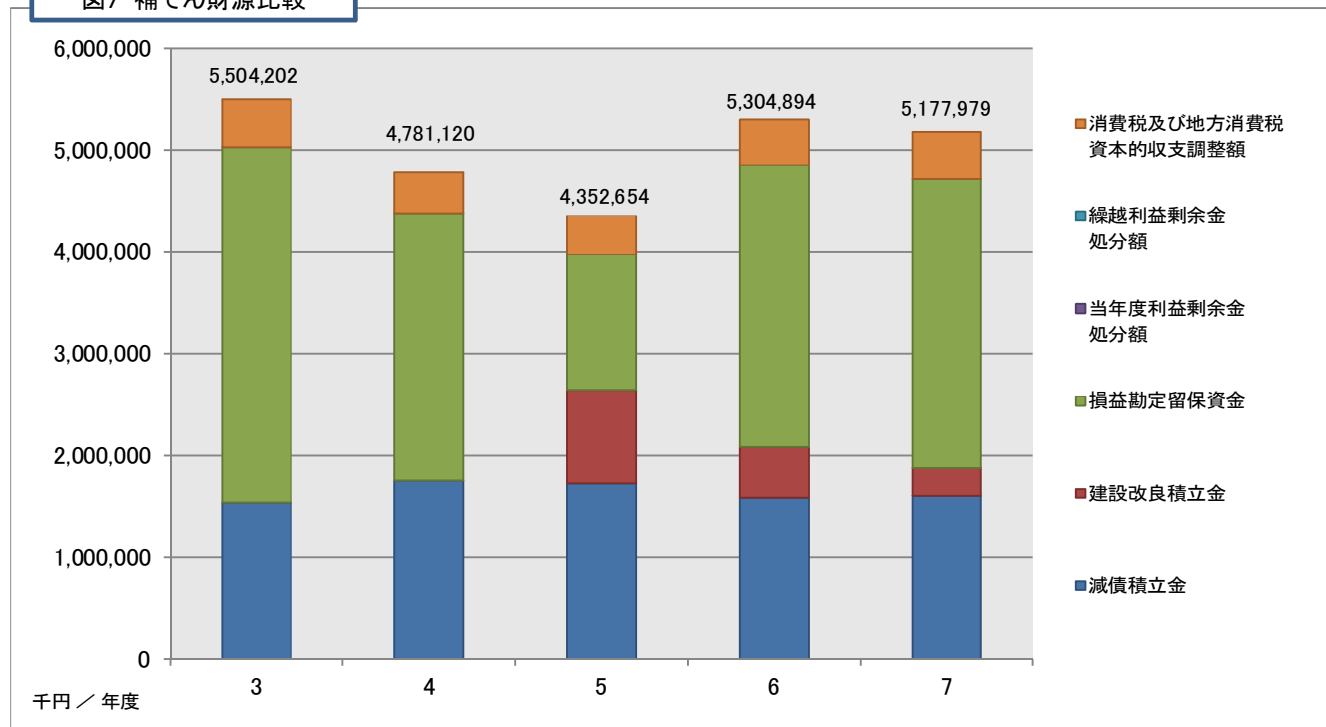


(3) 企業債の状況

単位:千円

	借入額	償還額		年度末残高
		元金	利息	
28年度	2,300,000	1,545,534	577,824	27,703,422
29年度	2,300,000	1,568,163	546,914	28,435,259
30年度	1,650,000	1,654,691	516,153	28,430,568
元年度	2,300,000	1,640,425	478,979	29,090,143
2年度	1,650,000	1,700,213	434,771	29,039,930
3年度	1,700,000	1,736,428	390,418	29,003,502
4年度	1,750,000	1,756,379	349,124	28,997,123
5年度	1,730,000	1,735,384	319,038	28,991,739
6年度	1,522,200	1,589,469	296,611	28,924,470
7年度	1,610,000	1,618,263	290,193	28,916,207

図8 年度末残高比較

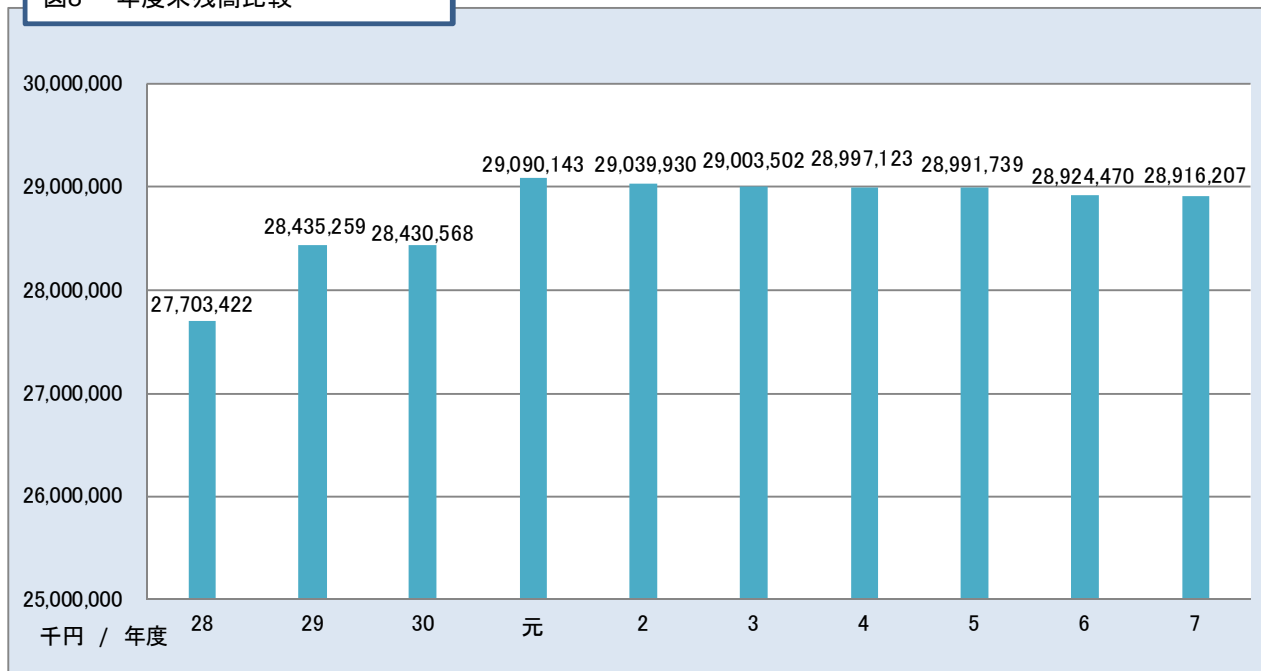

I 令和7年度実績 2 財務

(4) 経営分析

項 目		3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	備考	算 式
1. 負荷率(%)		93.4	94.2	93.8	93.8	93.6	↗	$\frac{\text{1日平均配水量}}{\text{1日最大配水量}} \times 100$
2. 施設利用率(%)		86.1	84.1	83.3	83.9	83.6	↗	$\frac{\text{1日平均配水量}}{\text{配水能力}} \times 100$
3. 最大稼働率(%)		92.2	89.3	88.8	89.5	89.3	↗	$\frac{\text{1日最大配水量}}{\text{配水能力}} \times 100$
4. 配水管 使用効率(m³/m)		43.43	42.25	41.79	41.87	41.54	↗	$\frac{\text{年間総配水量}}{\text{導送配水管延長}}$
5. 固定資産 使用効率(m³/万円)		8.39	8.07	7.89	7.74	7.55	↗	$\frac{\text{年間総配水量}}{\text{有形固定資産}}$
6. 有収率(%)		90.86	90.79	90.52	89.50	89.39	↗	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{年間総配水量}} \times 100$
7. 供給単価(円/m³)		204.81	205.38	207.22	207.21	191.87	↗	$\frac{\text{給水収益}}{\text{年間総有収水量}}$
8. 給水原価(円/m³)		174.93	184.80	189.42	192.29	201.29	↘	$\frac{\text{経常費用} - \left[\begin{array}{l} \text{受託} \\ \text{工事費} \end{array} + \begin{array}{l} \text{材料及び} \\ \text{不用品} \\ \text{売却原価} \end{array} + \begin{array}{l} \text{附帯} \\ \text{事業費} \end{array} \right]}{\text{年間総有収水量}}$ 長期 前受金 戻入
職員 一人 当 た り	9. 給水人口(人)	7,118	7,034	7,144	7,237	7,525	↗	$\frac{\text{現在給水人口}}{\text{損益勘定職員数}}$
	10. 有収水量(千m³)	688.2	663.7	664.5	668.3	690.0	↗	$\frac{\text{年間有収水量}}{\text{損益勘定職員数}}$
	11. 営業収益(千円)	151,372	147,744	150,015	149,941	144,954	↗	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}{\text{損益勘定職員数}}$
12. 給水収益に対する職員 給与費の割合(%)		5.0	5.0	5.2	5.5	6.5	↘	$\frac{\text{職員給与費}}{\text{給水収益}} \times 100$
構 成 比 率	13. 固定資産 構成比率(%)	93.9	93.3	91.9	92.8	93.1	↘	$\frac{\text{固定資産}}{\text{固定資産} + \text{流動資産} + \text{繰延資産}} \times 100$
	14. 固定負債 構成比率(%)	34.2	33.4	32.6	32.1	31.5	↘	$\frac{\text{固定負債}}{\text{負債資本合計}} \times 100$
	15. 自己資本 構成比率(%)	62.6	63.3	63.8	65.0	65.5	↗	$\frac{\text{資本金} + \text{剰余金} + \text{繰延収益}}{\text{負債資本合計}} \times 100$
財 務 比 率	16. 固定資産 対長期資本比率(%)	97.0	96.4	95.3	95.6	96.0	↘	$\frac{\text{固定資産}}{\text{固定負債} + \text{資本金} + \text{剰余金} + \text{繰延収益}} \times 100$
	17. 固定比率(%)	150.0	147.3	144.0	142.8	142.2	↘	$\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金} + \text{剰余金} + \text{繰延収益}} \times 100$
	18. 流動比率(%)	189.5	204.8	226.7	245.3	230.9	↗	$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$
	19. 当座比率(%)	188.4	203.3	225.2	242.2	228.3	↗	$\frac{\text{現金及び預金} + (\text{未収金} - \text{貸倒引当金})}{\text{流動負債}} \times 100$

・備考欄の ↗ は数値が高いほど良いことを意味し、↘ は数値が低いほど良いことを意味します。

項 目		3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	備考	算 式
財務比率	20. 現金比率(%)	141.8	158.8	182.6	191.7	156.8	↗	$\frac{\text{現金預金}}{\text{流動負債}} \times 100$
	21. 不良債務比率(%)	△ 18.2	△ 22.7	△ 30.6	△ 29.5	△ 29.6	↘	$\frac{\text{流動負債} - (\text{流動資産} - \text{翌年度繰越財源})}{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}} \times 100$
回転率	22. 自己資本回転率	0.258	0.244	0.236	0.226	0.204	↗	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}{(\text{期首自己資本金} + \text{期末自己資本金}) \times 1/2}$
	23. 固定資産回転率	0.170	0.164	0.162	0.157	0.143	↗	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}{(\text{期首固定資産} + \text{期末固定資産}) \times 1/2}$
	24. 流動資産回転率	2.644	2.396	2.020	1.899	1.893	↗	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}{(\text{期首流動資産} + \text{期末流動資産}) \times 1/2}$
	25. 未収金回転率	10.553	10.325	9.984	9.607	7.332	↗	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}{(\text{期首未収金} + \text{期末未収金}) \times 1/2}$
	26. 当年度減価償却率(%)	3.60	3.70	3.62	3.62	3.60	↘	$\frac{\text{当年度減価償却費}}{\text{有形固定資産} + \text{無形固定資産} - \text{土地} - \text{建設仮勘定} + \text{当年度減価償却費}} \times 100$
収益率	27. 総収支比率(%)	125.0	115.3	118.7	116.8	113.1	↗	$\frac{\text{総収益}}{\text{総費用}} \times 100$
	28. 営業収支比率(%)	127.6	121.8	120.1	117.3	104.9	↗	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}{\text{営業費用} - \text{受託工事費}} \times 100$
	29. 総資本利益率(%)	3.31	2.69	2.45	2.14	1.72	↗	$\frac{\text{経常利益} - \text{経常損失}}{(\text{期首負債資本合計} + \text{期末負債資本合計}) \times 1/2} \times 100$
その他の	30. 利子負担率(%)	1.35	1.20	1.10	1.03	1.00	↘	$\frac{\text{支払利息} + \text{企業債取扱諸費}}{\text{建設改良費等の財源に充てるための企業債} + \text{リース債務} + \text{一時借入金}} \times 100$
	31. 企業債償還元金対減価償却費比率(%)	67.7	65.3	65.0	58.0	57.7	↘	$\frac{\text{建設改良のための企業債償還元金}}{\text{当年度減価償却費} - \text{長期前受金戻入}} \times 100$
	対給水収益比率 32. 企業債償還元金	14.5	15.0	14.8	13.7	15.1	↘	$\frac{\text{建設改良のための企業債償還元金}}{\text{給水収益}} \times 100$
	33. 企業債利息	3.3	3.0	2.7	2.5	2.7	↘	$\frac{\text{企業債利息}}{\text{給水収益}} \times 100$
	34. 企業債元利償還金	17.8	18.0	17.6	16.2	17.8	↘	$\frac{\text{建設改良のための企業債元利償還金}}{\text{給水収益}} \times 100$
	35. 単年度欠損金比率(%)	—	—	—	—	—	↘	$\frac{\text{単年度欠損金}}{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}} \times 100$
	36. 累積欠損金比率(%)	—	—	—	—	—	↘	$\frac{\text{累積欠損金}}{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}} \times 100$
	37. 職員1人当たり有形固定資産(千円)	723,963	727,905	746,049	771,431	820,337	↗	$\frac{\text{期末有形固定資産}}{\text{損益勘定所属職員数} + \text{資本勘定所属職員数}}$

・備考欄の↗は数値が高いほど良いことを意味し、↘は数値が低いほど良いことを意味します。

3 業務

- (1) 栓数の年度推移
- (2) 有収水量の年度推移
- (3) 水道料金の年度推移
- (4) 調定件数の年度推移
- (5) 月別有収水量の年度推移
- (6) 月別調定件数の年度推移
- (7) 調定件数及び金額の年度推移
- (8) 一栓使用水量
- (9) 水道料金体系の推移
- (10) 県水購入単価の推移



川口市上下水道局キャラクター「みず太郎」

3 業務

(1) 栓数の年度推移

単位: 栓

口径	3年度	前年度比	4年度	前年度比	5年度	前年度比
13 mm	83,652	99.58	83,781	100.15	83,279	99.40
20 mm	203,809	101.13	206,621	101.38	210,201	101.73
25 mm	5,272	99.36	5,296	100.46	5,268	99.47
30 mm	621	98.57	619	99.68	617	99.68
40 mm	918	100.22	916	99.78	923	100.76
50 mm	505	98.25	510	100.99	521	102.16
75 mm	97	96.04	98	101.03	99	101.02
100 mm	17	94.44	22	129.41	19	86.36
150 mm	9	100.00	8	88.89	8	100.00
200 mm	0	0.00	0	0.00	0	0.00
公衆浴場	7	87.50	7	100.00	6	85.71
その他	1	100.00	1	100.00	1	100.00
合計	294,908	100.64	297,879	101.01	300,942	101.03

口径	6年度	前年度比	7年度	前年度比
13 mm	83,249	99.96	83,366	100.14
20 mm	212,650	101.17	215,883	101.52
25 mm	5,251	99.68	5,236	99.71
30 mm	619	100.32	620	100.16
40 mm	928	100.54	920	99.14
50 mm	541	103.84	528	97.60
75 mm	101	102.02	107	105.94
100 mm	18	94.74	19	105.56
150 mm	7	87.50	7	100.00
200 mm	0	0.00	0	0.00
公衆浴場	5	83.33	5	100.00
その他	1	100.00	1	100.00
合計	303,370	100.81	306,692	101.10

I 令和7年度実績 3 業務

(2) 有収水量の年度推移

単位: m³

口径	3年度	前年度比	4年度	前年度比	5年度	前年度比
13 mm	10,743,492	95.79	10,262,086	95.52	9,935,071	96.81
20 mm	40,167,736	98.66	39,337,475	97.93	38,984,578	99.10
25 mm	1,999,436	96.48	1,985,409	99.30	1,980,215	99.74
30 mm	686,506	96.95	669,633	97.54	684,122	102.16
40 mm	1,668,514	100.98	1,628,775	97.62	1,674,452	102.80
50 mm	1,883,805	102.84	1,819,840	96.60	1,854,646	101.91
75 mm	844,998	111.40	853,264	100.98	835,669	97.94
100 mm	294,369	132.34	332,889	113.09	341,775	102.67
150 mm	194,065	88.81	176,760	91.08	181,458	102.66
200 mm	0	0.00	0	0.00	0	0.00
公衆浴場	9,487	89.90	10,357	109.17	9,217	88.99
その他	2,616	76.09	2,374	90.75	3,681	155.05
合計	58,495,024	98.46	57,078,862	97.58	56,484,884	98.96

口径	6年度	前年度比	7年度	前年度比
13 mm	9,683,210	97.46	9,455,695	97.65
20 mm	39,068,284	100.21	38,929,195	99.64
25 mm	1,947,454	98.35	1,970,876	101.20
30 mm	678,325	99.15	694,412	102.37
40 mm	1,648,043	98.42	1,681,458	102.03
50 mm	1,872,686	100.97	1,867,836	99.74
75 mm	791,026	94.66	795,709	100.59
100 mm	294,858	86.27	301,767	102.34
150 mm	146,788	80.89	183,082	124.73
200 mm	0	0.00	0	0.00
公衆浴場	6,819	73.98	5,886	86.32
その他	2,553	69.36	5,632	220.60
合計	56,140,046	99.39	55,891,548	99.56

(3) 水道料金の年度推移

単位:円

口径	3年度	前年度比	4年度	前年度比	5年度	前年度比
13 mm	1,905,173,297	115.95	1,825,371,321	95.81	1,779,032,081	97.46
20 mm	8,446,919,129	118.55	8,276,196,769	97.98	8,257,789,024	99.78
25 mm	523,078,958	115.90	525,096,083	100.39	528,078,922	100.57
30 mm	243,659,021	115.21	239,834,623	98.43	245,273,488	102.27
40 mm	643,390,892	120.72	627,394,068	97.51	648,761,221	103.41
50 mm	793,601,216	122.53	767,247,503	96.68	781,125,862	101.81
75 mm	381,007,694	131.91	383,410,688	100.63	378,246,984	98.65
100 mm	139,334,632	155.40	156,904,078	112.61	161,016,763	102.62
150 mm	99,165,404	106.88	90,802,918	91.57	92,650,924	102.04
200 mm	0	0.00	0	0.00	0	0.00
公衆浴場	1,429,325	116.95	1,419,156	99.29	1,318,770	92.93
その他	861,190	87.93	781,605	90.76	1,211,870	155.05
合計	13,177,620,758	118.87	12,894,458,812	97.85	12,874,505,909	99.85

口径	6年度	前年度比	7年度	前年度比
13 mm	1,742,797,017	97.96	1,533,529,408	87.99
20 mm	8,289,506,203	100.38	7,508,434,100	90.58
25 mm	520,668,199	98.60	501,806,981	96.38
30 mm	241,535,992	98.48	239,247,168	99.05
40 mm	635,403,193	97.94	639,884,483	100.71
50 mm	790,692,772	101.22	777,976,766	98.39
75 mm	357,766,108	94.59	357,545,007	99.94
100 mm	139,334,770	86.53	142,259,842	102.10
150 mm	75,802,361	81.82	92,410,740	121.91
200 mm	0	0.00	0	0.00
公衆浴場	956,254	72.51	743,728	77.78
その他	838,970	69.23	1,854,985	221.10
合計	12,795,301,839	99.38	11,795,693,208	92.19

(消費税及び地方消費税込み)

I 令和7年度実績 3 業務

(4) 調定件数の年度推移

単位:件

口径	3年度	前年度比	4年度	前年度比	5年度	前年度比
13 mm	497,465	99.52	496,651	99.84	495,625	99.79
20 mm	1,210,500	101.46	1,225,691	101.25	1,244,849	101.56
25 mm	31,855	99.46	31,798	99.82	31,760	99.88
30 mm	3,935	98.23	3,902	99.16	3,879	99.41
40 mm	5,815	99.73	5,859	100.76	5,850	99.85
50 mm	3,321	99.79	3,327	100.18	3,377	101.50
75 mm	735	100.96	743	101.09	743	100.00
100 mm	124	102.48	130	104.84	135	103.85
150 mm	54	100.00	52	96.30	52	100.00
200 mm	0	0.00	0	0.00	0	0.00
公衆浴場	46	95.83	42	91.30	41	97.62
その他	126	84.00	149	118.25	191	128.19
合計	1,753,976	100.85	1,768,344	100.82	1,786,502	101.03


口径	6年度	前年度比	7年度	前年度比
13 mm	495,515	99.98	441,892	89.18
20 mm	1,263,648	101.51	1,202,003	95.12
25 mm	31,663	99.69	29,505	93.18
30 mm	3,898	100.49	3,857	98.95
40 mm	5,894	100.75	5,804	98.47
50 mm	3,442	101.92	3,460	100.52
75 mm	729	98.12	749	102.74
100 mm	135	100.00	136	100.74
150 mm	47	90.38	47	100.00
200 mm	0	0.00	0	0.00
公衆浴場	34	82.93	27	79.41
その他	174	91.10	161	92.53
合計	1,805,179	101.05	1,687,641	93.49

(5) 月別有収水量の年度推移

単位: m³

月 \ 年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
4	4,963,439	4,866,969	4,747,856	4,771,868	4,662,624
5	4,776,533	4,631,152	4,493,517	4,487,787	4,461,625
6	5,080,495	4,926,384	4,872,249	4,885,322	4,817,414
7	4,728,158	4,663,661	4,548,829	4,500,360	4,536,830
8	5,120,142	5,024,164	4,940,137	4,849,848	4,855,834
9	4,742,249	4,600,057	4,629,843	4,569,913	4,501,681
10	5,036,438	4,903,023	4,839,532	4,744,409	4,712,307
11	4,664,938	4,571,223	4,500,331	4,518,154	4,551,990
12	5,020,129	4,903,974	4,881,022	4,890,120	4,832,445
1	4,761,373	4,618,218	4,613,449	4,604,234	4,606,737
2	5,146,336	5,012,884	4,991,309	4,974,017	5,035,116
3	4,454,794	4,357,153	4,426,810	4,344,014	4,316,945
計	58,495,024	57,078,862	56,484,884	56,140,046	55,891,548

図9 年度別有収水量比較

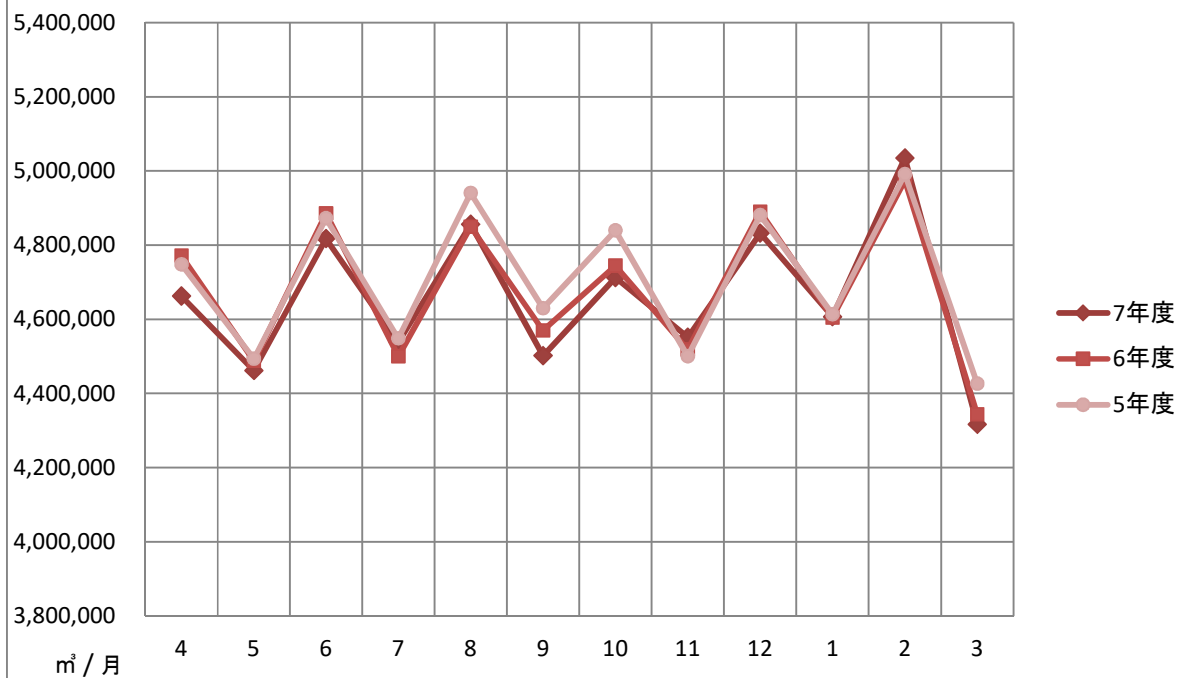

I 令和7年度実績 3 業務

(6) 月別調定件数の年度推移

単位:件

年度 月	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
4	145,180	146,137	147,424	149,043	150,073
5	147,116	148,317	149,739	151,655	153,373
6	144,848	145,863	147,199	148,916	149,835
7	147,231	148,292	149,995	151,872	153,488
8	144,805	146,072	147,171	149,021	149,784
9	147,300	148,489	150,121	151,717	153,487
10	144,932	146,150	147,613	149,226	150,077
11	147,402	148,576	150,357	151,634	153,356
12	145,223	146,482	147,772	149,346	150,282
1	147,127	148,425	150,352	151,602	153,405
2	145,197	146,443	147,967	149,140	92,341
3	147,615	149,098	150,792	152,007	78,140
計	1,753,976	1,768,344	1,786,502	1,805,179	1,687,641

(7) 調定件数及び金額の年度推移

単位: 件数 件
金額 円

		合 計	口座振替	構成比	納付書	構成比	クレジットカード	構成比
3 年 度	件 数	1,753,976	1,099,205	62.67%	574,254	32.74%	80,517	4.59%
	金 額	13,177,620,758	9,255,397,781	70.24%	3,418,362,994	25.94%	503,859,983	3.82%
4 年 度	件 数	1,768,344	1,079,839	61.07%	568,070	32.12%	120,435	6.81%
	金 額	12,894,458,812	8,865,232,772	68.75%	3,305,478,528	25.64%	723,747,512	5.61%
5 年 度	件 数	1,786,502	1,056,518	59.14%	572,349	32.04%	157,635	8.82%
	金 額	12,874,505,909	8,676,517,840	67.39%	3,264,211,020	25.36%	933,777,049	7.25%
6 年 度	件 数	1,805,179	1,036,899	57.44%	571,105	31.64%	197,175	10.92%
	金 額	12,795,301,839	8,470,171,459	66.20%	3,189,201,637	24.92%	1,135,928,743	8.88%
7 年 度	件 数	1,687,641	955,708	56.63%	519,850	30.80%	212,083	12.57%
	金 額	11,795,693,208	7,726,734,121	65.51%	2,891,606,719	24.51%	1,177,352,368	9.98%

(消費税及び地方消費税込み)

(8) 一栓使用水量

単位：m³

区分 口径	使用水量 (有収水量) A	月平均※ B (A/12)	日平均※ C (A/365)	栓数 D	1栓平均		
					年あたり (A/D)	月あたり (B/D)	日あたり (C/D)
13 mm	9,455,695	787,975	25,906	83,366	113.4	9.5	0.31
20 mm	38,929,195	3,244,100	106,655	215,883	180.3	15.0	0.49
25 mm	1,970,876	164,240	5,400	5,236	376.4	31.4	1.03
30 mm	694,412	57,868	1,903	620	1,120.0	93.3	3.07
40 mm	1,681,458	140,121	4,607	920	1,827.7	152.3	5.01
50 mm	1,867,836	155,653	5,117	528	3,537.6	294.8	9.69
75 mm	795,709	66,309	2,180	107	7,436.5	619.7	20.37
100 mm	301,767	25,147	827	19	15,882.5	1,323.5	43.51
150 mm	183,082	15,257	502	7	26,154.6	2,179.5	71.66
200 mm	0	0	0	0	0.0	0.0	0.00
公衆浴場	5,886	490	16	5	1,177.2	98.1	3.23
その他	5,632	469	15	1	5,632.0	469.3	15.43
合 計	55,891,548	4,657,629	153,128	306,692	182.2	15.2	0.50

※ 端数処理のための調整を行っています。

(9) 水道料金体系の推移

水道料金

実施期間 用途別		昭和27年3月1日～ 昭和41年3月31日				
		計量制			定額制	
		水量段階	単価	計算式	単価	
単位		m ³	円		人	円
家事用	基本	0～8	120		3人	150
	超過	第一	15	水量×単価	1人増	30
	第二	9～				
	第三					
家事用 (共用)	基本	0～8	100		3人	120
	超過	第一	13	水量×単価- 4	1人増	25
	第二	9～				
	第三					
官公 署用	基本	0～20	300		—	—
	超過	第一	15	水量×単価	—	—
	第二	21～				
	第三					
営業用	基本	0～20	350		—	—
	超過	第一	20	水量×単価- 50	—	—
	第二	21～				
	第三					
特殊 営業用	基本	0～20	500		—	—
	超過	第一	30	水量×単価-100	—	—
	第二	21～				
	第三					
浴場 営業用	基本	0～100	1,000		—	—
	超過	第一	10	水量×単価	—	—
	第二	101～				
	第三					

メーター使用料

実施期間 口径		昭和27年3月1日～ 昭和41年3月31日
13 mm		60円
20～ 25 mm		60円
30～ 40 mm		230円
50～100 mm		600円
150 mm		1,500円

水道料金

実施期間 用途別			昭和41年4月1日～ 昭和45年3月31日			昭和45年4月1日～ 昭和48年12月31日		
			改定率	基本料金24% 超過料金39%		改定率	38.8%	
単位			水量段階	単価	計算式	水量段階	単価	計算式
単位			m ³	円		m ³	円	
家事用	基本		0～10	150		0～10	150	
	超過	第一 第二 第三	11～	21	水量× 21- 60	11～	30	水量×30-150
家事用 (共用)	基本		0～10	130		0～10	130	
	超過	第一 第二 第三	11～	18	水量× 18- 50	11～	25	水量×25-140
官公 署用	基本		0～20	400		0～20	600	
	超過	第一 第二 第三	21～	21	水量× 21- 20	21～	32	水量×32- 40
営業用	基本		0～20	450		0～20	675	
	超過	第一 第二 第三	21～	28	水量× 28-110	21～	42	水量×42-165
特殊 営業用	基本		0～20	650		0～20	975	
	超過	第一 第二 第三	21～	42	水量× 42-190	21～	58	水量×58-185
浴場 営業用	基本		0～100	1,250		0～100	1,500	
	超過	第一 第二 第三	101～	14	水量× 14-150	101～	20	水量×20-500

メーター使用料

実施期間 口径		昭和41年4月1日～ 昭和45年3月31日	昭和45年4月1日～ 昭和48年12月31日
13 mm		30円	30円
20～ 25 mm		60円	60円
30～ 40 mm		230円	230円
50～100 mm		600円	600円
150 mm		1,500円	1,500円

水道料金

実施期間 用途別			昭和49年1月1日～ 昭和50年12月31日 改定率 19.9%			昭和51年1月1日～ 昭和57年3月31日 改定率 123.1%		
			水量段階	単価	計算式	水量段階	単価	計算式
単位			m ³	円		m ³	円	
家事用	基本		0～10	150	—	0～10	290	—
	超過	第一	11～20	30	水量× 30- 150	11～20	70	水量× 70- 410
		第二	21～50	33	水量× 33- 210	21～50	75	水量× 75- 510
		第三	51～	36	水量× 36- 360	51～	80	水量× 80- 760
家事用 (共用)	基本		0～10	130	—	0～10	280	—
	超過	第一	11～20	25	水量× 25- 140	11～20	60	水量× 60- 320
		第二	21～50	28	水量× 28- 180	21～50	65	水量× 65- 420
		第三	51～	31	水量× 31- 330	51～	70	水量× 70- 660
官公 署用	基本		0～ 20	600	—	0～ 20	1,400	—
	超過	第一	21～100	34	水量× 34- 80	21～100	80	水量× 80- 200
		第二	101～500	39	水量× 39-1,080	101～500	90	水量× 90-1,200
		第三	501～	44	水量× 44-3,080	501～	100	水量×100-6,200
営業用	基本		0～ 20	675	—	0～ 20	1,500	—
	超過	第一	21～ 50	50	水量× 50- 225	21～ 50	110	水量×110- 700
		第二	51～100	60	水量× 60-1,325	51～100	135	水量×135-1,950
		第三	101～	70	水量× 70-1,825	101～	160	水量×160-4,450
特殊 営業用	基本		0～ 20	975	—	0～ 20	2,200	—
	超過	第一	21～ 50	66	水量× 66- 45	21～ 50	150	水量×150- 800
		第二	51～100	84	水量× 84-1,245	51～100	190	水量×190-2,800
		第三	101～	102	水量×102-3,045	101～	230	水量×230-6,800
浴場 営業用	基本		0～100	1,500	—	0～100	3,340	—
	超過	第一	101～200	23	水量× 23- 800	101～200	50	水量× 50-1,600
		第二	201～500	26	水量× 26-1,400	201～500	55	水量× 55-2,660
		第三	501～	29	水量× 29-2,900	501～	60	水量× 60-5,160

メーター使用料（※昭和57年4月1日メーター使用料廃止）

実施期間 口径		昭和49年1月1日～ 昭和50年12月31日	昭和51年1月1日～ 昭和57年3月31日
13 mm		30円	60円
20～ 25 mm		60円	120円
30～ 40 mm		230円	460円
50～100 mm		600円	1,200円
150 mm		1,500円	3,000円

水道料金

実施 期間 口径別 (mm)	昭和57年4月1日～ 平成4年9月30日 改定率38.6%		平成4年10月1日～ 平成12年3月31日 改定率38.6%		平成12年4月1日～ 令和2年12月31日 改定率14.7%	
	基本	従量(1㎡につき)	基本	従量(1㎡につき)	基本	従量(1㎡につき)
13	10㎡まで 610円	11～20㎡ 75円 21～50㎡ 125円 51～100㎡ 145円 101～200㎡ 170円 201㎡～ 190円	10㎡まで 800円	11～20㎡ 100円 21～50㎡ 175円 51～100㎡ 210円 101～200㎡ 240円 201㎡～ 265円	10㎡まで 800円	11～20㎡ 126円 21～50㎡ 205円 51～100㎡ 242円 101～200㎡ 278円 201㎡～ 312円
20	10㎡まで 990円		10㎡まで 1,310円		10㎡まで 1,310円	
25	10㎡まで 1,330円		10㎡まで 1,690円		10㎡まで 1,690円	
30	1,800円	1～100㎡ 145円 101～200㎡ 170円 201～500㎡ 190円 501～1,000㎡ 200円 1,001㎡～ 225円	2,300円	1～100㎡ 210円 101～200㎡ 240円 201～500㎡ 265円 501～1,000㎡ 275円 1,001㎡～ 300円	2,300円	1～100㎡ 242円 101～200㎡ 278円 201～500㎡ 312円 501～1,000㎡ 321円 1,001㎡～ 351円
40	3,000円		3,700円		3,700円	
50	6,200円		9,600円		9,600円	
75	14,000円		18,000円		18,000円	
100	26,000円		32,000円		32,000円	
150	71,000円		80,000円		80,000円	
200			157,000円		157,000円	
公衆 浴場用	100㎡まで 4,600円	101～200㎡ 65円 201～500㎡ 75円 501㎡～ 85円	100㎡まで 6,300円	101～200㎡ 90円 201～500㎡ 100円 501㎡～ 110円	100㎡まで 6,300円	101～200㎡ 103円 201～500㎡ 115円 501㎡～ 126円
消費税 の経過	消費税導入 以前	水道料金は、1ヶ月につき上記 区分により算定した基本料金と従 量料金の合計額に100分の103を 乗じて得た額とする。この場合に おいて、1円未満の端数が生じた 時は、その端数を切り捨てるもの とする。 (平成元年4月1日～ 平成9年3月31日)	水道料金は、1ヶ月につき上記 区分により算定した基本料金と従 量料金の合計額に100分の105を 乗じて得た額とする。この場合に おいて、1円未満の端数が生じた 時は、その端数を切り捨てるもの とする。 (平成9年4月1日～ 平成26年3月31日)	水道料金は、1ヶ月につき上記 区分により算定した基本料金と従 量料金の合計額に100分の108を 乗じて得た額とする。この場合に おいて、1円未満の端数が生じた 時は、その端数を切り捨てるもの とする。 (平成26年4月1日～ 令和元年9月30日)	水道料金は、1ヶ月につき上記 区分により算定した基本料金と従 量料金の合計額に100分の110を 乗じて得た額とする。この場合に おいて、1円未満の端数が生じた 時は、その端数を切り捨てるもの とする。 (令和元年10月1日～ 令和2年12月31日)	

水道料金

(参考)

実施 期間 口径別 (mm)	令和3年1月1日～ 令和8年3月31日 改定率25.01%		令和8年4月1日～ 現在 改定率26.74%	
	基本(税込み)	従量(税込み)(1m ³ につき)	基本(税込み)	従量(税込み)(1m ³ につき)
13	10m ³ まで 1,111円	11～20m ³ 173.8円 21～50m ³ 281.6円 51～100m ³ 330円 101～200m ³ 376.2円 201m ³ ～ 422.4円	1,331円	1～10m ³ 11.0円 11～20m ³ 222.2円 21～50m ³ 358.6円 51～100m ³ 420.2円 101～200m ³ 477.4円 201m ³ ～ 532.4円
20	10m ³ まで 1,815円		2,211円	
25	10m ³ まで 2,343円		2,882円	
30	3,190円	1～100m ³ 330円 101～200m ³ 376.2円 201～500m ³ 422.4円 501～1,000m ³ 431.2円 1,001m ³ ～ 470.8円	4,037円	1～100m ³ 420.2円 101～200m ³ 477.4円 201～500m ³ 534.6円 501～1,000m ³ 545.6円 1,001m ³ ～ 594.0円
40	5,126円		6,490円	
50	13,310円		16,863円	
75	24,948円		31,614円	
100	44,352円		56,210円	
150	110,880円		140,525円	
200	217,602円		275,781円	
公衆 浴場用	100m ³ まで 8,668円	101～200m ³ 140.8円 201～500m ³ 157.3円 501m ³ ～ 171.6円	100m ³ まで 8,668円	101～200m ³ 140.8円 201～500m ³ 157.3円 501m ³ ～ 171.6円
消費税 の経過	水道料金は、1ヶ月につき上記区分により算定した基本料金と従量料金の合計額とする。この場合において、1円未満の端数が生じた時は、その端数を切り捨てるものとする。 ※料金を税込表示に変更(消費税率10%) (令和3年1月1日～令和8年3月31日)		水道料金は、1ヶ月につき上記区分により算定した基本料金と従量料金の合計額とする。 水道料金の額(2ヶ月分の水道料金を徴収する場合にあっては、各月の水道料金を合算した額)に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 ※税込表示(消費税率10%) (令和8年4月1日～)	

(10) 県水購入単価の推移

単位:円/㎥

期 間	昭和43年4月 ～ 昭和47年3月	昭和47年4月 ～ 昭和50年9月	昭和50年10月 ～ 昭和51年3月	昭和51年4月 ～ 昭和53年3月	昭和53年4月 ～ 昭和54年3月
単価	11.00	15.00	20.50	22.00	30.00

期 間	昭和54年4月 ～ 昭和55年3月	昭和55年4月 ～ 昭和56年3月	昭和56年4月 ～ 昭和59年3月	昭和59年4月 ～ 昭和63年3月	昭和63年4月 ～ 平成元年3月
単価	33.00	33.50	39.00	42.00	47.00

期 間		平成元年4月 ～ 平成2年12月	平成3年1月 ～ 平成4年3月	平成4年4月 ～ 平成9年3月
単価 (消費税込み)		48.41	47.70	59.13
消費税 の経過	転嫁	3%内税	1.5%内税	1.5%内税
	税込額	48.41	47.70	59.13

(参考)

期 間		平成9年4月 ～ 平成11年3月	平成11年4月 ～ 平成26年3月	平成26年4月 ～ 令和元年9月	令和元年10月 ～ 令和8年3月	令和8年4月 ～
単価 (消費税抜き)		57.41	61.78	61.78	61.78	74.74
消費税 の経過	転嫁	5%外税	5%外税	8%外税	10%外税	10%外税
	税込額	60.28	64.86	66.72	67.95	82.21

4 浄配水施設

- (1) 月別水量（配水量・県水受水量・取水井揚水量）
- (2) 最大配水量及び最小配水量並びに平均配水量
- (3) 県水受水量の年度推移
- (4) 浄配水場導送配水管布設状況
- (5) 井戸仕様・整備状況
- (6) 地下水源の取水量能力表
- (7) 地下水源の運転水位低下実績表
- (8) 水質検査結果（原水池・浄配水場・給水栓）
- (9) 月別使用電力量及び薬品使用量
- (10) 加圧ポンプ設置状況



川口市上下水道局キャラクター「みず太郎」

4 浄配水施設

(1) 月別水量（配水量・県水受水量・取水井揚水量）

単位: m³

月	区分	配水量	県水受水量	取水井揚水量	県水受水率
		(A)	(B)	(C)	(B)/(A)×100 (%)
4	月	5,139,760	4,557,278	582,482	88.67
5	月	5,181,615	4,698,279	483,336	90.67
	累計	10,321,375	9,255,557	1,065,818	89.67
6	月	5,107,868	4,537,489	570,379	88.83
	累計	15,429,243	13,793,046	1,636,197	89.40
7	月	5,274,989	4,694,218	580,771	88.99
	累計	20,704,232	18,487,264	2,216,968	89.29
8	月	5,160,245	4,546,174	614,071	88.10
	累計	25,864,477	23,033,438	2,831,039	89.05
9	月	5,063,443	4,518,344	545,099	89.23
	累計	30,927,920	27,551,782	3,376,138	89.08
10	月	5,282,451	4,741,877	540,574	89.77
	累計	36,210,371	32,293,659	3,916,712	89.18
11	月	5,205,807	4,609,415	596,392	88.54
	累計	41,416,178	36,903,074	4,513,104	89.10
12	月	5,450,252	4,979,804	470,448	91.37
	累計	46,866,430	41,882,878	4,983,552	89.37
1	月	5,418,946	4,909,150	509,796	90.59
	累計	52,285,376	46,792,028	5,493,348	89.49
2	月	4,875,027	4,302,050	572,977	88.25
	累計	57,160,403	51,094,078	6,066,325	89.39
3	月	5,362,122	4,676,908	685,214	87.22
	合計	62,522,525	55,770,986	6,751,539	89.20
1日当たりの平均		171,295	152,797	18,497	89.20

・端数が合わないことがあります。

図10 年度別配水量比較


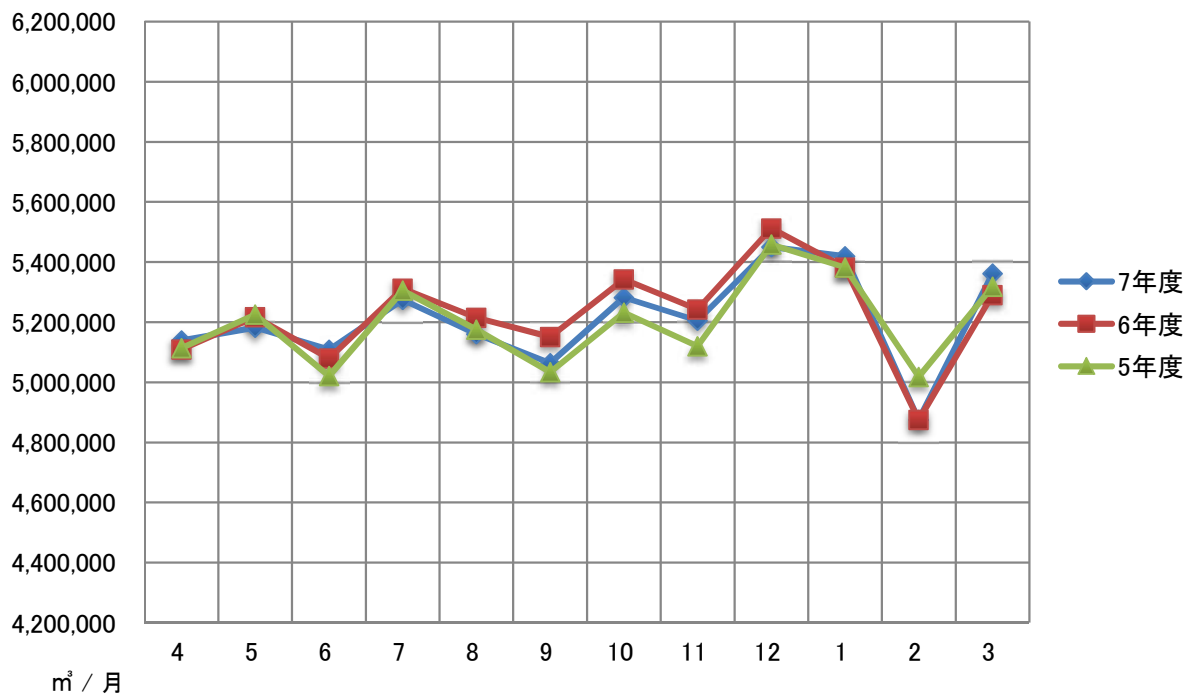


図11 年度別県水受水量比較

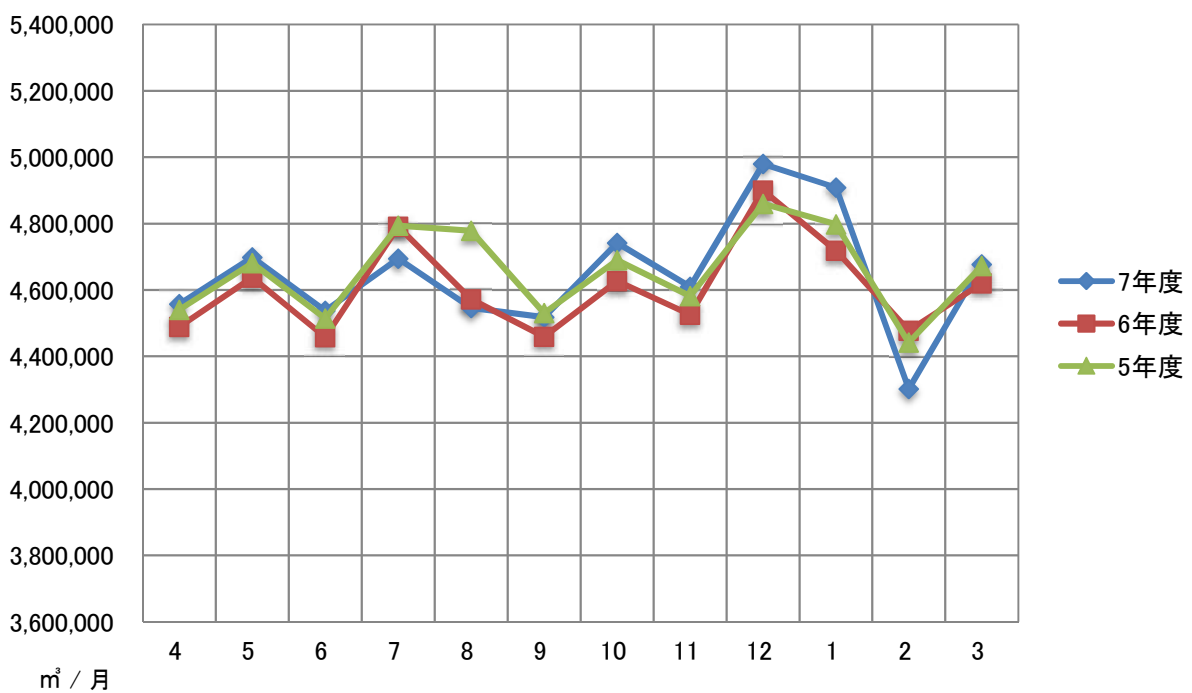

(2) 最大配水量及び最小配水量並びに平均配水量

単位: m³

月	平均 気温(℃)	平均 水温(℃)	配水量(1日当たり)				
			最 大		最 小		平 均
			月 日	配水量	月 日	配水量	配水量
4	19.7	15.5	4月21日	177,667	4月25日	162,338	171,325
5	22.5	18.5	5月11日	175,586	5月4日	158,742	167,149
6	28.5	22.5	6月22日	177,135	6月10日	162,807	170,262
7	32.5	27.4	7月6日	175,002	7月11日	161,156	170,161
8	33.2	28.7	8月31日	175,694	8月10日	151,670	166,460
9	29.8	27.1	9月2日	174,648	9月19日	161,441	168,781
10	20.6	21.6	10月27日	179,124	10月11日	161,261	170,402
11	16.5	15.8	11月24日	180,670	11月23日	166,639	173,527
12	11.5	12.0	12月31日	182,616	12月24日	168,291	175,815
1	9.5	9.8	1月25日	181,974	1月1日	157,720	174,805
2	11.6	10.6	2月9日	182,913	2月25日	166,907	174,108
3	14.2	13.5	3月1日	180,312	3月31日	165,632	172,972

単位: m³

最 大		最 小		1日当たりの 平 均
月 日	配水量	月 日	配水量	配水量
2月9日	182,913	8月10日	151,670	171,295

(3) 県水受水量の年度推移

単位: m³

年度	県水受水量 (日平均)	浄 配 水 場 別 内 訳 (日平均)						
		上青木浄水場	神根浄水場	新郷浄水場	芝園配水場	石神配水場	横曽根浄水場	鳩ヶ谷浄水場
28	153,977	15,124	31,868	37,416	609	48,238	4,624	16,098
29	152,533	15,454	30,637	37,181	617	47,946	4,547	16,151
30	155,275	16,349	31,730	36,937	553	48,184	4,671	16,851
元	155,949	16,688	33,417	36,163	349	48,087	4,677	16,568
2	154,706	16,482	31,895	35,690	595	48,853	4,695	16,496
3	154,952	15,671	30,476	38,342	627	48,757	4,671	16,408
4	153,826	14,850	33,884	35,258	625	48,622	4,679	15,908
5	152,682	11,584	39,853	33,129	617	48,320	5,115	14,064
6	151,444	11,154	40,190	32,559	614	48,541	4,932	13,454
7	152,797	10,910	40,278	34,006	562	48,755	4,725	13,561

(4) 浄配水場導送配水管布設状況

	上青木浄水場	神根浄水場	新郷浄水場	芝園配水場	石神配水場
導水管（井水取水用）	CIP L= 3,199 m ϕ 100mm 53 m ϕ 150mm 91 m ϕ 200mm 508 m ϕ 250mm 2,047 m ϕ 300mm 1 m ϕ 350mm 381 m ϕ 400mm 45 m ϕ 450mm 19 m ϕ 600mm 54 m	CIP L= 5,477 m ϕ 100mm 48 m ϕ 150mm 31 m ϕ 250mm 3,170 m ϕ 300mm 107 m ϕ 350mm 747 m ϕ 400mm 1,374 m SP L= 60 m ϕ 400mm 60 m	CIP L= 3,321 m ϕ 100mm 27 m ϕ 150mm 28 m ϕ 200mm 71 m ϕ 250mm 1,631 m ϕ 300mm 398 m ϕ 400mm 1,124 m ϕ 450mm 42 m	—	—
送水管（県水受水用）	CIP L= 928 m ϕ 500mm 201 m ϕ 700mm 727 m SP L= 475 m ϕ 500mm 210 m ϕ 700mm 265 m	CIP L= 180 m ϕ 800mm 180 m	CIP L= 116 m ϕ 700mm 116 m	CIP L= 136 m ϕ 200mm 136 m	CIP L= 601 m ϕ 400mm 3 m ϕ 600mm 1 m ϕ 700mm 541 m ϕ 1,000mm 56 m SP L= 40 m ϕ 400mm 1 m ϕ 700mm 38 m ϕ 1,000mm 1 m
ポンプ井	2基 貯水量 31.05 m ³ ヘッダーパイプ ϕ 1,500mm L= 16.0 m 貯水量 28.26 m ³ ϕ 500mm L= 14.2 m 貯水量 2.79 m ³	1基 貯水量 10.52 m ³ ヘッダーパイプ ϕ 1,000mm L= 13.4 m 貯水量 10.52 m ³	2井 貯水量 373.60 m ³ RC造 巾×長さ×水深（単位:m） 3.0×8.3×7.5 = 186.8 m ³ 2井×186.8m ³ = 373.60 m ³	—	1基 貯水量 62.31 m ³ ヘッダーパイプ ϕ 1,800mm L= 24.5 m 貯水量 62.31 m ³

CIP…鉄管 SP…鋼管

南平配水場	横曽根浄水場	鳩ヶ谷浄水場	計
—	CIP L= 174 m φ 200mm 139 m φ 250mm 35 m	CIP L= 3,549 m φ 150mm 231 m φ 200mm 350 m φ 250mm 1,088 m φ 300mm 670 m φ 350mm 929 m φ 450mm 281 m SP L= 3 m φ 250mm 3 m	CIP L= 15,720 m φ 100mm 128 m φ 150mm 381 m φ 200mm 1,068 m φ 250mm 7,971 m φ 300mm 1,176 m φ 350mm 2,057 m φ 400mm 2,543 m φ 450mm 342 m φ 600mm 54 m SP L= 63 m φ 250mm 3 m φ 400mm 60 m L= 15,783 m
—	CIP L= 2,692 m φ 500mm 2,692 m SP L= 212 m φ 500mm 212 m	CIP L= 115 m φ 200mm 3 m φ 300mm 41 m φ 350mm 3 m φ 500mm 68 m SP L= 1 m φ 350mm 1 m	CIP L= 4,768 m φ 200mm 139 m φ 300mm 41 m φ 350mm 3 m φ 400mm 3 m φ 500mm 2,961 m φ 600mm 1 m φ 700mm 1,384 m φ 800mm 180 m φ 1,000mm 56 m SP L= 728 m φ 350mm 1 m φ 400mm 1 m φ 500mm 422 m φ 700mm 303 m φ 1,000mm 1 m L= 5,496 m
1基 貯水量 4.65 m ³	1基 貯水量 16.78 m ³	—	6基 ヘッダーパイプ 2井 貯水量 498.91 m ³
ヘッダーパイプ φ 700mm L= 12.1 m 貯水量 4.65 m ³	ヘッダーパイプ φ 900mm L= 26.4 m 貯水量 16.78 m ³	—	L= 106.6 m φ 500mm 14.2 m φ 700mm 12.1 m φ 900mm 26.4 m φ 1,000mm 13.4 m φ 1,500mm 16.0 m φ 1,800mm 24.5 m

I 令和7年度実績 4 浄配水施設

		上青木浄水場	神根浄水場	新郷浄水場	芝園配水場	石神配水場
配水管	場内配水管	CIP L= 1,090.2 m	CIP L= 704.0 m	CIP L= 379.6 m	CIP L= 43.0 m	CIP L= 961.0 m
		φ 75mm 2.0 m	φ 100mm 24.0 m	φ 100mm 7.0 m	φ 350mm 43.0 m	φ 75mm 3.0 m
		φ 100mm 139.0 m	φ 500mm 84.0 m	φ 200mm 15.0 m		φ 150mm 122.0 m
		φ 150mm 5.0 m	φ 600mm 32.0 m	φ 250mm 2.0 m		φ 200mm 3.0 m
		φ 200mm 100.0 m	φ 700mm 177.0 m	φ 300mm 24.0 m		φ 250mm 23.0 m
		φ 250mm 86.0 m	φ 800mm 172.0 m	φ 350mm 1.0 m		φ 600mm 3.0 m
		φ 300mm 30.0 m	φ 1,000mm 215.0 m	φ 450mm 21.0 m		φ 700mm 246.0 m
		φ 350mm 30.0 m		φ 600mm 86.9 m		φ 800mm 26.1 m
		φ 400mm 39.0 m		φ 700mm 84.6 m		φ 1,000mm 326.4 m
		φ 500mm 1.5 m		φ 800mm 87.2 m		φ 1,100mm 87.5 m
		φ 600mm 163.0 m		φ 900mm 18.0 m		φ 1,200mm 121.0 m
		φ 700mm 333.5 m		φ 1,100mm 32.9 m		
		φ 800mm 2.0 m				
		φ 900mm 79.2 m				
		φ 1,000mm 52.4 m				
		φ 1,350mm 27.6 m				
		SP L= 86.0 m				
		φ 100mm 30.0 m				
		φ 350mm 5.0 m				
		φ 450mm 2.0 m				
		φ 500mm 3.0 m				
		φ 600mm 19.0 m				
		φ 700mm 22.0 m				
		φ 900mm 1.0 m				
		φ 1,000mm 4.0 m				
計		1,176.2 m	704.0 m	379.6 m	43.0 m	961.0 m
		CIP… 鋳鉄管	SP… 鋼管			

南平配水場	横曽根浄水場	鳩ヶ谷浄水場	計
CIP L= 109.0 m	CIP L= 40.1 m	CIP L= 249.0 m	CIP L= 3,575.9 m
φ 400mm 60.0 m	φ 600mm 40.1 m	φ 100mm 42.0 m	φ 75mm 5.0 m
φ 600mm 49.0 m		φ 150mm 2.0 m	φ 100mm 212.0 m
		φ 200mm 13.0 m	φ 150mm 129.0 m
		φ 300mm 56.0 m	φ 200mm 131.0 m
		φ 450mm 40.0 m	φ 250mm 111.0 m
		φ 500mm 40.0 m	φ 300mm 110.0 m
		φ 700mm 56.0 m	φ 350mm 74.0 m
			φ 400mm 99.0 m
			φ 450mm 61.0 m
			φ 500mm 125.5 m
			φ 600mm 374.0 m
			φ 700mm 897.1 m
			φ 800mm 287.3 m
			φ 900mm 97.2 m
			φ 1,000mm 593.8 m
			φ 1,100mm 120.4 m
			φ 1,200mm 121.0 m
			φ 1,350mm 27.6 m
			SP L= 86.0 m
			φ 100mm 30.0 m
			φ 350mm 5.0 m
			φ 450mm 2.0 m
			φ 500mm 3.0 m
			φ 600mm 19.0 m
			φ 700mm 22.0 m
			φ 900mm 1.0 m
			φ 1,000mm 4.0 m
109.0 m	40.1 m	249.0 m	3,661.9 m

I 令和7年度実績 4 浄配水施設

(5) 井戸仕様・整備状況

項目 名称		所在地 ※1	受電 現地・場内	操作 中央・現場	口径 (mm)	深 度 (m)	ストレーナ数と位置 (位置(m)はA.P点を基準) ※2、※3	
上 青 木	1号井	青木5-13-1	場内	中央	300	214	3	118 156 187
	2号井	青木5-12-1	現地	中央	300	229	2	191 215
	3号井	中青木5-11-38	現地	中央	300	213	3	116 152 187
	4号井	青木5-21-1	現地	中央	300	214	4	123 143 180 204
	5号井	上青木1-18-1	現地	中央	300	225	3	135 163 201
	6号井	上青木1-5-19	現地	中央	300	215	4	127 148 166 199
	7号井	中青木4-22-11	現地	中央	300	213	3	113 147 181
	8号井	上青木2-4-9	現地	中央	300	226	5	87 127 138 172 205
	9号井	上青木1-25-8	現地	中央	300	224	4	99 127 162 194
神 根	1号井	大字安行領根岸1938-1	場内	中央	300	217	4	118 134 160 175
	2号井	大字道合980-4	現地	中央	300	220	4	122 140 166 184
	3号井	大字神戸293-4	現地	中央	300	216	4	134 156 183 194
	4号井	大字道合1423-3	現地	中央	300	215	4	124 144 168 184
	5号井	大字木曽呂313-2	現地	中央	300	228	4	131 143 172 184
	6号井	大字石神179-20	現地	中央	300	228	4	130 146 177 188
	7号井	大字道合1146-2	現地	中央	300	215	4	118 136 164 182
	8号井	大字安行領根岸2458	現地	中央	300	215	4	116 134 161 173
	9号井	大字西新井宿508	現地	中央	300	215	4	115 135 165 181
	10号井	大字安行領根岸9-4	現地	中央	300	211	4	120 132 160 172
	11号井	大字安行領根岸2488-3	現地	中央	300	209	3	125 157 168
	12号井	大字安行領根岸67-2	現地	中央	300	204	3	115 157 166
新 郷	1号井	大字東本郷1301	場内	中央	300	215	3	90 127 154
	2号井	大字東貝塚20-2	現地	中央	300	216	4	109 134 164 173
	3号井	大字峯1451-4	現地	中央	300	218	4	119 135 162 173
	4号井	大字安行原1852	現地	中央	300	215	5	113 139 168 181 194
	5号井	大字安行吉岡1686-3	現地	中央	200	228	3	160 173 205
	6号井	大字東本郷1598-2	現地	中央	300	232	3	154 162 199
	7号井	大字東本郷1418-3	現地	中央	300	226	3	151 163 196
横 曽 根	1号井	川口3-1	場内	中央	250	221	4	88 104 132 172
	2号井	川口3-1	場内	中央	250	220	4	78 103 172 201
鳩 ヶ 谷	2号井	桜町5-5	現地	中央	250	218	3	114 129 160
	3号井	桜町4-1-4	場内	中央	200	250	2	161 211
	4号井	鳩ヶ谷本町2-13	現地	中央	350	230	5	108 130 157 181 203
	5号井	鳩ヶ谷本町4-19	現地	中央	350	250	4	150 167 200 239
	6号井	坂下町2-12	現地	中央	250	250	3	146 195 234
	7号井	坂下町3-31	現地	中央	300	242	3	140 182 226
	8号井	桜町1-3	現地	中央	250	230	2	137 197
	9号井	里北谷652-1	現地	中央	250	230	3	152 168 201

※1 所在地は、地番表示ではなく、住居表示の住所で記載。

※2 ストレーナとは、井戸の採水部分に取り付けられた砂、小砂利の流入阻止装置。

※3 A.P点(荒川工事基準面)は、荒川水系の霊岸島水位観測所における最低水位。

※4 繰出管長とは、ポンプからピットレスまでの繰出管の総延長。

(保有井戸数38本)

ポンプ出力 (kW)		吐出量 (m³/min)	繰出管長 (m)※4	ピットレス 天端高 (mm)※5	地盤高 (mm) ※6	さく井年月	掘替年月 ※7	クリーニング 年月	水中ポンプ 製造年月	計画 取水量 (m³/日)
30	—	2.4	55.20	2,596	2,596	昭和25年1月	平成15年1月	平成30年2月	平成15年1月	560
30	—	2.4	49.50	3,080	2,324	昭和28年9月	平成22年3月	—	平成20年3月	480
30	—	1.6	54.00	3,198	2,866	昭和30年3月	平成27年2月	—	平成27年2月	800
30	—	2.4	64.80	4,215	3,558	昭和31年4月	平成16年3月	—	平成16年3月	910
30	—	2.4	54.00	2,923	2,423	昭和32年4月	平成28年2月	—	平成27年9月	650
30	—	2.4	52.57	2,973	2,422	昭和33年4月	平成4年3月	平成29年10月	令和5年10月	820
30	—	2.4	52.25	3,414	2,800	昭和34年5月	平成25年2月	—	平成25年2月	900
30	(18.5仮設)	1.7	24.95	4,136	3,800	昭和35年3月	—	平成4年1月	平成10年2月	10
30	—	2.4	60.72	3,200	2,779	昭和36年3月	平成24年1月	—	平成18年2月	670
37	—	2.4	55.00	14,009	12,823	昭和36年8月	平成23年7月	—	平成23年7月	1,150
45	—	2.4	66.45	14,411	13,274	昭和37年5月	平成13年3月	—	平成13年3月	1,190
45	—	2.22	60.50	6,907	7,802	昭和37年5月	平成元年3月	平成13年2月	令和4年3月	790
45	—	3.2	63.75	8,633	7,665	昭和38年6月	平成29年3月	—	平成28年12月	1,270
45	—	2.4	55.30	19,885	18,800	昭和38年4月	—	平成10年2月	平成28年1月	910
45	—	2.4	66.30	13,850	14,895	昭和38年3月	—	平成7年1月	平成7年1月	930
45	—	2.22	64.80	12,853	11,830	昭和39年4月	令和3年3月	—	令和3年3月	1,160
45	—	2.4	65.05	5,770	5,000	昭和42年3月	—	平成28年1月	平成4年1月	10
45	—	2.8	64.80	11,561	10,600	昭和39年5月	平成26年2月	—	平成26年2月	890
45	—	2.4	66.30	7,256	6,500	昭和40年7月	—	令和4年3月	令和4年3月	980
45	—	2.4	55.30	6,993	5,900	昭和41年5月	—	平成9年3月	平成9年3月	10
45	—	2.4	59.25	5,970	5,200	昭和41年6月	—	平成3年3月	令和2年12月	1,210
45	—	3.5	55.20	15,129	14,200	昭和36年7月	平成30年3月	—	平成18年3月	860
37	—	2.2	54.00	19,792	19,014	昭和41年2月	平成14年3月	—	令和6年2月	680
45	—	3.5	64.80	12,258	11,200	昭和41年6月	—	平成16年11月	平成16年11月	900
45	—	2.4	63.25	17,600	16,400	昭和41年6月	平成2年12月	—	平成2年12月	850
37	—	1.73	64.80	10,213	9,200	昭和42年7月	平成31年2月	—	平成30年8月	890
45	—	2.22	66.30	20,096	19,100	昭和42年6月	—	平成7年1月	平成7年1月	920
45	—	2.22	63.55	16,114	15,227	昭和42年6月	—	平成5年12月	平成5年12月	800
15	—	1.0	46.75	2,786	5,396	昭和36年7月	—	平成20年3月	平成20年3月	550
15	—	1.0	46.75	1,616	4,017	昭和42年9月	—	平成19年2月	令和7年7月	650
30	—	1.7	49.50	12,604	12,764	昭和36年4月	平成13年3月	平成21年3月	昭和61年3月	10
37	—	1.7	52.25	18,330	18,460	昭和36年7月	平成16年11月	平成15年3月	令和5年1月	550
30	—	1.0	61.20	9,868	8,798	昭和38年9月	—	平成16年12月	平成9年3月	10
30	—	1.4	61.04	7,680	6,690	昭和39年8月	平成23年3月	平成15年10月	平成23年3月	500
30	—	1.4	61.20	7,234	6,504	昭和40年10月	平成11年3月	平成20年2月	平成5年1月	250
30	—	1.8	61.20	5,304	4,754	昭和41年3月	令和4年3月	—	令和4年3月	490
37	—	1.7	57.80	8,486	7,856	昭和42年7月	平成15年3月	令和元年10月	平成22年11月	620
45	—	1.7	49.90	7,123	6,283	昭和43年9月	平成10年3月	平成31年2月	平成6年12月	570

※5 A.P点からピットレス(井戸の坑口に取り付けられた装置)上部までの距離。

※6 A.P点から地盤までの距離。

※7 鳩ヶ谷2～9号井、新郷5号井は、掘替工事ではなく、二重ケーシング(井戸掘削孔の崩壊等を防ぐために鋼管を挿入する)工事を施工。

(6) 地下水源の取水量能力表

単位: m³/日

取水井		3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
上青木	1号井	5,184	4,872	4,968	5,064	5,400
	2号井	2,808	2,616	2,592	2,880	2,520
	3号井	2,424	2,400	2,496	2,472	2,520
	4号井	-	-	-	-	-
	5号井	2,664	2,640	2,784	2,736	2,760
	6号井	4,848	5,208	4,896	5,472	5,472
	7号井	5,520	5,520	5,592	5,400	5,520
	8号井	-	-	-	-	-
	9号井	4,704	4,440	4,632	4,464	4,680
神根	1号井	5,520	5,712	-	-	-
	2号井	4,800	5,304	-	-	-
	3号井	3,912	4,056	-	-	-
	4号井	4,992	-	-	-	-
	5号井	4,896	5,088	-	-	-
	6号井	4,224	4,056	-	-	-
	7号井	6,528	6,288	-	-	-
	8号井	-	-	-	-	-
	9号井	3,576	3,648	-	-	-
	10号井	-	-	-	-	-
	11号井	-	-	-	-	-
	12号井	6,768	6,504	-	-	-
新郷	1号井	3,480	3,408	3,552	3,384	3,408
	2号井	3,432	3,264	3,312	3,816	3,552
	3号井	4,680	4,584	4,512	4,488	4,368
	4号井	-	-	-	-	-
	5号井	2,808	2,760	2,736	2,736	2,688
	6号井	4,416	4,368	4,512	4,512	4,392
	7号井	3,960	3,936	3,888	4,080	4,008
横曽根	1号井	1,056	1,152	1,128	1,104	1,104
	2号井	1,296	1,248	-	-	-
鳩ヶ谷	2号井	-	-	-	-	-
	3号井	3,240	3,144	4,032	4,392	4,464
	4号井	-	-	-	-	-
	5号井	3,336	3,336	3,696	3,840	3,768
	6号井	1,824	1,800	2,160	2,232	2,304
	7号井	2,808	3,552	3,840	3,888	4,056
	8号井	-	-	-	-	-
	9号井	3,288	3,024	2,928	2,640	2,784

- ・地下水源の取水量能力 (m³/日) = 実測揚水量 (m³/h) × 24時間
- ・表中「-」は経過観察井戸を表しています。
- ・神根は、工事等の影響により令和5～7年度は地下水を取水せず。

(7) 地下水源の運転水位低下実績表

上段 静水位・下段 動水位、A.P点±0からの深さを示す。※1

単位:mm

取水井		地盤高		ピットレス 天端高	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
上青木	1号井	+	2,596	2,596	3,964 8,984	2,934 7,844	3,224 7,544	3,604 8,844	3,434 8,814
	2号井	+	2,324	3,080	1,330 10,280	230 9,830	960 10,080	480 10,070	980 10,800
	3号井	+	2,866	3,198	2,722 4,042	1,792 3,152	2,932 3,482	2,342 3,602	2,912 4,232
	4号井	+	3,558	4,215	- -	- -	- -	- -	- -
	5号井	+	2,423	2,923	2,567 6,027	2,147 6,037	3,307 6,667	4,037 7,827	3,337 7,367
	6号井	+	2,422	2,973	2,797 7,527	2,247 6,907	3,397 7,457	3,357 8,387	3,397 8,887
	7号井	+	2,800	3,414	2,846 8,046	1,966 7,116	2,776 7,716	3,026 7,526	2,676 8,116
	8号井	+	3,800	4,136	- -	- -	- -	- -	- -
	9号井	+	2,779	3,200	※2 3,220 8,980	2,290 8,180	3,140 8,270	2,100 7,190	1,050 6,380
神根※3	1号井	+	12,823	14,009	3,181 8,961	2,701 8,671	2,961 -	2,831 -	3,081 -
	2号井	+	13,274	14,411	589 6,019	49 5,019	469 -	269 -	799 -
	3号井	+	7,802	6,907	11,853 23,143	11,373 23,633	11,653 -	11,503 -	12,013 -
	4号井	+	7,665	8,633	4,057 8,457	3,587 -	3,747 -	3,667 -	4,327 -
	5号井	+	18,800	19,885	3,575 11,135	3,005 11,325	3,275 -	2,965 -	3,455 -
	6号井	+	14,895	13,850	5,100 19,650	4,650 21,730	4,930 -	4,720 -	5,240 -
	7号井	+	11,830	12,853	3,837 8,097	3,237 8,097	3,437 -	3,107 -	3,677 -
	8号井	+	5,000	5,770	- -	- -	- -	- -	- -
	9号井	+	10,600	11,561	2,159 10,849	1,509 10,719	1,839 -	1,779 -	2,229 -
	10号井	+	6,500	7,256	4,234 -	2,804 -	2,964 -	2,914 -	3,344 -
	11号井	+	5,900	6,993	- -	- -	- -	- -	- -
	12号井	+	5,200	5,970	3,290 7,290	2,720 6,910	3,020 -	2,890 -	3,380 -
新郷	1号井	+	14,200	15,129	6,481 8,771	5,591 8,071	6,331 8,741	6,101 8,781	3,661 5,661
	2号井	+	19,014	19,792	5,838 7,738	4,998 7,078	5,808 7,968	5,558 8,228	5,868 8,158
	3号井	+	11,200	12,258	6,132 9,572	5,232 8,912	5,972 9,632	5,852 9,622	6,772 9,452
	4号井	+	16,400	17,600	4,320 -	2,820 -	4,000 -	3,850 -	3,910 -
	5号井	+	9,200	10,213	4,647 7,557	3,777 7,007	3,767 6,947	4,567 7,617	5,347 8,007
	6号井	+	19,100	20,096	2,634 7,884	1,324 7,204	1,504 7,754	-416 5,524	-1,436 4,264
	7号井	+	15,227	16,114	4,186 19,966	3,766 19,276	4,156 19,956	4,486 19,616	4,476 19,296
横曽根	1号井	+	5,396	2,786	4,224 14,594	3,734 14,144	3,514 13,974	3,394 14,274	3,444 14,224
	2号井	+	4,017	1,616	5,024 26,184	2,314 27,434	2,424 -	1,854 -	2,514 -
鳩ヶ谷	2号井	+	12,764	12,604	3,766 14,516	3,606 10,916	2,396 12,946	2,896 9,776	3,056 13,916
	3号井	+	18,460	18,330	2,020 8,410	1,460 7,950	520 8,870	990 7,590	1,400 8,810
	4号井	+	8,798	9,868	2,552 9,182	2,392 7,832	1,282 7,592	1,822 7,242	1,902 9,042
	5号井	+	6,690	7,680	3,800 6,660	3,540 6,540	2,570 6,020	3,200 7,120	3,720 8,640
	6号井	+	6,504	7,234	3,506 18,296	3,196 19,066	2,436 18,556	2,966 21,676	3,466 21,766
	7号井	+	4,754	5,304	4,366 13,366	3,526 5,246	2,616 4,096	3,296 5,146	3,506 5,546
	8号井	+	7,856	8,486	3,564 -	3,404 -	2,254 -	2,734 -	3,204 -
	9号井	+	6,283	7,123	3,477 10,057	3,297 10,327	2,027 8,137	2,577 6,757	3,057 6,687

※1 A.P点(荒川工事基準面)は、荒川水系の霊岸島水位観測所における最低水位。

※2 令和3年度に、上青木9号井水位計の調整を実施。

※3 工事等の影響により令和5～7年度は地下水を取水せず。

I 令和7年度実績 4 浄配水施設

(8) 水質検査結果（原水池・浄配水場・給水栓）

○浄水場の原水池における水質検査結果（5浄水場）

令和7年度平均値

			水道法に基づく 水質基準※1	上青木浄水場 原水池	神根浄水場 原水池※2	新郷浄水場 原水池	横曽根浄水場 原水池	鳩ヶ谷浄水場 原水池
		水温（℃）		17.2	-	18.1	18.5	17.9
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	2	-	4	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	不検出	-	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	-	0.002	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	-	<0.004	0.019	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	4.65	-	<0.05	0.67	2.08
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	-	<0.08	0.10	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1
	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
	17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	0.6mg/l以下					
	22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下					
	23	クロロホルム	0.06mg/l以下					
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下					
	25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下					
	26	臭素酸	0.01mg/l以下					
	27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下					
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下					
	29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下					
	30	ブromホルム	0.09mg/l以下					
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下					
水道水が有すべき性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.002	-	<0.001	0.004	0.002
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	-	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	24.2	-	43.8	12.8	39.2
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.003	-	0.152	0.015	0.006
	38	塩化物イオン	200mg/l以下	25.0	-	23.0	3.5	22.1
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下	129	-	62	54	85
	40	蒸発残留物	500mg/l以下	260	-	206	138	224
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
	45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/l以下	<0.3	-	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH 値	5.8～8.6	7.8	-	8.1	8.1	8.0
	48	味	異常でないこと					
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	5度以下	<0.5	-	0.8	1.2	<0.5
	51	濁度	2度以下	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1

※1 浄水処理を行う前の原水には水質基準はありませんが、水道法の水質基準を参考として39項目の検査をしています。

※2 工事等の影響により、取水せず。

○浄配水場における水質検査結果（8浄配水場）

令和7年度平均値

			水道法に基づく 水質基準	上青木浄水場	神根浄水場	新郷浄水場	横曽根浄水場
		水 温(℃)		18.0	18.6	17.8	17.8
		残留塩素		0.48	0.58	0.59	0.48
健康に 関する 項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.74	1.70	0.84	1.97
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.12	0.12	<0.08	0.08
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.002	0.001	0.001	0.004
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.005	0.005	0.005	0.006
	26	臭 素 酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.012	0.010	0.012	0.018
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.003	0.003	0.003	0.006
	30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.002	0.001	0.003	0.002
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
水道水が 有す べき 性状に 関する 項目	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.007	0.008	0.002	0.003
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02	0.02	<0.01	0.01
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	13.8	13.6	29.2	15.0
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	38	塩化物イオン	200mg/l以下	21.0	20.8	21.9	20.2
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	64	64	61	73
	40	蒸発残留物	500mg/l以下	155	156	176	173
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.7	0.7	0.5	0.7
	47	pH 値	5.8～8.6	7.3	7.3	7.6	7.5
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		判 定		○	○	○	○

I 令和7年度実績 4 浄配水施設

令和7年度平均値

			水道法に基づく 水質基準	石神配水場	芝園配水場	南平配水場	鳩ヶ谷浄水場
		水 温(℃)		20.5	18.1	18.3	18.6
		残留塩素		0.32	0.54	0.55	0.58
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.58	1.68	1.64	1.70
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.11	<0.08	0.11	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.003	0.008	0.002	0.001
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	0.003	<0.003	<0.003
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.007	0.006	0.005	0.005
	26	臭 素 酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.018	0.023	0.012	0.012
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	0.004	<0.003	<0.003
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.006	0.008	0.003	0.003
	30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.002	0.002	0.002	0.002
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
水道水が有すべき性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.006	0.002	0.003	0.011
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.01	0.02	0.01	<0.01
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	0.04	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	15.3	14.5	14.2	18.7
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.001	0.001	<0.001	0.001
	38	塩化物イオン	200mg/l以下	20.8	21.5	20.6	20.6
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	63	70	63	66
	40	蒸発残留物	500mg/l以下	156	167	154	167
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.6	0.9	0.7	0.6
	47	pH 値	5.8～8.6	7.4	7.4	7.3	7.5
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	0.5
	51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		判 定		○	○	○	○

○給水栓における水質検査結果（20ヵ所）

令和7年度平均値

		水道法に基づく 水質基準	上青木氷川 公園	川口神社 公園	宮町公園	並木町 北公園	芝中田 西公園
健康に 関する 項目	水 温(℃)		19.7	18.6	19.0	18.6	18.5
	残留塩素		0.52	0.56	0.56	0.57	0.56
	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.70	2.29	2.27	2.07	1.70
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.11	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1, 4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	20 ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	21 塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	23 クロロホルム	0.06mg/l以下	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
	25 ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005
	26 臭 素 酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.011	0.013	0.015	0.011	0.010
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003
	30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
水道水が有すべき 性状に 関する 項目	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.004	0.002	0.003	0.002	0.003
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02	<0.01	0.01	<0.01	0.01
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	13.9	16.8	16.1	15.9	13.7
	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	38 塩化物イオン	200mg/l以下	20.8	21.8	21.6	21.6	20.8
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	64	78	77	73	63
	40 蒸発残留物	500mg/l以下	160	182	182	173	158
	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	45 フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7
	47 pH 値	5.8～8.6	7.3	7.5	7.5	7.4	7.3
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	判 定		○	○	○	○	○

I 令和7年度実績 4 浄配水施設

令和7年度平均値

			水道法に基づく 水質基準	芝富士1丁目 公園	芝後谷公園	柳崎公園	神根 西原公園	朝日 中央公園
		水 温(℃)		18.8	19.0	18.2	18.1	17.6
		残留塩素		0.57	0.58	0.65	0.68	0.53
健康に 関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.66	1.66	1.74	1.74	1.08
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.09	0.11	0.12	0.09	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.005	0.005	0.004	0.003	0.006
	26	臭 素 酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.011	0.010	0.008	0.007	0.013
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003
	30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
水道水が有すべき 性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.002	0.004	0.003	0.002	0.004
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	14.6	14.4	13.9	13.9	24.5
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	38	塩化物イオン	200mg/l以下	21.0	20.8	20.9	21.0	21.7
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	63	63	64	65	63
	40	蒸発残留物	500mg/l以下	159	161	162	162	175
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.6	0.6	0.7	0.7	0.5
	47	pH 値	5.8～8.6	7.3	7.3	7.3	7.3	7.6
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		判 定		○	○	○	○	○

令和7年度平均値

		水道法に基づく 水質基準	領家 第6公園	領家 第4公園	新郷 高畑公園	安行 北谷公園	安行公園
	水 温(℃)		18.3	19.0	19.3	19.4	18.3
	残留塩素		0.56	0.53	0.56	0.55	0.59
健康に 関する 項目	1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	8 六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.64	1.64	1.44	1.64	1.59
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.10	0.10	0.08	0.11	0.08
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1, 4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	20 ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	21 塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	23 クロロホルム	0.06mg/l以下	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005
	26 臭 素 酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.012	0.012	0.013	0.015	0.012
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003
	30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
水道水が有すべき 性状に 関する 項目	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.004	0.004	0.002	0.003	0.004
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	14.1	14.2	18.6	14.4	14.6
	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	38 塩化物イオン	200mg/l以下	20.6	20.7	21.1	20.7	20.4
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	63	63	63	62	64
	40 蒸発残留物	500mg/l以下	155	152	158	157	158
	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	45 フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6
	47 pH 値	5.8～8.6	7.3	7.3	7.5	7.4	7.4
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	判 定		○	○	○	○	○

I 令和7年度実績 4 浄配水施設

令和7年度平均値

			水道法に基づく 水質基準	山王公園	長蔵 3丁目公園	戸塚 中谷公園	戸塚柳公園	上新田公園
		水 温(℃)		20.1	19.1	19.4	18.3	20.8
		残留塩素		0.50	0.59	0.56	0.55	0.48
健康に 関する項目	1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.13	1.66	1.70	1.69	1.74
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	0.11	0.11	0.11	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.006	0.005	0.006	0.006	0.006
	26	臭 素 酸	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.015	0.012	0.013	0.014	0.013
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003
	30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
水道水が有すべき 性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.007	0.003	0.006	0.003	0.003
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.01	0.01	0.01	0.02	<0.01
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	23.7	14.0	13.5	13.7	19.8
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	38	塩化物イオン	200mg/l以下	21.2	20.4	20.6	20.8	20.7
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	62	63	63	62	68
	40	蒸発残留物	500mg/l以下	175	152	156	154	171
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5
	47	pH 値	5.8～8.6	7.6	7.4	7.4	7.4	7.6
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		判 定		○	○	○	○	○

(9) 月別使用電力量及び薬品使用量

単位: 電力量(kWh)、料金(円)、薬品(kg)

月	区分	電 力				薬品使用量 次亜塩素酸ナトリウム
		使用電力量 (A+B+C)	太陽光発電 場内使用電力量 (A)	小水力発電 場内使用電力量 (B)	購入電力量 (C) 料 金※	
4		683,198	947	0	682,251 18,319,036	6,633
5		626,726	876	0	625,850 17,747,789	5,767
6		642,919	1,002	0	641,917 17,849,178	8,038
7		711,963	1,199	0	710,764 19,330,921	9,749
8		735,096	1,064	0	734,032 19,175,558	10,507
9		743,056	883	0	742,173 19,047,838	11,003
10		667,209	535	0	666,674 17,283,062	8,529
11		675,419	400	0	675,019 18,017,950	7,001
12		649,939	438	0	649,501 17,390,851	5,169
1		640,283	750	0	639,533 17,171,057	6,748
2		703,502	713	0	702,789 16,452,083	6,857
3		627,042	960	0	626,082 15,060,303	7,846
合計		8,106,352	9,767	0	8,096,585 212,845,626	93,847
1ヶ月当たり平均		675,529	814	0	674,715 17,737,136	7,821

※ 消費税及び地方消費税込み

I 令和7年度実績 4 浄配水施設

(10) 加圧ポンプ設置状況

項目 名称	所 在 地	受 電 現地・場内	制御方式	ポンプ出力 (kW)	吐出量 (m ³ /min)	水中ポンプ 製造年月
芝鶴ヶ丸	大字芝7227-3	現地	現場タイマー	1.5×2台	0.2×2台	平成24年3月 平成26年2月
小谷場	大字小谷場874	現地	現場タイマー	3.7	0.8	平成6年3月
柳崎	柳崎5-6	現地	現場タイマー	5.5	1.0	平成14年10月
新井宿	大字新井宿1086	現地	現場タイマー	7.5	1.3	平成16年2月
東川口	戸塚1-3	現地	現場タイマー	15.0	2.0	令和4年3月
本町	本町1	現地	現場圧力式	1.5×2台	0.3×2台	平成14年1月 平成28年8月
木曽呂	大字木曽呂934	現地	現場タイマー	3.7	0.5	平成27年8月
東本郷	東本郷2-1	現地	現場タイマー	5.5	1.0	令和5年6月
里	大字里958-5	現地	現場圧力式	3.7×2台	0.6×2台	平成22年3月

5 管路施設

- (1) 管路全体の布設状況と耐震管率
- (2) 管種別布設状況
- (3) 基幹管路の布設状況と耐震管率
- (4) 年度別布設状況
- (5) 建設改良事業
- (6) 配水管地区別布設状況



川口市上下水道局キャラクター「みず太郎」

5 管路施設

(1) 管路全体の布設状況と耐震管率

単位:m

口径	年度	6年度末	7年度新設	7年度撤去	7年度末
φ	mm	281.0			437.0
φ	75	44,904.7	979.0	542.0	45,341.7
φ	100	3,747.0			4,264.0
φ	100	898,493.4	11,603.0	7,339.0	902,757.4
φ	150	80.0			225.0
φ	150	284,653.9	3,960.0	3,735.0	284,878.9
φ	200	67.0			△ 2.0
φ	200	78,193.0	499.0	501.0	78,191.0
φ	250	124.0			265.0
φ	250	60,896.0	758.0	493.0	61,161.0
φ	300	611.0			995.0
φ	300	25,169.7	1,031.0	36.0	26,164.7
φ	350				201.0
φ	350	12,504.2	217.0	16.0	12,705.2
φ	400	12.0			5.0
φ	400	25,450.7	252.0	247.0	25,455.7
φ	450				2,535.5
φ	450	2,535.5			2,535.5
φ	500				△ 214.0
φ	500	20,978.6	12.0	226.0	20,764.6
φ	600	118.0			339.0
φ	600	32,524.7	341.0	2.0	32,863.7
φ	700				171.0
φ	700	4,042.3	171.0		4,213.3
φ	800	172.0			
φ	800	5,187.3			5,187.3
φ	900				316.6
φ	900	316.6			316.6
φ	1,000				2,184.5
φ	1,000	2,184.5			2,184.5
φ	1,100				120.4
φ	1,100	120.4			120.4
φ	1,200				121.0
φ	1,200	121.0			121.0
φ	1,350				27.6
φ	1,350	27.6			27.6
φ	1,500				16.0
φ	1,500	16.0			16.0
φ	1,800				24.5
φ	1,800	24.5			24.5
計		5,212.0			6,686.0
		1,498,344.6	19,823.0	13,137.0	1,505,030.6

・6年度及び7年度の年度末欄中、上段の数字は当該年度増減、下段は各年度末累計数

耐震管率

単位:m

	6年度末	7年度末	比較増減
管路延長	1,498,345	1,505,031	6,686
耐震管延長	429,737	※ 449,388	19,651
耐震管率	28.68%	29.86%	

※ 前年度実績+本年度新設延長-本年度耐震管撤去延長(172m)

I 令和7年度実績 5 管路施設

(2) 管種別布設状況

管種 口径	① 鑄 鉄 管				② 鋼 管			
	6年度末 累計	7年度			6年度末 累計	7年度		
		新設 撤去	差引 増減	累 計		新設 撤去	差引 増減	累 計
mm		979.0						
φ 75	42,916.3	432.0	547.0	43,463.3	99.4			99.4
φ 100	895,939.0	11,586.0 7,324.0	4,262.0	900,201.0	1,601.4	17.0	17.0	1,618.4
φ 150	282,962.8	3,960.0 3,725.0	235.0	283,197.8	1,647.1	10.0	△ 10.0	1,637.1
φ 200	77,281.0	499.0 501.0	△ 2.0	77,279.0	762.0			762.0
φ 250	60,127.2	634.0 493.0	141.0	60,268.2	768.8	16.0	16.0	784.8
φ 300	24,814.9	1,031.0 31.0	1,000.0	25,814.9	354.8	5.0	△ 5.0	349.8
φ 350	12,299.2	217.0 16.0	201.0	12,500.2	205.0			205.0
φ 400	24,844.2	252.0 247.0	5.0	24,849.2	550.5			550.5
φ 450	2,393.3			2,393.3	142.2			142.2
φ 500	19,102.9	12.0 226.0	△ 214.0	18,888.9	1,875.7			1,875.7
φ 600	31,851.0	341.0 2.0	339.0	32,190.0	673.7			673.7
φ 700	3,908.2	171.0	171.0	4,079.2	134.1			134.1
φ 800	4,835.3			4,835.3	352.0			352.0
φ 900	315.6			315.6	1.0			1.0
φ 1,000	2,106.9			2,106.9	77.6			77.6
φ 1,100	120.4			120.4				
φ 1,200	121.0			121.0				
φ 1,350	27.6			27.6				
φ 1,500					16.0			16.0
φ 1,800	24.5			24.5				
計	1,485,991.3	19,682.0 12,997.0	6,685.0	1,492,676.3	9,261.3	33.0 15.0	18.0	9,279.3

単位:m

管種 口径	③石綿セメント				④ポリエチレンパイプ				①～④ 計
	6年度末 累計	7年度			6年度末 累計	7年度			
		新設 撤去	差引 増減	累 計		新設 撤去	差引 増減	累 計	
mm									
φ 75	1,838.0	104.0	△ 104.0	1,734.0	51.0	6.0	△ 6.0	45.0	45,341.7
φ 100	101.0	15.0	△ 15.0	86.0	852.0			852.0	902,757.4
φ 150					44.0			44.0	284,878.9
φ 200	6.0			6.0	144.0			144.0	78,191.0
φ 250						108.0	108.0	108.0	61,161.0
φ 300									26,164.7
φ 350									12,705.2
φ 400					56.0			56.0	25,455.7
φ 450									2,535.5
φ 500									20,764.6
φ 600									32,863.7
φ 700									4,213.3
φ 800									5,187.3
φ 900									316.6
φ 1,000									2,184.5
φ 1,100									120.4
φ 1,200									121.0
φ 1,350									27.6
φ 1,500									16.0
φ 1,800									24.5
計	1,945.0	119.0	△ 119.0	1,826.0	1,147.0	108.0 6.0	102.0	1,249.0	1,505,030.6

I 令和7年度実績 5 管路施設

(3) 基幹管路の布設状況と耐震管率

単位:m

年度 管路	6年度末	7年度新設	7年度撤去	7年度末
導水管	15,783.0			15,783.0
送水管	5,492.0	171.0	167.0	4.0 5,496.0
配水本管	913.0 119,618.6	1,853.0	360.0	1,493.0 121,111.6
合計	913.0 140,893.6	2,024.0	527.0	1,497.0 142,390.6

耐震管率

単位:m

	6年度末	7年度末	比較増減
基幹管路延長	140,894	142,391	1,497
基幹管路 耐震管延長	120,887	※ 122,907	2,020
耐震管率	85.80%	86.32%	

※ 前年度実績+本年度新設延長-本年度耐震管撤去延長(4m)

○ 導水管 (φ100mm~600mm)

単位:m

年度 口径	6年度末	7年度新設	7年度撤去	7年度末
mm				
φ 100	128.0			128.0
φ 150	381.0			381.0
φ 200	1,068.0			1,068.0
φ 250	7,974.0			7,974.0
φ 300	1,176.0			1,176.0
φ 350	2,057.0			2,057.0
φ 400	2,603.0			2,603.0
φ 450	342.0			342.0
φ 600	54.0			54.0
計	15,783.0	0.0	0.0	15,783.0

○ 送水管 (φ200mm～1,000mm)

単位:m

年度 口径	6年度末	7年度新設	7年度撤去	7年度末
mm				
φ 200	139.0			139.0
φ 300	41.0			41.0
φ 350	4.0			4.0
φ 400	4.0			4.0
φ 500	3,550.0		167.0	△ 167.0 3,383.0
φ 600	1.0			1.0
φ 700	1,516.0	171.0		171.0 1,687.0
φ 800	180.0			180.0
φ 1,000	57.0			57.0
計	5,492.0	171.0	167.0	4.0 5,496.0

○ 配水本管 (φ300mm～1,800mm)

単位:m

年度 口径	6年度末	7年度新設	7年度撤去	7年度末
mm				
φ 300	611.0 23,952.7	1,031.0	36.0	995.0 24,947.7
φ 350	10,443.2	217.0	16.0	201.0 10,644.2
φ 400	12.0 22,843.7	252.0	247.0	5.0 22,848.7
φ 450	2,193.5			2,193.5
φ 500	17,428.6	12.0	59.0	△ 47.0 17,381.6
φ 600	118.0 32,469.7	341.0	2.0	339.0 32,808.7
φ 700	2,526.3			2,526.3
φ 800	172.0 5,007.3			172.0 5,007.3
φ 900	316.6			316.6
φ 1,000	2,127.5			2,127.5
φ 1,100	120.4			120.4
φ 1,200	121.0			121.0
φ 1,350	27.6			27.6
φ 1,500	16.0			16.0
φ 1,800	24.5			24.5
計	913.0 119,618.6	1,853.0	360.0	1,493.0 121,111.6

・ 6年度及び7年度の年度末欄中、上段の数字は当該年度増減、下段は各年度末累計数

(4) 年度別布設状況

単位:m

年度 口径	2年度		3年度		4年度	
	当年度	累計	当年度	累計	当年度	累計
mm						
φ 75	549	43,634.6	820.1	44,454.7	△ 223	44,231.7
φ 100	2,354	883,384.4	4,118	887,502.4	3,597	891,099.4
φ 150	920	283,814.0	396.9	284,210.9	△ 42	284,168.9
φ 200	55	77,688.0	227	77,915.0	77	77,992.0
φ 250	204	59,054.0	492	59,546.0	1,110	60,656.0
φ 300	332	23,697.7	749	24,446.7	105	24,551.7
φ 350	△ 1	12,407.2	△ 10	12,397.2	96	12,493.2
φ 400	60	24,751.7	304	25,055.7	372	25,427.7
φ 450		2,546.5	△ 11	2,535.5		2,535.5
φ 500	1	20,340.6	613	20,953.6	252	21,205.6
φ 600	350	30,821.7	808	31,629.7	579	32,208.7
φ 700		3,813.3		3,813.3		3,813.3
φ 800		4,890.3		4,890.3		4,890.3
φ 900		316.6		316.6		316.6
φ 1,000		2,184.5		2,184.5		2,184.5
φ 1,100		120.4		120.4		120.4
φ 1,200		121.0		121.0		121.0
φ 1,350		27.6		27.6		27.6
φ 1,500		16.0		16.0		16.0
φ 1,800		24.5		24.5		24.5
計	4,824	1,473,654.6	8,507	1,482,161.6	5,923	1,488,084.6


単位:m

年度 口径	5年度		6年度		7年度	
	当年度	累計	当年度	累計	当年度	累計
mm						
φ 75	392	44,623.7	281	44,904.7	437	45,341.7
φ 100	3,647	894,746.4	3,747	898,493.4	4,264	902,757.4
φ 150	405	284,573.9	80	284,653.9	225	284,878.9
φ 200	134	78,126.0	67	78,193.0	△ 2	78,191.0
φ 250	116	60,772.0	124	60,896.0	265	61,161.0
φ 300	7	24,558.7	611	25,169.7	995	26,164.7
φ 350	11	12,504.2		12,504.2	201	12,705.2
φ 400	11	25,438.7	12	25,450.7	5	25,455.7
φ 450		2,535.5		2,535.5		2,535.5
φ 500	△ 227	20,978.6		20,978.6	△ 214	20,764.6
φ 600	198	32,406.7	118	32,524.7	339	32,863.7
φ 700	229	4,042.3		4,042.3	171	4,213.3
φ 800	125	5,015.3	172	5,187.3		5,187.3
φ 900		316.6		316.6		316.6
φ 1,000		2,184.5		2,184.5		2,184.5
φ 1,100		120.4		120.4		120.4
φ 1,200		121.0		121.0		121.0
φ 1,350		27.6		27.6		27.6
φ 1,500		16.0		16.0		16.0
φ 1,800		24.5		24.5		24.5
計	5,048	1,493,132.6	5,212	1,498,344.6	6,686	1,505,030.6

(5) 建設改良事業

	3年度	4年度	5年度	6年度(B)	7年度(A)	差引増減 (A-B)	増減率 (%)
拡張事業費 (千円)	1,322,260	1,109,036	890,814	885,889	870,956	△ 14,933	△ 1.69
φ 75mm	515m	433m	431m	129m	150m	21	16.28
φ 100mm	3,782m	3,227m	3,206m	3,848m	3,665m	△ 183	△ 4.76
φ 150mm	625m	121m	526m	328m	802m	474	144.51
φ 200mm	242m	8m	134m	0m	19m	19	皆増
φ 250mm	593m	1,108m	111m	0m	113m	113	皆増
φ 300mm	437m	0m	11m	427m	682m	255	59.72
φ 350mm	0m	0m	0m	0m	0m	0	0
φ 400mm	295m	370m	0m	0m	0m	0	0
φ 450mm	0m	0m	0m	0m	0m	0	0
φ 500mm	12m	0m	0m	0m	0m	0	0
φ 600mm	0m	0m	0m	0m	0m	0	0
φ 800mm	0m	0m	4m	0m	0m	0	0
合計	6,501m	5,267m	4,423m	4,732m	5,431m	699	14.77

図12 年度別建設改良事業(拡張)布設延長比較

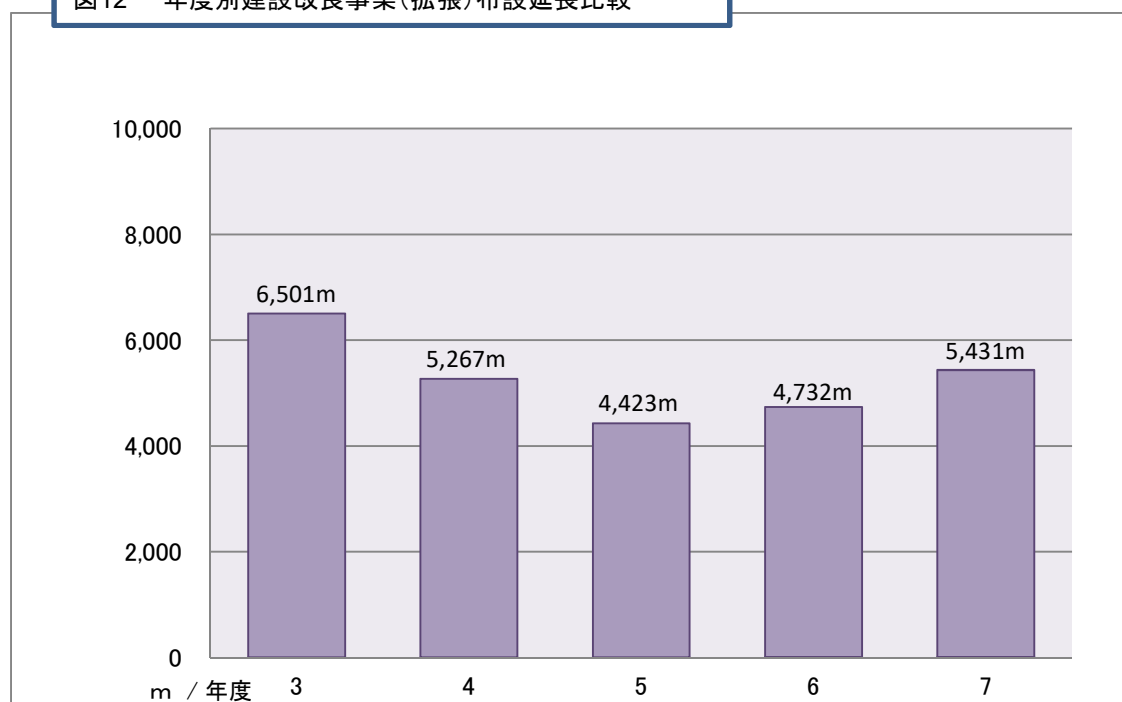

	3年度	4年度	5年度	6年度(B)	7年度(A)	差引増減 (A-B)	増減率 (%)
改良事業費 (千円)	4,229,166	3,764,417	3,627,910	4,465,669	4,502,464	36,795	0.82
φ 75mm	28m	288m	401m	240m	690m	450	187.50
φ 100mm	6,471m	7,412m	9,018m	7,624m	7,776m	152	1.99
φ 150mm	3,188m	2,107m	2,859m	4,664m	3,158m	△ 1,506	△ 32.29
φ 200mm	686m	406m	232m	562m	480m	△ 82	△ 14.59
φ 250mm	552m	233m	645m	807m	645m	△ 162	△ 20.07
φ 300mm	767m	586m	375m	373m	349m	△ 24	△ 6.43
φ 350mm	22m	101m	98m	0m	217m	217	皆増
φ 400mm	315m	228m	11m	132m	252m	120	90.91
φ 450mm	0m	0m	0m	0m	0m	0	0
φ 500mm	613m	252m	1m	0m	12m	12	皆増
φ 600mm	1,175m	1,012m	263m	118m	341m	223	188.98
φ 700mm	0m	7m	230m	0m	171m	171	皆増
φ 800mm	0m	0m	125m	172m	0m	△ 172	△ 100.00
φ 1,000mm	0m	0m	0m	0m	0m	0	0
合計	13,817m	12,632m	14,258m	14,692m	14,091m	△ 601	△ 4.09

図13 年度別建設改良事業(改良)布設延長比較



I 令和7年度実績 5 管路施設

(6) 配水管地区別布設状況

単位:m

地区 口径	中央	横曽根	青木	南平	新郷	神根	芝	安行	戸塚	鳩ヶ谷	計
mm											
φ 75	223.7		327.0	128.8	106.6	2,151.6	20.0	1,353.4	655.9	40,369.7	45,336.7
φ 100	22,100.7	62,061.2	115,601.7	96,901.3	108,823.2	73,066.6	141,608.7	66,000.7	142,793.9	73,429.4	902,387.4
φ 150	12,304.1	18,120.5	29,066.0	29,404.5	29,202.2	30,155.9	30,492.0	20,160.6	51,488.2	33,974.9	284,368.9
φ 200	3,142.5	6,257.2	6,012.0	10,925.1	8,153.9	10,255.9	12,218.0	12,154.4	2,408.0	5,326.0	76,853.0
φ 250	1,548.9	5,186.7	8,690.2	9,442.1	1,794.8	5,012.0	12,891.1	2,696.5	2,122.7	3,691.0	53,076.0
φ 300	1,824.9	2,534.2	4,591.8	894.3	906.0	3,066.4	3,970.2	486.8	722.1	5,841.0	24,837.7
φ 350	854.3	2,288.0	2,076.2	1,018.1	53.0		144.6		1,547.0	2,584.0	10,565.2
φ 400	473.7	566.6	7,133.3	6,230.2	182.0	2,165.5	368.6	2,654.1	2,954.7	21.0	22,749.7
φ 450			1,325.9	264.6		136.0				404.0	2,130.5
φ 500	246.0	792.1	3,894.0	1,586.4		2,107.1	2,614.9	3,301.2	2,697.2		17,238.9
φ 600	313.1	485.8	4,651.4	3,389.2	9,893.3	6,485.8	1,252.5	3,354.2	802.4	1,788.0	32,415.7
φ 700					667.0	288.0		35.0	577.1	28.0	1,595.1
φ 800			155.0			3,446.0			1,119.0		4,720.0
φ 900			192.0								192.0
φ 1,000						840.3			676.0		1,516.3
計	43,031.9	98,292.3	183,716.5	160,184.6	159,782.0	139,177.1	205,580.6	112,196.9	210,564.2	167,457.0	1,479,983.1

・ 4浄配水施設(4)浄配水場導送配水管布設状況分は含まない。

6 給水

- (1) 月別給水関係諸工事受付件数
- (2) 月別給水装置工事受付しゅん工件数
- (3) 指定給水装置工事事業者等の指定の推移
- (4) 給配水管等修理状況
- (5) 量水器交換状況（検定満期）
- (6) 私道内給水管布設替整備補助金執行状況
- (7) 地下漏水調査・調査距離及び漏水種別修理件数等の状況



川口市上下水道局キャラクター「みず太郎」

6 給水

(1) 月別給水関係諸工事受付件数

単位:件

区分 月	新 設			小 計	増 設	改 造	計
	新 設	取出し	中高層 集合住宅等				
4	217	12	28	257	0	231	488
5	215	1	57	273	0	236	509
6	190	1	130	321	1	200	522
7	166	9	18	193	0	201	394
8	148	0	388	536	0	168	704
9	169	0	250	419	0	206	625
10	231	0	108	339	0	230	569
11	153	0	274	427	0	166	593
12	171	0	164	335	0	183	518
1	181	0	246	427	0	187	614
2	187	0	486	673	0	193	866
3	173	0	445	618	0	209	827
計	2,201	23	2,594	4,818	1	2,410	7,229

(2) 月別給水装置工事受付しゅん工件数

単位:件

区分 月	新 設			小 計	増 設	改 造	計
	新 設	取出し	中高層 集合住宅等				
4	171	0	28	199	1	243	443
5	182	12	57	251	0	225	476
6	212	0	130	342	1	211	554
7	154	2	18	174	0	230	404
8	169	1	388	558	0	221	779
9	146	8	250	404	0	230	634
10	209	0	108	317	0	170	487
11	182	0	274	456	0	186	642
12	198	0	164	362	0	190	552
1	172	0	246	418	0	204	622
2	180	0	486	666	0	171	837
3	220	0	445	665	0	294	959
計	2,195	23	2,594	4,812	2	2,575	7,389

(3) 指定給水装置工事事業者等の指定の推移

区分 年度		県 内			県外	合計	給水装置工事 主任技術者の 選任届出数
		市 内	市 外	計			
3年度	累計	199	259	458	132	590	1,291
4年度	累計	201	242	443	132	575	1,233
5年度	累計	195	239	434	127	561	1,290
6年度	累計	191	251	442	117	559	1,195
7年度	累計	192	255	447	124	571	1,210

I 令和7年度実績 6 給水

(4) 給配水管等修理状況

区分 月	①漏 水 を 伴 う 諸 工 事											
	(A)自 然 漏 水 等								(B)諸工事に よる破損			(A)・(B) 小計
	給水管 13mm～ 50mm	配水管 75mm 以上	量水器	仕切弁	ベンド	消火栓	分水栓	(A) 計	給水管 13mm～ 50mm	配水管 75mm 以上	(B) 計	
4	108	1	22	0	3	1	0	135	0	0	0	135
5	102	2	27	0	0	0	0	131	0	0	0	131
6	126	0	30	0	1	0	0	157	0	0	0	157
7	162	1	32	0	1	0	0	196	0	0	0	196
8	213	0	44	0	3	0	0	260	0	0	0	260
9	186	0	41	0	2	0	0	229	0	0	0	229
10	236	1	35	0	2	0	0	274	0	0	0	274
11	221	1	31	0	2	0	0	255	0	0	0	255
12	234	0	23	0	1	1	0	259	0	0	0	259
1	276	1	27	0	1	1	0	306	0	0	0	306
2	326	1	33	0	0	0	0	360	0	0	0	360
3	129	0	20	0	0	0	0	149	0	0	0	149
計	2,319	8	365	0	16	3	0	2,711	0	0	0	2,711

単位:件

②漏水を伴わない諸工事						③その他の工事			①～③ 合計
仕切弁	消火栓	ベンド	止水栓	量水器	小計	不良管 撤去等	接続替 切廻し	小計	
1	4	26	24	1	56	76	74	150	341
1	26	11	32	0	70	60	133	193	394
0	20	16	26	0	62	82	37	119	338
0	11	7	17	0	35	48	55	103	334
0	13	6	35	0	54	54	31	85	399
1	9	9	28	0	47	29	46	75	351
0	11	11	30	0	52	51	69	120	446
0	17	11	42	0	70	53	65	118	443
0	16	7	30	0	53	48	65	113	425
0	28	4	37	0	69	46	75	121	496
1	21	14	40	0	76	50	112	162	598
0	8	13	31	0	52	42	57	99	300
4	184	135	372	1	696	639	819	1,458	4,865

I 令和7年度実績 6 給水

(5) 量水器交換状況（検定満期）

単位：個

年度 口径	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
φ 13mm	16,785	11,675	15,774	10,925	9,113	11,075	12,285	16,429
φ 20mm	23,063	23,595	31,755	30,139	27,434	29,751	26,146	28,525
φ 25mm	974	1,069	816	741	851	425	1,026	1,311
φ 30mm	206	203	213	189	74	194	59	223
φ 40mm	248	371	88	244	152	200	225	317
φ 50mm	120	137	123	121	207	165	99	90
φ 75mm	13	37	18	58	10	53	24	5
φ 100mm	0	2	12	3	1	4	4	0
φ 150mm	1	1	2	2	3	2	0	1
φ 200mm	0	0	0	0	0	0	0	0
計	41,410	37,090	48,801	42,422	37,845	41,869	39,868	46,901

(6) 私道内給水管布設替整備補助金執行状況

	申請件数 (件)	幹線延長 (m)	取出管延長 (m)	総延長 (m)	取出件数 (件)	備考 (材質)
28年度	16	639.8	458.5	1,098.3	121	ステンレス管
29年度	8	319.6	194.4	514.0	69	〃
30年度	5	151.4	81.3	232.7	28	〃
元年度	2	79.4	18.5	97.9	12	〃
2年度	4	109.8	40.3	150.1	24	〃
3年度	3	51.5	34.6	86.1	15	〃
4年度	5	119.8	68.4	188.3	26	〃
5年度	2	61.5	36.6	98.1	10	〃
6年度	1	30.1	21.0	51.1	7	〃
7年度	2	50.7	40.4	91.1	13	〃
累計	545	18,735.2	8,961.9	27,697.0	4,005	

・平成5年度から事業開始。累計は平成5年度からの合計数値。

(7) 地下漏水調査・調査距離及び漏水種別修理件数等の状況

年度 区分		3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	
調査地区		青木・芝・戸塚・鳩ヶ谷	青木・芝・南平・新郷	青木・芝・南平・神根	川口市全域	中央・横曽根・青木	
路面音聴(km)		373	346	532	440	315	
戸別音聴(戸)		114,200	98,400	79,300	62,677	56,400	
漏水種別	配水管漏水		1	2	4	8	0
	給水管	給水管漏水	55	74	74	43	38
		分水栓漏水	7	7	10	10	2
		止水栓漏水	2	5	3	0	1
		宅地内漏水 (メーター含む)	147	187	132	127	123
		計	211	273	219	180	164
	付属設備	消火栓漏水	1	0	1	0	0
		仕切弁漏水	1	0	0	0	0
		その他の漏水	1	1	2	0	0
		計	3	1	3	0	0
	合 計		215	276	226	188	164
調査距離1km当り件数 (宅地内を除いた件数)		0.18	0.26	0.18	0.14	0.13	

7 災害対策

(1) 指定給水所一覧

(2) 指定給水所地図




川口市上下水道局キャラクター「みず太郎」

7 災害対策

(1) 指定給水所一覧

番号	地区名	指定給水所名	番号	地区名	指定給水所名
1	中央地区	本町小学校	47	新郷地区	新郷小学校
2		幸町小学校	48		新郷東小学校
3		舟戸小学校	49		東本郷小学校
4		南中学校	50		新郷南小学校
5	横曽根地区	仲町小学校	51		東中学校
6		飯塚小学校	52		榛松中学校
7		飯仲小学校	53	芝地区	芝小学校
8		並木小学校	54		芝西小学校
9		原町小学校	55		芝南小学校
10		西中学校	56		芝富士小学校
11		仲町中学校	57		芝西中学校陽春分校
12	青木地区	上青木小学校	58		柳崎小学校
13		青木北小学校	59		芝樋ノ爪小学校
14		前川小学校	60		芝中央小学校
15		前川東小学校	61		芝東中学校
16		上青木南小学校	62		芝西中学校
17		青木中央小学校	63		芝中学校
18		青木中学校	64		小谷場中学校
19		上青木中学校	65	安行地区	安行小学校
20		幸並中学校	66		慈林小学校
21		川口市立高等学校	67		安行東小学校
22		県立川口工業高等学校	68		安行中学校
23		※体育武道センター	69		安行東中学校
24	南平地区	元郷小学校	70	戸塚地区	戸塚小学校
25		元郷南小学校	71		戸塚南小学校
26		十二月田小学校	72		戸塚東小学校
27		朝日西小学校	73		戸塚北小学校
28		朝日東小学校	74		差間小学校
29		領家小学校	75		戸塚綾瀬小学校
30		東領家小学校	76		戸塚中学校
31		十二月田中学校	77		戸塚西中学校
32		元郷中学校	78		県立川口東高等学校
33		領家中学校	79	鳩ヶ谷地区	桜町小学校
34	(旧)市立川口高等学校	80	鳩ヶ谷小学校		
35	神根地区	神根小学校	81		里小学校
36		神根東小学校	82		辻小学校
37		根岸小学校	83		中居小学校
38		在家小学校	84		南鳩ヶ谷小学校
39		木曽呂小学校	85		鳩ヶ谷中学校
40		北中学校	86		里中学校
41		岸川中学校	87		八幡木中学校
42		在家中学校	88		県立鳩ヶ谷高等学校
43		神根中学校	89	※ 鳩ヶ谷武道場	
44		県立川口高等学校	※印の施設は、災害の規模などに応じて開設される二次的避難所		
45		県立川口北高等学校			
46		県立川口青陵高等学校			

(2) 指定給水所地図

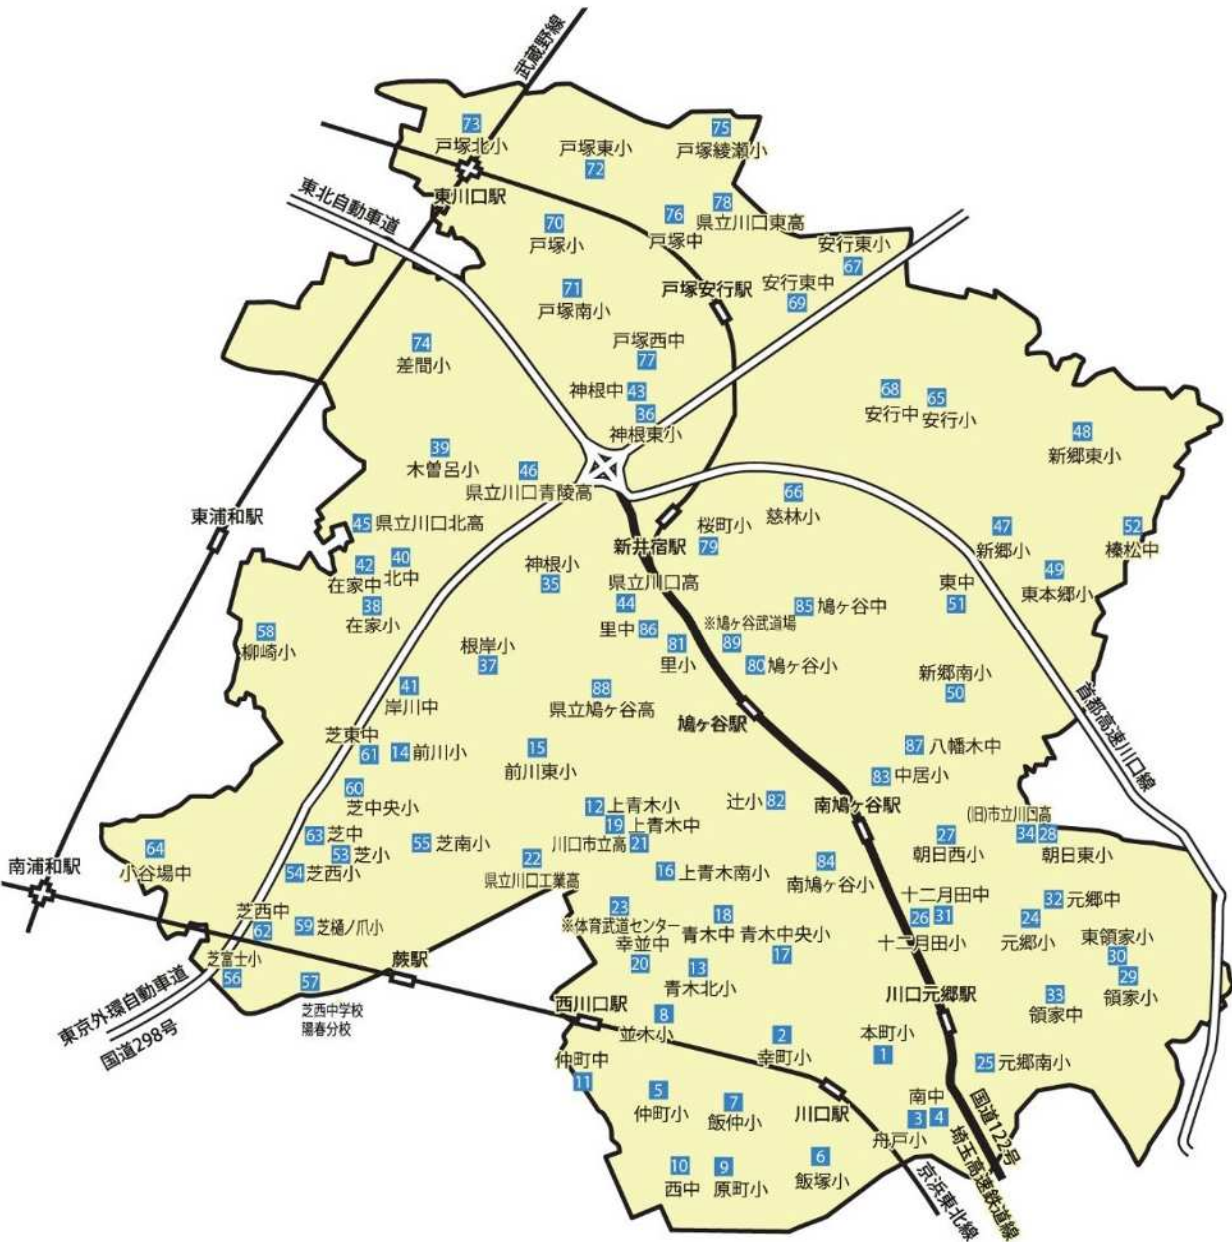

Ⅱ 下水道事業 令和7年度実績

1 事業概要

(1) 事業概要

(2) 普及状況の推移

(3) 処理状況



川口市上下水道局キャラクター「みず太郎」

1 事業概要

(1) 事業概要

項 目			6年度(B)	7年度(A)	比較増減 (A-B)
面 積	行政面積	ha	6,195.00	6,195.00	0.00
	川口市全体の面積				
	下水道計画面積(全体計画面積)	ha	5,856.00	5,856.00	0.00
	下水道で整備すると定めた面積				
	処理区域面積	ha	4,407.27	4,436.10	28.83
	下水道が整備された区域の面積				
人 口	普及率(面積)	%	71.14	71.61	0.47
	処理区域面積を行政面積で除したもの				
	整備率	%	75.26	75.75	0.49
	処理区域面積を下水道計画面積で除したもの				
	行政区域内人口	人	607,943	609,493	1,550
	川口市の総人口				
世 帯 数	処理区域内人口	人	541,907	544,860	2,953
	下水道が整備された区域内の人口				
	水洗化人口	人	511,358	514,263	2,905
	処理区域内で下水道に接続している人口				
	普及率(人口)	%	89.14	89.40	0.26
	処理区域内人口を行政区域内人口で除したもの				
世 帯 数	水洗化率(人口)	%	94.36	94.38	0.02
	水洗化人口を処理区域内人口で除したもの				
	行政区域内世帯数	世帯	308,606	313,611	5,005
	川口市全体の世帯数				
	処理区域内世帯数	世帯	277,678	282,953	5,275
	下水道が整備された区域内の世帯数				
世 帯 数	水洗化世帯数	世帯	262,683	267,750	5,067
	処理区域内で下水道に接続している世帯数				
	普及率(世帯)	%	89.98	90.22	0.24
	処理区域内世帯数を行政区域内世帯数で除したもの				
世 帯 数	水洗化率(世帯)	%	94.60	94.63	0.03
	水洗化世帯数を処理区域内世帯数で除したもの				

Ⅱ 令和7年度実績 1 事業概要

項 目		6年度(B)	7年度(A)	比較増減 (A-B)
年間総排水量	m³	52,522,658	48,746,339	△ 3,776,319
1年間に下水道へ排水された汚水の量				
年間有収水量	m³	50,893,425	50,827,168	△ 66,257
使用料徴収の対象水量				
有収率	%	96.90	104.27	7.37
年間有収水量を年間総排水量で除したもの				
1日平均排水量	m³	143,898	133,552	△ 10,346
年間総排水量を年間日数で除したもの				
1日平均有収水量	m³	139,434	139,253	△ 181
年間有収水量を年間日数で除したもの				
1人1日平均排水量	ℓ	281.4	259.7	△ 21.7
1日平均排水量を水洗化人口で除したもの				
1人1日平均有収水量	ℓ	272.7	270.8	△ 1.9
1日平均有収水量を水洗化人口で除したもの				
使用料単価(税抜)	円/m³	113.61	114.13	0.52
有収水量1m³あたりの使用料収入				
汚水処理原価(税抜)	円/m³	122.48	124.50	2.02
有収水量1m³あたりの汚水処理に要した費用				
経費回収率	%	92.76	91.67	△ 1.09
汚水処理にかかる経費を、どの程度下水道使用料で賄えているかを表すもの				
管きょ総延長	km	1,267	1,273	6
汚水				
分流雨水	km	33	34	1
計	km	1,300	1,307	7
老朽管延長/老朽化率	km	292.42	296.35	3.93
老朽管延長(年度末)と管きょ総延長に対する割合	%	22.49	22.67	0.18
[]内は老朽管対策延長	km	[63.84]	[66.46]	[2.62]
重要な幹線等を耐震化した延長/耐震化率	m	76,163	85,163	9,000
耐震化した延長と重要な幹線等の総延長(R6:138,236 m R7:182,225m)※に対する割合	%	55.10	46.74	△ 8.36
[]内は管きょ全体の耐震化率	%	[19.00]	[19.59]	[0.59]
耐震化したポンプ場/耐震化率	箇所	10	10	0
耐震化したポンプ場と全ポンプ場(21箇所)に対する割合	%	47.6	47.6	0.0
浮上防止対策済マンホール/浮上防止対策率	基	1,119	1,142	23
浮上防止対策済マンホール数と対象となるマンホール数(R6:1,755基 R7:1,816基)※に対する割合	%	63.76	62.89	△ 0.87
マンホールトイレ設置箇所/設置率	箇所	76	86	10
マンホールトイレ設置箇所数と計画目標(R6:104箇所 R7:107箇所)※に対する割合	%	73.08	80.37	7.29

※ 令和7年度から新たに川口市下水道総合地震対策計画(第3期)の運用を開始し、対象となる施設を追加しています。
令和6年度については、川口市下水道総合地震対策計画(第2期)の施設を対象としています。

(2) 普及状況の推移

年 度	行 政 状 況 A			処 理 状 況 B			水洗化状況C			普及率B/A(%)			水洗化率C/B(%)	
	面積㎡	世帯数	人口	面積㎡	世帯数	人口	世帯数	人口	面積	世帯数	人口	世帯数	人口	
平成20年度	5,574.90	228,435	513,000	3,391.90	190,949	417,685	181,670	395,755	60.84	83.59	81.42	95.14	94.75	
平成21年度	5,574.90	231,097	515,779	3,438.87	194,353	423,351	184,706	400,711	61.68	84.10	82.08	95.04	94.65	
平成22年度	5,574.90	233,165	517,315	3,474.31	197,141	427,871	187,167	404,542	62.32	84.55	82.71	94.94	94.55	
平成23年度	6,197.00	261,535	579,308	4,053.69	225,235	489,990	208,583	451,935	65.41	86.12	84.58	92.61	92.23	
平成24年度	6,197.00	259,860	581,170	4,086.66	224,805	494,861	209,218	459,314	65.95	86.51	85.15	93.07	92.82	
平成25年度	6,197.00	264,042	585,503	4,114.15	229,189	500,574	214,252	467,009	66.39	86.80	85.49	93.48	93.29	
平成26年度	6,195.00	268,367	590,209	4,139.64	233,756	506,932	219,451	475,135	66.82	87.10	85.89	93.88	93.73	
平成27年度	6,195.00	272,472	593,485	4,160.68	237,905	511,278	224,398	481,800	67.16	87.31	86.15	94.32	94.23	
平成28年度	6,195.00	276,461	596,505	4,162.31	242,129	515,704	228,467	486,104	67.19	87.58	86.45	94.36	94.26	
平成29年度	6,195.00	281,681	601,055	4,193.82	247,577	521,717	234,118	492,933	67.70	87.89	86.80	94.56	94.48	
平成30年度	6,195.00	286,887	604,675	4,231.59	253,321	527,506	239,934	499,365	68.31	88.30	87.24	94.72	94.67	
令和元年度	6,195.00	292,000	608,390	4,266.39	258,681	532,753	245,056	504,610	68.87	88.59	87.57	94.73	94.72	
令和2年度	6,195.00	295,489	607,750	4,301.47	262,729	534,316	248,910	503,874	69.43	88.91	87.92	94.74	94.30	
令和3年度	6,195.00	296,539	605,067	4,331.79	264,516	533,986	250,137	503,594	69.92	89.20	88.25	94.56	94.31	
令和4年度	6,195.00	299,580	604,894	4,357.09	267,844	535,288	253,381	505,035	70.33	89.41	88.49	94.60	94.35	
令和5年度	6,195.00	304,393	607,279	4,383.46	272,991	539,247	258,197	508,752	70.76	89.68	88.80	94.58	94.34	
令和6年度	6,195.00	308,606	607,943	4,407.27	277,678	541,907	262,683	511,358	71.14	89.98	89.14	94.60	94.36	
令和7年度	6,195.00	313,611	609,493	4,436.10	282,953	544,860	267,750	514,263	71.61	90.22	89.40	94.63	94.38	

・平成23年10月旧鳩ヶ谷市と合併。
 ・平成26年10月国土交通省国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」による行政面積の変更。

Ⅱ 令和7年度実績 1 事業概要

(3) 処理状況

	3年度	4年度	5年度	6年度(B)	7年度(A)	比較増減 (A-B)	増減率 (%)
処理人口普及率(%)	88.25	88.49	88.80	89.14	89.40	0.26	-
水洗化人口(人)	503,594	505,035	508,752	511,358	514,263	2,905	0.57
水洗化世帯(世帯)	250,137	253,381	258,197	262,683	267,750	5,067	1.93
排水量(m³)	58,823,070	56,370,569	54,571,686	52,522,658	48,746,339	△ 3,776,319	△ 7.19
有収水量(m³)	52,536,406	51,415,282	51,043,066	50,893,425	50,827,168	△ 66,257	△ 0.13
有収率(%)	89.31	91.21	93.53	96.90	104.27	7.37	-

図14 年度別普及率・水洗化人口・水洗化世帯数比較


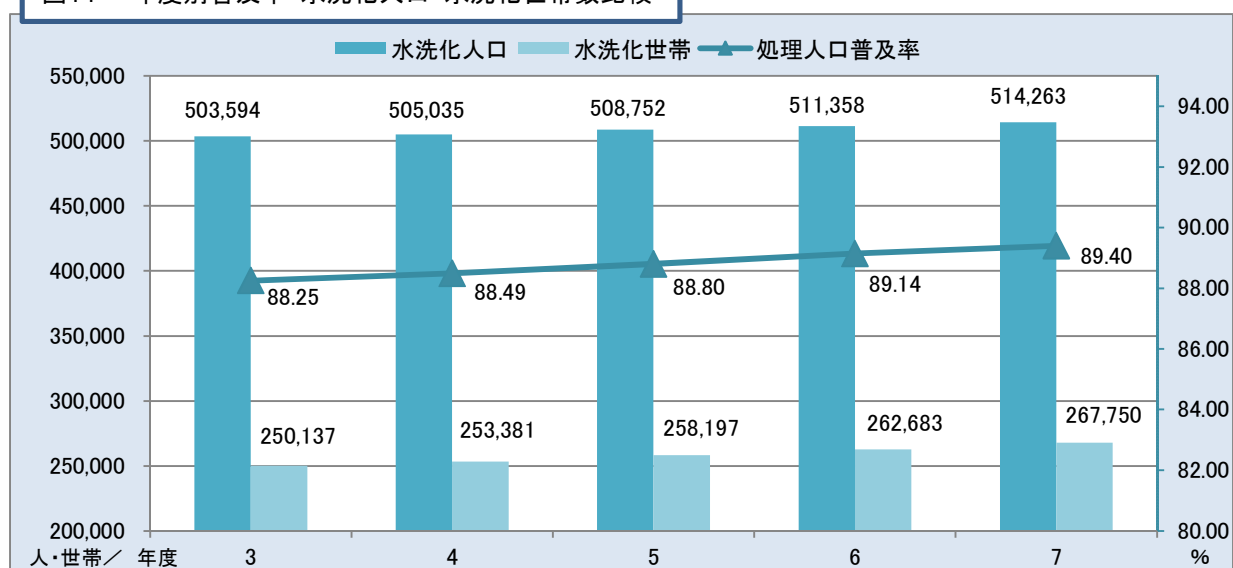


図15 年度別排水量・有収水量・有収率比較

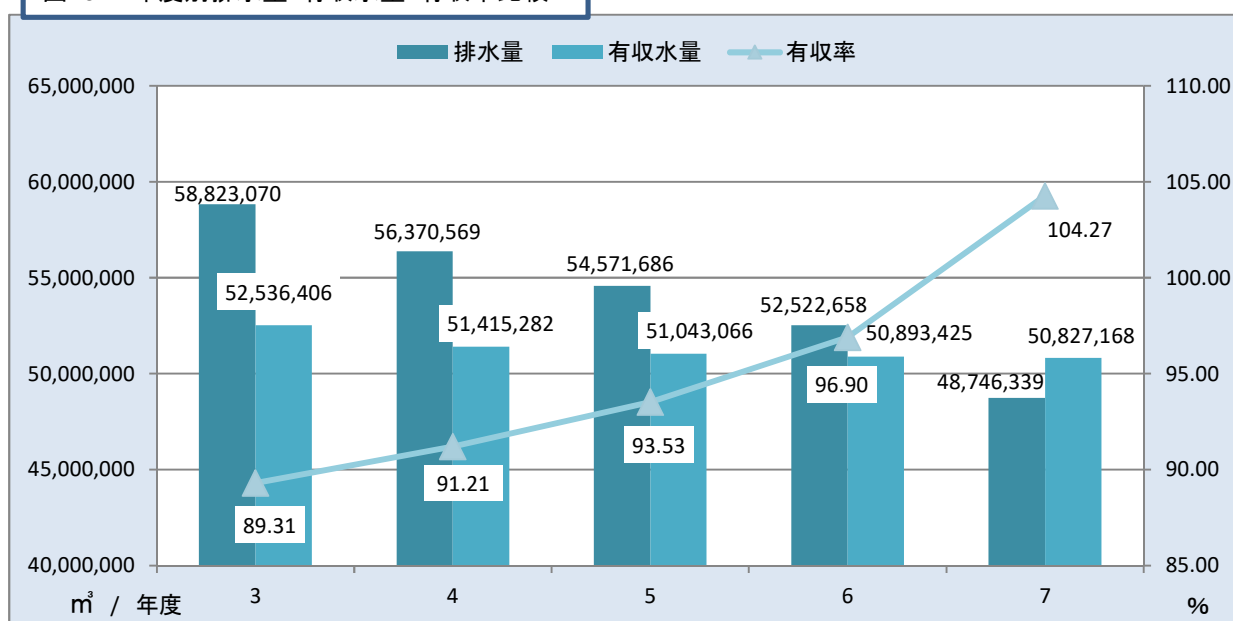

2 財務

(1) 収益的收入及び支出

(2) 資本的收入及び支出

(3) 企業債の状況

(4) 経営分析



川口市上下水道局キャラクター「みず太郎」

2 財務

(1) 収益の収入及び支出

単位:千円


年度 区分		3年度		4年度		5年度		6年度		7年度		差引増減 (A-B)	増減率 (%)
		金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	金額(B)	構成比 (%)	金額(A)	構成比 (%)		
収益の収入	下水道使用料	5,898,036	54.01	5,803,896	54.30	5,793,993	54.04	5,782,245	54.09	5,801,137	54.63	18,892	0.33
	他会計負担金	1,990,389	18.22	1,906,436	17.83	1,914,039	17.85	1,948,864	18.23	1,891,956	17.82	△ 56,908	△ 2.92
	他会計補助金	122,018	1.12	103,668	0.97	105,151	0.98	115,059	1.08	108,148	1.02	△ 6,911	△ 6.01
	国庫補助金	63,447	0.58	62,265	0.58	17,390	0.16	36,000	0.34	43,880	0.41	7,880	21.89
	長期前受金戻入	2,840,265	26.01	2,807,913	26.27	2,840,597	26.49	2,802,236	26.21	2,759,960	25.99	△ 42,276	△ 1.51
	手数料等	6,616	0.06	5,049	0.05	50,886	0.48	5,200	0.05	13,647	0.13	8,447	162.44
	計(C)	10,920,771	100	10,689,227	100	10,722,056	100	10,689,604	100	10,618,728	100	△ 70,876	△ 0.66
収益の支出	人件費	517,552	5.49	534,994	5.76	492,608	5.38	505,596	5.45	527,098	5.66	21,502	4.25
	流域下水道維持管理費負担金	1,966,025	20.86	1,886,160	20.31	1,826,640	19.93	1,759,608	18.97	1,698,840	18.25	△ 60,768	△ 3.45
	修繕費	257,923	2.74	239,015	2.58	202,564	2.21	300,080	3.23	303,875	3.26	3,795	1.26
	委託料	746,213	7.92	746,164	8.04	704,077	7.68	771,814	8.32	873,959	9.39	102,145	13.23
	減価償却費等	4,851,651	51.47	4,861,166	52.35	4,955,721	54.08	4,966,945	53.55	4,951,257	53.20	△ 15,688	△ 0.32
	企業債利息	723,977	7.68	661,478	7.12	607,932	6.63	568,937	6.13	549,634	5.91	△ 19,303	△ 3.39
	物件費等	362,255	3.84	356,280	3.84	374,394	4.09	403,191	4.35	402,385	4.33	△ 806	△ 0.20
	計(D)	9,425,596	100	9,285,257	100	9,163,936	100	9,276,171	100	9,307,048	100	30,877	0.33
純利益(C-D)		1,495,175		1,403,970		1,558,120		1,413,433		1,311,680		△ 101,753	△ 7.20

(消費税及び地方消費税抜き)

※令和7年度決算数値は、市議会での議決を受けて確定します。

Ⅱ 令和7年度実績 2 財務

図16 収益的収支比較

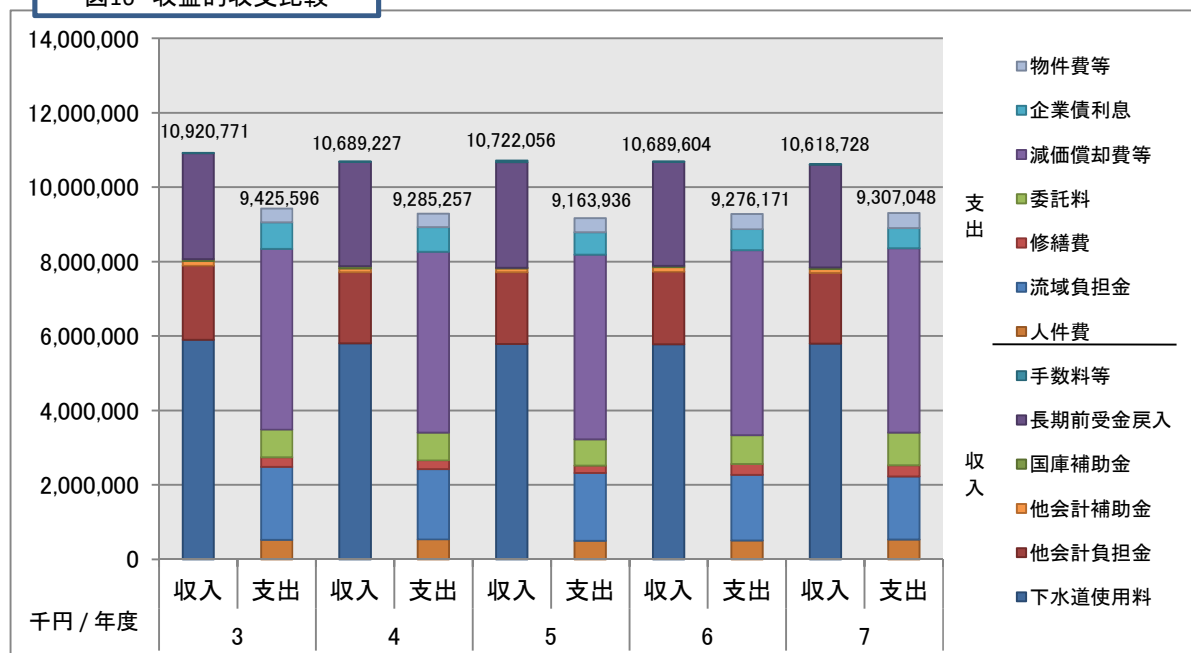

○使用料単価及び污水处理原価の推移

単位: 円/㎥


年度 区分	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
使用料単価	112.27	112.88	113.51	113.61	114.13
污水处理原価	129.50	122.11	120.88	122.48	124.50

(消費税及び地方消費税抜き)

$$\text{使用料単価} = \frac{\text{下水道使用料}}{\text{年間有収水量}}$$

$$\text{污水处理原価} = \frac{\text{污水处理費 (公費負担分除く)}}{\text{年間有収水量}}$$

図17 使用料単価及び污水处理原価比較

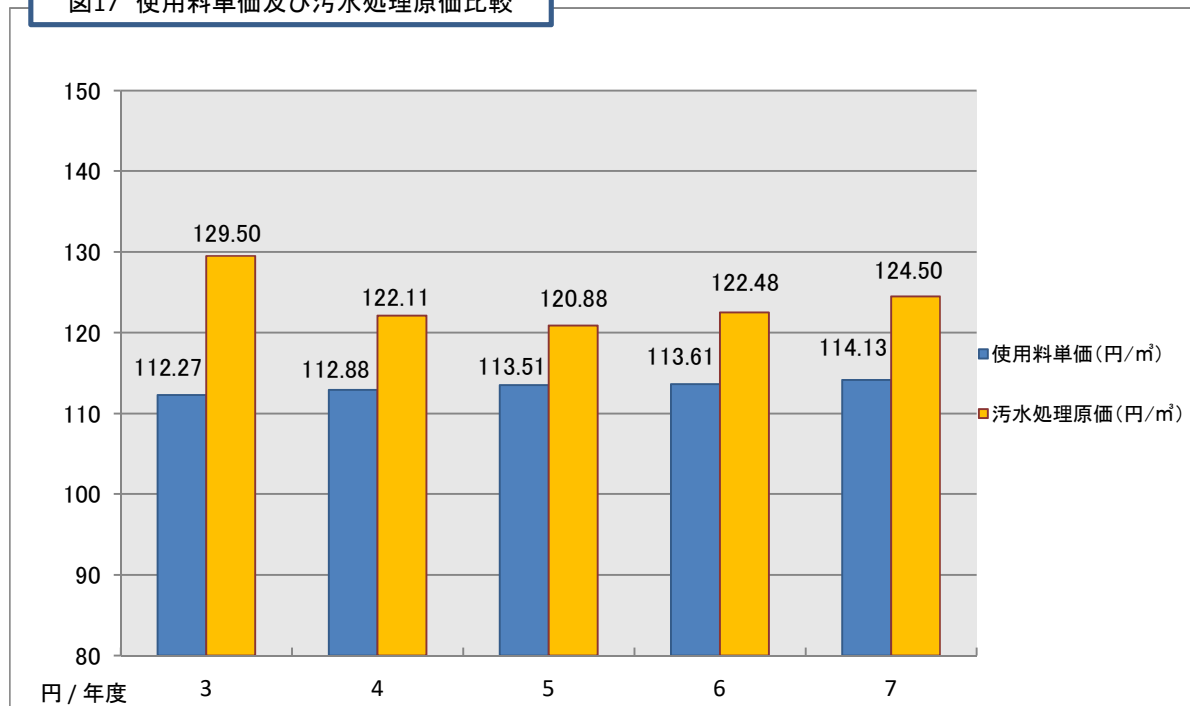

Ⅱ 令和7年度実績 2 財務

(2) 資本の収入及び支出

単位:千円

区分		3年度		4年度		5年度		6年度		7年度		差引増減 (A-B)	増減率 (%)
		金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	金額(B)	構成比 (%)	金額(A)	構成比 (%)		
資本の収入	企業債	3,487,000	63.16	2,753,000	69.38	3,356,400	74.46	2,800,000	80.33	3,268,800	72.27	468,800	16.74
	他会計出資金	865,295	15.67	781,700	19.70	480,000	10.65	178,000	5.11	578,000	12.78	400,000	224.72
	他会計補助金	135,821	2.46	148,677	3.75	126,694	2.81	132,174	3.79	131,304	2.90	△ 870	△ 0.66
	国庫補助金	1,020,088	18.48	274,217	6.91	448,640	9.95	343,181	9.84	517,672	11.45	174,491	50.85
	固定資産売却代金等	12,560	0.23	10,257	0.26	96,181	2.13	32,434	0.93	27,206	0.60	△ 5,228	△ 16.12
	計(C)	5,520,764	100	3,967,851	100	4,507,915	100	3,485,789	100	4,522,982	100	1,037,193	29.75
資本の支出	企業債償還金	3,649,401	42.08	3,662,865	50.90	3,745,240	44.84	3,612,225	48.18	3,679,056	45.12	66,831	1.85
	建設改良費	5,022,604	57.92	3,523,745	48.97	4,592,552	54.98	3,884,130	51.81	4,474,053	54.88	589,923	15.19
	固定資産購入費	130	0.00	9,291	0.13	15,048	0.18	445	0.01	0	0.00	△ 445	△ 100.00
	計(D)	8,672,135	100	7,195,901	100	8,352,840	100	7,496,800	100	8,153,109	100	656,309	8.75
資本の収支差引(C-D)		△ 3,151,371		△ 3,228,050		△ 3,844,925		△ 4,011,011		△ 3,630,127		380,884	△ 9.50

(消費税及び地方消費税込み)

単位:千円

		3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
補てん財源	引継金等	0	0	0	0	0
	減債積立金	1,050,000	1,490,000	1,410,000	1,560,000	1,410,000
	建設改良積立金	0	0	0	0	0
	損益勘定留保資金	1,761,811	1,490,044	2,100,026	2,171,896	1,903,247
	当年度利益剰余金処分額	0	0	0	0	0
	繰越利益剰余金処分額	0	0	0	0	0
	消費税及び地方消費税資本の収支調整額	339,560	248,006	334,899	279,115	316,880
	合計	3,151,371	3,228,050	3,844,925	4,011,011	3,630,127

Ⅱ 令和7年度実績 2 財務

図18 資本の収支比較


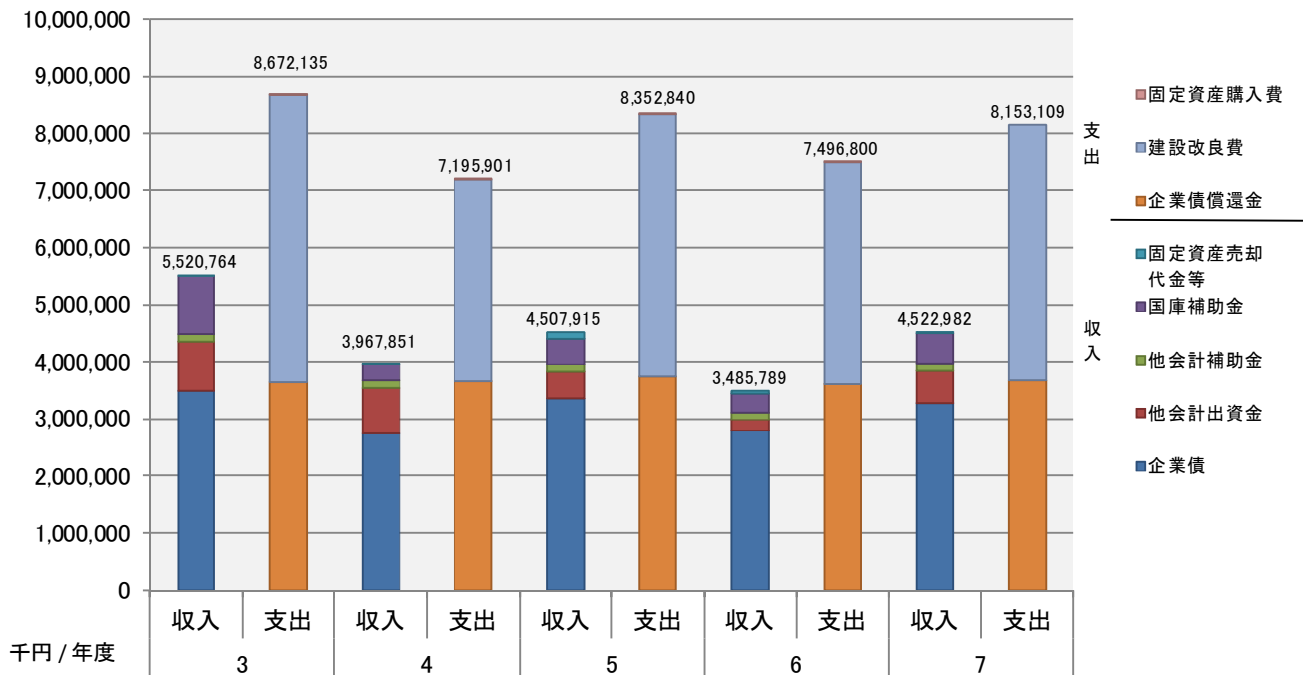


図19 補てん財源比較

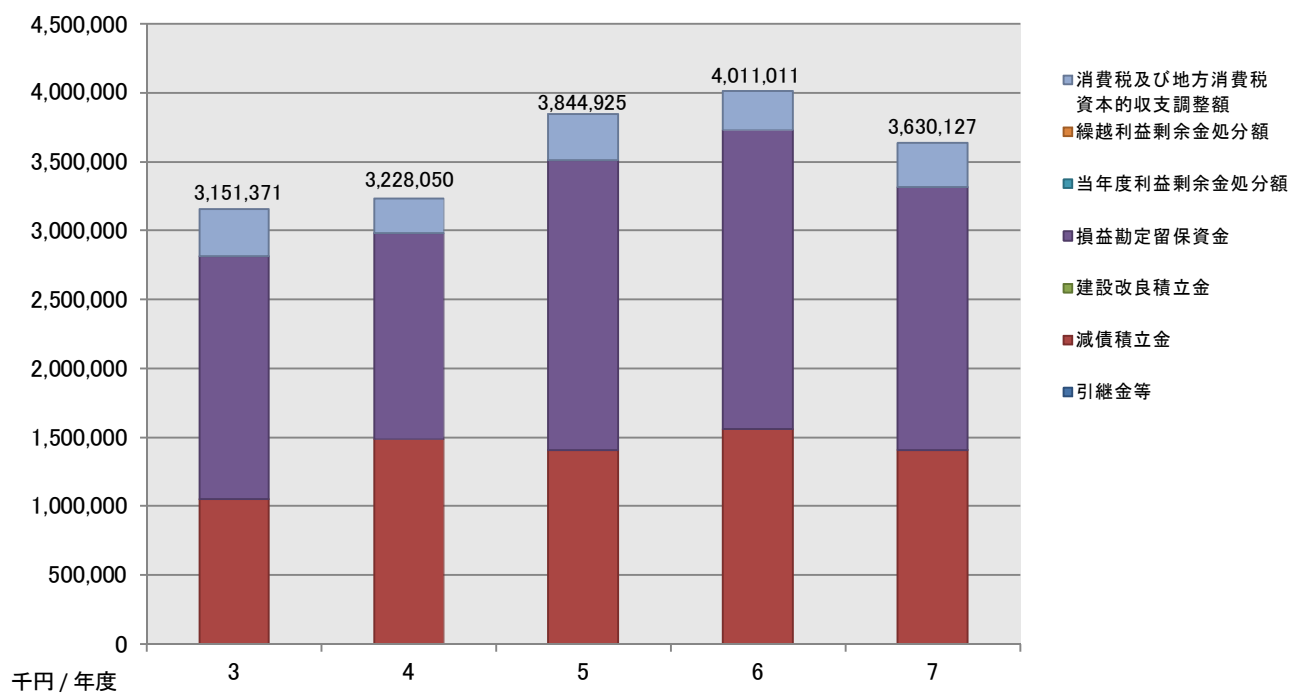


(3) 企業債の状況

単位:千円

	借入額	償還額		年度末残高
		元金	利息	
元年度 開始残高	—	—	—	54,684,791
元年度	2,946,900	3,545,436	868,246	54,086,255
2年度	3,523,800	3,594,198	795,347	54,015,857
3年度	3,487,000	3,649,401	723,977	53,853,456
4年度	2,753,000	3,662,865	661,478	52,943,591
5年度	3,356,400	3,745,240	607,932	52,554,751
6年度	2,800,000	3,612,225	568,937	51,742,526
7年度	3,268,800	3,679,056	549,634	51,332,270

図20 年度末残高比較

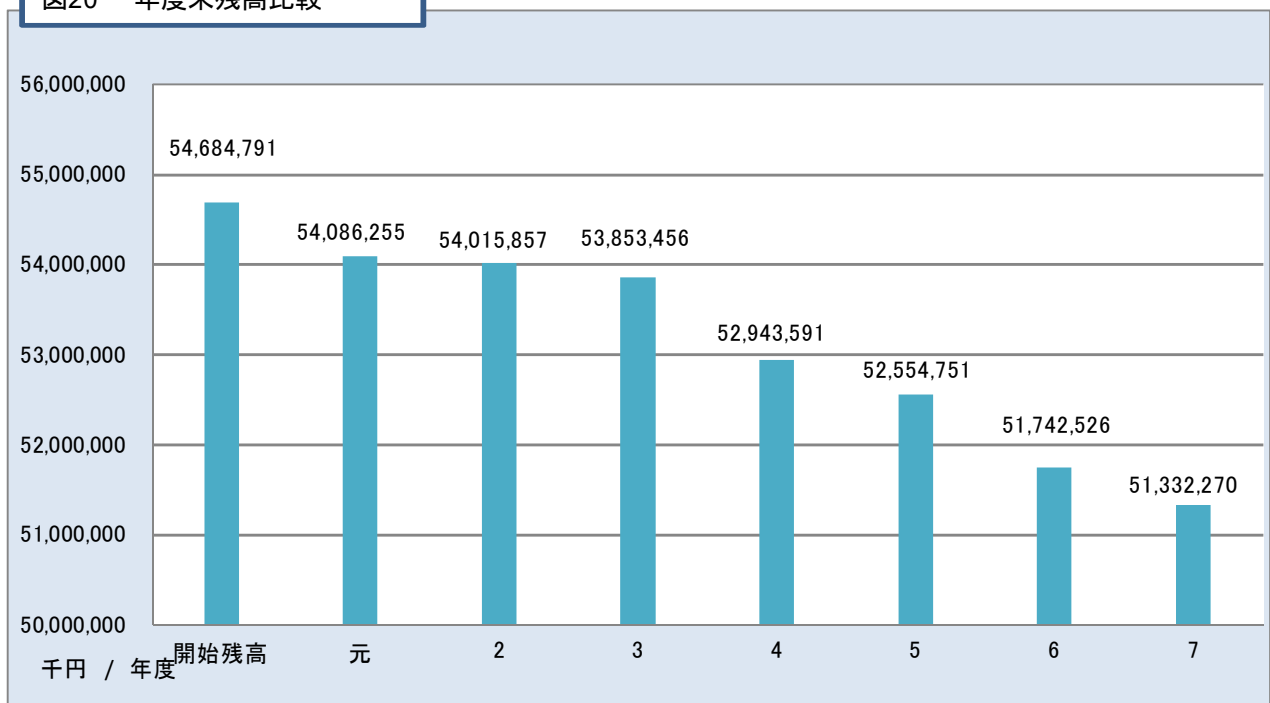

(4) 経営分析

項 目		3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	備考	算 式
1. 固定資産 使用効率(㎡/万円)		4.63	4.49	4.38	4.25	3.98	↗	$\frac{\text{年間総処理水量}}{\text{有形固定資産}}$
2. 有収率(%)		89.31	91.21	93.53	96.90	104.27	↗	$\frac{\text{年間有収水量}}{\text{年間総処理水量}} \times 100$
3. 使用料単価(円/㎡)		112.27	112.88	113.51	113.61	114.13	↗	$\frac{\text{下水道使用料}}{\text{年間有収水量}}$
4. 汚水処理原価(円/㎡)		129.50	122.11	120.88	122.48	124.50	↘	$\frac{\text{汚水処理費(公費負担分除く)}}{\text{年間有収水量}}$
職員 一人 当たり	5. 処理区域内人口(人)	8,754	8,775	8,840	8,884	9,394	↗	$\frac{\text{現在処理区域内人口}}{\text{損益勘定所属職員数}}$
	6. 有収水量(千㎡)	861.25	842.87	836.77	834.32	876.33	↗	$\frac{\text{年間有収水量}}{\text{損益勘定所属職員数}}$
	7. 営業収益(千円)	129,364	126,447	126,407	126,788	132,689	↗	$\frac{\text{営業収益－受託工事収益}}{\text{損益勘定職員数}}$
8. 使用料収入に対する職員 給与費の割合(%)		8.77	9.22	8.50	8.74	9.09	↘	$\frac{\text{損益勘定職員給与費}}{\text{下水道使用料}} \times 100$
構成 比率	9. 固定資産 構成比率(%)	97.19	97.27	96.48	96.61	96.78	↘	$\frac{\text{固定資産}}{\text{固定資産+流動資産+繰延資産}} \times 100$
	10. 固定負債 構成比率(%)	36.30	36.03	35.70	35.45	35.50	↘	$\frac{\text{固定負債}}{\text{負債資本合計}} \times 100$
	11. 自己資本 構成比率(%)	60.04	60.68	60.40	60.60	60.92	↗	$\frac{\text{資本金+剰余金+繰延収益}}{\text{負債資本合計}} \times 100$
財務 比率	12. 固定資産 対長期資本比率(%)	100.88	100.58	100.38	100.58	100.38	↘	$\frac{\text{固定資産}}{\text{固定負債+資本金+剰余金+繰延収益}} \times 100$
	13. 固定比率(%)	161.87	160.31	159.72	159.43	158.86	↘	$\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金+剰余金+繰延収益}} \times 100$
	14. 流動比率(%)	76.80	82.93	90.52	85.81	89.90	↗	$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$
	15. 当座比率(%)	76.80	82.93	90.52	85.81	89.89	↗	$\frac{\text{現金及び預金+(未収金-貸倒引当金)}}{\text{流動負債}} \times 100$
	16. 現金比率(%)	63.89	69.33	75.25	73.73	76.66	↗	$\frac{\text{現金預金}}{\text{流動負債}} \times 100$
	17. 不良債務比率(%)	15.09	10.09	6.64	9.96	6.40	↘	$\frac{\text{流動負債-(流動資産-翌年度繰越財源)}}{\text{営業収益－受託工事収益}} \times 100$

・備考欄の ↗ は数値が高いほど良いことを意味し、↘ は数値が低いほど良いことを意味します。

Ⅱ 令和7年度実績 2 財務

項 目		3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	備考	算 式	
回 転 率	18. 自己資本回転率	0.094	0.092	0.092	0.093	0.093	↗	$\frac{\text{営業収益}-\text{受託工事収益}}{(\text{期首自己資本金}+\text{期末自己資本金})\times 1/2}$	
	19. 固定資産回転率	0.058	0.057	0.057	0.058	0.058	↗	$\frac{\text{営業収益}-\text{受託工事収益}}{(\text{期首固定資産}+\text{期末固定資産})\times 1/2}$	
	20. 流動資産回転率	1.79	2.00	1.78	1.62	1.70	↗	$\frac{\text{営業収益}-\text{受託工事収益}}{(\text{期首流動資産}+\text{期末流動資産})\times 1/2}$	
	21. 未収金回転率	11.77	11.99	10.63	10.41	11.79	↗	$\frac{\text{営業収益}-\text{受託工事収益}}{(\text{期首未収金}+\text{期末未収金})\times 1/2}$	
	22. 当年度減価償却率(%)	3.59	3.59	3.66	3.71	3.74	↘	$\frac{\text{当年度減価償却費}}{\frac{\text{有形固定資産}+\text{無形固定資産}-\text{土地}-\text{建設仮勘定}+\text{当年度減価償却費}}{\times 100}}$	
収 益 率	23. 総収支比率(%)	115.86	115.12	117.00	115.24	114.09	↗	$\frac{\text{総収益}}{\text{総費用}}\times 100$	
	24. 営業収支比率(%)	91.15	89.88	90.47	89.26	88.37	↗	$\frac{\text{営業収益}-\text{受託工事収益}}{\text{営業費用}-\text{受託工事費}}\times 100$	
	25. 総資本利益率(%)	1.07	1.01	1.10	1.03	0.96	↗	$\frac{\text{経常利益}-\text{経常損失}}{(\text{期首負債資本合計}+\text{期末負債資本合計})\times 1/2}\times 100$	
そ の 他	26. 利子負担率(%)	1.34	1.25	1.16	1.10	1.07	↘	$\frac{\text{支払利息}+\text{企業債取扱諸費}}{\frac{\text{企業債残高}+\text{リース債務}+\text{他会計借入金}+\text{一時借入金}}{\times 100}}$	
	27. 企業債償還元金対減価償却費比率(%)	183.03	178.73	178.43	168.45	148.13	↘	$\frac{\text{建設改良のための企業債償還元金}}{\text{当年度減価償却費}-\text{長期前受金戻入}}\times 100$	
	対 料 金 収 入 比 率 (%)	28. 企業債償還元金	61.87	63.11	64.64	62.47	63.42	↘	$\frac{\text{建設改良のための企業債償還元金}}{\text{下水道使用料}}\times 100$
		29. 企業債利息	12.27	11.40	10.49	9.84	9.47	↘	$\frac{\text{企業債利息}}{\text{下水道使用料}}\times 100$
		30. 企業債元利償還金	74.15	74.51	75.13	72.31	72.89	↘	$\frac{\text{建設改良のための企業債元利償還金}}{\text{下水道使用料}}\times 100$
	31. 単年度欠損金比率(%)	—	—	—	—	—	↘	$\frac{\text{単年度欠損金}}{\text{営業収益}-\text{受託工事収益}}\times 100$	
	32. 累積欠損金比率(%)	—	—	—	—	—	↘	$\frac{\text{累積欠損金}}{\text{営業収益}-\text{受託工事収益}}\times 100$	
	33. 職員1人当たり有形固定資産(千円)	1,627,692	1,587,755	1,578,771	1,562,645	1,612,260	↗	$\frac{\text{期末有形固定資産}}{\text{損益勘定所属職員数}+\text{資本勘定所属職員数}}$	

・備考欄の↗は数値が高いほど良いことを意味し、↘は数値が低いほど良いことを意味します。

3 使用料等

- (1) 有収水量の年度推移
- (2) 下水道使用料の年度推移
- (3) 調定件数の年度推移
- (4) 調定件数及び金額の年度推移
- (5) 月別有収水量の年度推移
- (6) 月別調定件数の年度推移
- (7) 下水道使用料体系の推移



川口市上下水道局キャラクター「みず太郎」

3 使用料等

(1)有収水量の年度推移

単位: m³

段階・区分	3年度	前年度比	4年度	前年度比	5年度	前年度比
10m ³ まで	6,944,486	104.60	7,294,510	105.04	7,572,485	103.81
11m ³ ～20m ³	15,169,179	101.81	15,375,561	101.36	15,564,226	101.23
21m ³ ～50m ³	21,909,699	95.15	20,422,501	93.21	19,581,745	95.88
51m ³ ～100m ³	1,789,070	89.94	1,644,229	91.90	1,542,117	93.79
101m ³ ～200m ³	1,114,295	98.96	1,169,160	104.92	1,156,602	98.93
201m ³ ～500m ³	1,709,278	101.75	1,714,338	100.30	1,724,202	100.58
501m ³ ～1,000m ³	1,143,503	99.38	1,132,439	99.03	1,203,593	106.28
1,001m ³ ～2,500m ³	1,289,825	101.26	1,276,539	98.97	1,333,698	104.48
2,501m ³ ～5,000m ³	535,520	109.83	410,399	76.64	355,436	86.61
5,001m ³ ～	878,112	104.65	923,179	105.13	956,401	103.60
公衆浴場汚水	53,439	73.82	52,427	98.11	52,561	100.26
合計	52,536,406	98.78	51,415,282	97.87	51,043,066	99.28

段階・区分	6年度	前年度比	7年度	前年度比
10m ³ まで	7,777,994	102.71	8,021,499	103.13
11m ³ ～20m ³	15,720,444	101.00	15,825,031	100.67
21m ³ ～50m ³	19,258,086	98.35	18,737,634	97.30
51m ³ ～100m ³	1,470,176	95.33	1,426,842	97.05
101m ³ ～200m ³	1,175,259	101.61	1,220,255	103.83
201m ³ ～500m ³	1,687,732	97.88	1,690,687	100.18
501m ³ ～1,000m ³	1,198,018	99.54	1,240,545	103.55
1,001m ³ ～2,500m ³	1,311,097	98.31	1,383,978	105.56
2,501m ³ ～5,000m ³	326,293	91.80	405,345	124.23
5,001m ³ ～	918,016	95.99	826,252	90.00
公衆浴場汚水	50,310	95.72	49,100	97.59
合計	50,893,425	99.71	50,827,168	99.87

Ⅱ 令和7年度実績 3 使用料等

(2) 下水道使用料の年度推移

単位:円

段階・区分	3年度	前年度比	4年度	前年度比	5年度	前年度比
10m ³ まで	1,235,650,249	104.43	1,299,647,078	105.18	1,354,061,530	104.19
11m ³ ～20m ³	1,505,599,382	101.80	1,525,916,578	101.35	1,544,510,715	101.22
21m ³ ～50m ³	2,338,843,485	95.06	2,177,335,460	93.09	2,086,257,727	95.82
51m ³ ～100m ³	213,207,939	90.05	196,365,279	92.10	184,516,416	93.97
101m ³ ～200m ³	148,435,441	99.07	156,728,261	105.59	155,349,199	99.12
201m ³ ～500m ³	260,900,691	101.61	263,881,059	101.14	265,543,878	100.63
501m ³ ～1,000m ³	199,975,190	99.04	198,000,986	99.01	211,194,077	106.66
1,001m ³ ～2,500m ³	250,757,970	102.24	249,146,512	99.36	260,861,469	104.70
2,501m ³ ～5,000m ³	119,505,743	109.24	92,095,111	77.06	78,796,498	85.56
5,001m ³ ～	211,539,381	104.69	221,828,451	104.86	229,323,078	103.38
公衆浴場汚水	1,704,665	73.82	1,592,996	93.45	1,676,658	105.25
合計	6,486,120,136	99.37	6,382,537,771	98.40	6,372,091,245	99.84

段階・区分	6年度	前年度比	7年度	前年度比
10m ³ まで	1,395,642,317	103.07	1,442,332,526	103.35
11m ³ ～20m ³	1,559,960,843	101.00	1,570,258,537	100.66
21m ³ ～50m ³	2,051,084,836	98.31	1,994,809,993	97.26
51m ³ ～100m ³	175,798,349	95.28	170,695,339	97.10
101m ³ ～200m ³	157,803,832	101.58	164,471,801	104.23
201m ³ ～500m ³	259,956,273	97.90	261,086,870	100.43
501m ³ ～1,000m ³	209,100,131	99.01	216,771,805	103.67
1,001m ³ ～2,500m ³	255,883,842	98.09	270,454,643	105.69
2,501m ³ ～5,000m ³	72,435,029	91.93	89,804,739	123.98
5,001m ³ ～	220,522,212	96.16	198,317,630	89.93
公衆浴場汚水	1,604,853	95.72	1,566,251	97.59
合計	6,359,792,517	99.81	6,380,570,134	100.33

(消費税及び地方消費税込み)

(3) 調定件数の年度推移

単位:件

段階・区分	3年度	前年度比	4年度	前年度比	5年度	前年度比
10m ³ まで	647,250	104.34	680,285	105.10	708,403	104.13
11m ³ ～20m ³	490,488	101.95	498,585	101.65	505,937	101.47
21m ³ ～50m ³	387,061	95.77	363,602	93.94	350,232	96.32
51m ³ ～100m ³	14,081	89.69	12,806	90.95	11,893	92.87
101m ³ ～200m ³	4,307	98.58	4,457	103.48	4,411	98.97
201m ³ ～500m ³	3,268	100.25	3,265	99.91	3,324	101.81
501m ³ ～1,000m ³	1,043	101.56	1,020	97.79	1,063	104.22
1,001m ³ ～2,500m ³	606	102.02	593	97.85	634	106.91
2,501m ³ ～5,000m ³	108	112.50	81	75.00	78	96.30
5,001m ³ ～	83	103.75	90	108.43	97	107.78
公衆浴場汚水	40	95.24	36	90.00	36	100.00
合計	1,548,335	101.15	1,564,820	101.06	1,586,108	101.36

段階・区分	6年度	前年度比	7年度	前年度比
10m ³ まで	729,376	102.96	753,522	103.31
11m ³ ～20m ³	511,462	101.09	515,537	100.80
21m ³ ～50m ³	345,061	98.52	336,649	97.56
51m ³ ～100m ³	11,338	95.33	11,024	97.23
101m ³ ～200m ³	4,407	99.91	4,569	103.68
201m ³ ～500m ³	3,288	98.92	3,250	98.84
501m ³ ～1,000m ³	1,083	101.88	1,110	102.49
1,001m ³ ～2,500m ³	626	98.74	638	101.92
2,501m ³ ～5,000m ³	66	84.62	89	134.85
5,001m ³ ～	93	95.88	84	90.32
公衆浴場汚水	36	100.00	36	100.00
合計	1,606,836	101.31	1,626,508	101.22

Ⅱ 令和7年度実績 3 使用料等

(4) 調定件数及び金額の年度推移

単位：件数 件
金額 円

		合 計	口座振替	構成比	納付書	構成比	クレジットカード	構成比
3 年 度	件 数	1,548,335	966,919	62.45%	507,580	32.78%	73,836	4.77%
	金 額	6,486,120,136	4,487,881,552	69.19%	1,741,812,209	26.86%	256,426,375	3.95%
4 年 度	件 数	1,564,820	951,705	60.82%	501,139	32.02%	111,976	7.16%
	金 額	6,382,537,771	4,316,141,544	67.63%	1,695,994,375	26.57%	370,401,852	5.80%
5 年 度	件 数	1,586,108	933,133	58.83%	506,182	31.91%	146,793	9.26%
	金 額	6,372,091,245	4,245,105,066	66.62%	1,648,093,560	25.86%	478,892,619	7.52%
6 年 度	件 数	1,606,836	917,582	57.10%	505,327	31.45%	183,927	11.45%
	金 額	6,359,792,517	4,164,578,672	65.48%	1,607,078,217	25.27%	588,135,628	9.25%
7 年 度	件 数	1,626,508	904,946	55.64%	508,940	31.29%	212,622	13.07%
	金 額	6,380,570,134	4,095,683,601	64.19%	1,608,606,896	25.21%	676,279,637	10.60%


(消費税及び地方消費税込み)

(5) 月別有収水量の年度推移

単位：m³

年度 月	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
4	3,922,639	3,868,955	3,800,091	3,846,190	3,772,350
5	4,850,969	4,709,392	4,565,927	4,572,196	4,550,703
6	4,004,876	3,916,477	3,888,170	3,927,510	3,895,238
7	4,794,849	4,735,602	4,622,129	4,571,846	4,611,029
8	4,031,319	3,976,027	3,933,848	3,894,564	3,913,419
9	4,795,007	4,661,180	4,693,982	4,633,649	4,568,314
10	3,972,284	3,885,106	3,859,149	3,805,646	3,802,938
11	4,736,489	4,649,216	4,565,692	4,588,747	4,626,221
12	3,983,762	3,897,607	3,916,901	3,941,550	3,911,935
1	4,841,370	4,696,917	4,686,751	4,682,550	4,694,359
2	4,073,432	3,993,727	3,998,792	4,006,724	4,093,982
3	4,529,410	4,425,076	4,511,634	4,422,253	4,386,680
計	52,536,406	51,415,282	51,043,066	50,893,425	50,827,168

図21 年度別有収水量比較

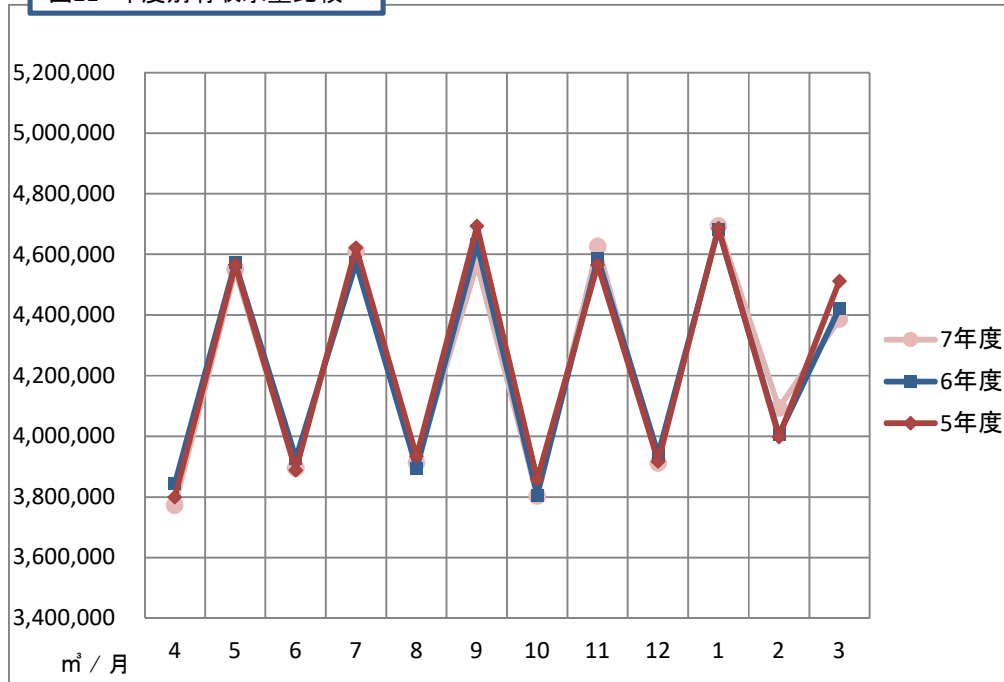

Ⅱ 令和7年度実績 3 使用料等

(6) 月別調定件数の年度推移

単位:件

年度 月	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
4	112,394	113,688	115,363	117,478	118,935
5	145,331	146,596	148,031	150,008	151,677
6	112,114	113,660	115,332	117,409	118,914
7	145,453	146,615	148,342	150,227	151,859
8	112,340	113,795	115,520	117,564	118,882
9	145,573	146,786	148,427	150,060	151,848
10	112,528	114,003	115,987	117,862	119,183
11	145,670	146,876	148,747	149,975	151,765
12	112,829	114,330	116,148	118,032	119,499
1	145,451	146,768	148,728	149,951	151,853
2	112,810	114,360	116,400	117,975	119,743
3	145,842	147,343	149,083	150,295	152,350
計	1,548,335	1,564,820	1,586,108	1,606,836	1,626,508

(7) 下水道使用料体系の推移

実施期間 使用料 段階別	昭和34年8月1日～ 昭和52年8月31日	昭和52年9月1日～ 昭和54年11月30日 改定率400.0%	昭和54年12月1日～ 昭和57年3月31日 改定率58.0%
	単価(円)	単価(円)	単価(円)
0～10m ³ 基本料金	40 (8m ³ まで)	300 (20m ³ まで)	250
11～20m ³	5		25
21～50m ³	5	17	30
51～100m ³	5	20	35
101～200m ³	5	25	40
201～500m ³	5	30	45
501～1000m ³	5	35	55
1001～2500m ³	5	40	65
2501m ³ ～	5	45	75
公衆 浴場用	3	10	15

便器使用料(昭和54年12月1日廃止)

期間 区分	昭和34年8月1日～昭和54年11月30日
大便器	30
小便器	20

Ⅱ 令和7年度実績 3 使用料等

実施期間 使用料 段階別	昭和57年4月1日～ 平成4年9月30日 改定率47.9%		平成4年10月1日～ 平成12年3月31日 改定率30.0%	平成12年4月1日～ 平成28年6月30日 改定率29.2%	平成28年7月1日～ 平成30年6月30日 改定率20.7%	平成30年7月1日～ 令和2年8月31日 改定率41.2% (平成12年4月比)
	単価(円) (税抜き)		単価(円) (税抜き)	単価(円) (税抜き)	単価(円) (税抜き)	単価(円) (税抜き)
0～10㎥ 基本料金	350		500	640	764	887
11～20㎥	35		50	65	79	93
21～50㎥	45		60	78	95	112
51～100㎥	55		70	91	111	131
101～200㎥	65		80	104	127	149
201～500㎥	75		90	117	143	168
501～1000㎥	85		100	131	160	188
1001～2500㎥	95		110	145	177	208
2501㎥～	110		125	160	195	230
公衆 浴場用	18		20	24	27	29
消費税 の経過	消費税 導入 以前	下水道使用料は、1ヶ月につき上記 区分により算定した基本料金と従量 料金の合計額に100分の103を乗じ て得た額とする。この場合において、 1円未満の端数が生じた時は、その 端数を切り捨てるものとする。 (平成元年4月1日～ 平成9年3月31日)	下水道使用料は、1ヶ月につ き上記区分により算定した基 本料金と従量料金の合計額に 100分の105を乗じて得た額と する。この場合において、1円 未満の端数が生じた時は、そ の端数を切り捨てるものとす る。 (平成9年4月1日～ 平成26年3月31日)	下水道使用料は、1ヶ月につき上記 区分により算定した基本料金と従量料 金の合計額に100分の108を乗じて得 た額とする。この場合において、1円未 満の端数が生じた時は、その端数を切 り捨てるものとする。 (平成26年4月1日～ 令和元年9月30日)	下水道使用料は、1ヶ月につ き上記区分により算定した 基本料金と従量料金の合計 額に100分の110を乗じて得 た額とする。この場合におい て、1円未満の端数が生じた 時は、その端数を切り捨てる ものとする。 (令和元年10月1日～ 令和2年8月31日)	

(参考)

実施期間 使用料 段階別	令和2年9月1日～ 令和8年3月31日
	単価(円) (税込み)
0～10m ³ 基本料金	975.7
11～20m ³	102.3
21～50m ³	123.2
51～100m ³	144.1
101～200m ³	163.9
201～500m ³	184.8
501～1000m ³	206.8
1001～2500m ³	228.8
2501m ³ ～	253
公衆 浴場用	31.9
消費税 の経過	下水道使用料は、1ヶ月につき上記区分により算定した基本料金と従量料金の合計額とする。この場合において、1円未満の端数が生じた時は、その端数を切り捨てるものとする。 ※使用料を税込表示に変更(消費税率10%) (令和2年9月1日～令和8年3月31日)

実施期間 使用料 段階別	令和8年4月1日～ 現在 改定率27.16%	
	基本(円) (税込み)	従量(円)(税込み) (1m ³ につき)
1～10m ³	1,152.8	11.0
11～20m ³		132.0
21～50m ³		158.4
51～100m ³		184.8
101～200m ³		209.0
201～500m ³		235.4
501～1000m ³		261.8
1001～2500m ³		290.4
2501m ³ ～		319.0
公衆 浴場用		31.9
消費税 の経過	下水道使用料は、1ヶ月につき上記区分により算定した基本料金と従量料金の合計額とする。 下水道使用料の額(2ヶ月分の下水道使用料を徴収する場合にあっては、各月の下水道使用料を合算した額)に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 ※税込表示(消費税率10%) (令和8年4月1日～)	

4 流域下水道

(1) 計画

(2) 流域下水道の区分

(3) 処理状況



川口市上下水道局キャラクター「みず太郎」

4 流域下水道

(1) 計画

流域名	荒川左岸南部流域下水道		中川流域下水道	
関係都市	川口市、さいたま市、上尾市、戸田市、蕨市 5市		川口市、さいたま市、八潮市、草加市、越谷市、春日部市、蓮田市、三郷市、幸手市、吉川市、白岡市、杉戸町、伊奈町、宮代町、松伏町 11市4町	
計画処理面積	全体計画	川口市	全体計画	川口市
	20,304ha	3,825ha	24,393ha	2,031ha
計画処理人口	2,039,500人	450,800人	1,373,600人	138,200人
計画目標年度	令和31年度		令和31年度	
事業認可取得	昭和42年3月		昭和48年3月	
計画管路延長	102.83km		127.26km	
計画汚水量	932,020m ³ /日最大		626,200m ³ /日最大	
中継ポンプ場	7箇所		1箇所	
終末処理場	荒川水循環センター(戸田)		中川水循環センター	

(2) 流域下水道の区分

本市では、両流域下水道計画の区域界を東北自動車道及び首都高速道路とし、その西側を荒川左岸南部処理区(荒川左岸南部流域関連公共下水道)、東側を中川処理区(中川流域関連公共下水道)と定め、流域下水道計画や他の都市計画事業と整合性を図りながら事業を進めています。

流域下水道の区分図



Ⅱ 令和7年度実績 4 流域下水道

(3) 処理状況

【荒川左岸南部流域】

年度	負担金対象汚水量(m³)	前年度比増減(%)	処理単価(円)	維持管理費負担金(円)
令和3年度	48,056,941	△ 6.45	36	1,730,049,876
令和4年度	45,497,623	△ 5.33	36	1,637,914,428
令和5年度	43,875,610	△ 3.57	36	1,579,521,960
令和6年度	41,830,195	△ 4.66	36	1,505,887,020
令和7年度	38,200,419	△ 8.68	37	1,413,415,503

【中川流域】

年度	負担金対象汚水量(m³)	前年度比増減(%)	処理単価(円)	維持管理費負担金(円)
令和3年度	10,747,688	1.33	40	429,907,520
令和4年度	10,854,771	1.00	40	434,190,840
令和5年度	10,677,777	△ 1.63	40	427,111,080
令和6年度	10,675,291	△ 0.02	40	427,011,640
令和7年度	10,529,467	△ 1.37	43	452,767,081

5 水洗化促進

(1) 私道共同排水設備整備補助金

(2) 水洗便所改造資金補助金



川口市上下水道局キャラクター「みず太郎」

5 水洗化促進

(1) 私道共同排水設備整備補助金

昭和57年度 ～ 私道共同排水設備整備補助制度 実施

公共下水道処理区域内の私道で、関係者が共同利用する共同排水設備の新設または布設替え(布設後20年以上経過しているもの)を行う場合、交付要件を満たしていれば工事費の一部(8割以内)を補助するもの。

年度	補助件数(件)	補助戸数(件)	補助金額(円)
3	11	89	61,397,000
4	11	52	33,282,000
5	12	53	38,236,000
6	10	62	45,792,000
7	12	67	45,262,000

(2) 水洗便所改造資金補助金

平成30年度 ～ 水洗便所改造資金補助制度 実施

工事費の一部を市が補助するもの。

年度	件数(件)	内訳(件)		補助金額(円)	備 考
3	268	市内業者	131	5,300,000	補助額 市内業者:上限3万円 市外業者:上限1万円
		市外業者	137		
4	234	市内業者	105	4,440,000	
		市外業者	129		
5	189	市内業者	71	3,310,000	
		市外業者	118		
6	242	市内業者	90	4,220,000	
		市外業者	152		
7	171	市内業者	107	3,850,000	
		市外業者	64		

6 水質規制

- (1) 特定事業場届出状況
- (2) 非特定事業場（監視・規制対象事業場）
- (3) 事業場の分類



川口市上下水道局キャラクター「みず太郎」

6 水質規制

(1) 特定事業場届出状況

人の健康を害する恐れのあるもの、生活環境に対して害をもたらす恐れのあるものを含む汚水または廃液を排出する施設を「特定施設」といい、「特定施設」を有している事業場を「特定事業場」という。

下水道法における特定施設 ①水質汚濁防止法の「特定施設」

②ダイオキシン類対策特別措置法の「水質基準対象施設」

特定事業場一覧

令和8年3月末現在


業 種	特定施設番号	事業場数	除害施設設置事業場数
畜産食料品製造業	2	3	0
水産食料品製造業	3	1	0
飲料製造業	10	1	0
動植物油脂製造業	12	1	0
豆腐・煮豆製造業	17	22	0
冷凍調理食品製造業	18-2	1	0
製版業	23-2	11	2
無機化学工業	27	3	3
有機ゴム薬品製造業	35	2	2
石けん製造業	38	1	1
薬品製造業	46	1	1
セメント製品製造業	54	1	0
生コンクリート製造業	55	5	2
非鉄金属製造業	62	1	1
金属製品製造業	63	4	1
表面処理施設	65	21	20
電気めっき施設	66	24	23
共同調理場	66-4	5	4
弁当製造業	66-5	4	3
飲食店	66-6	4	1
洗たく業	67	65	17
写真現像業	68	7	0
病院	68-2	4	4
と畜業	69	1	1
自動車分解整備事業	70-2	2	1
自動式車輛洗浄施設	71	66	0
科学試験研究施設	71-2	9	7
一般廃棄物処理施設	71-3	2	2
産業廃棄物処理施設	71-4	1	0
トリクロエチレンによる洗浄施設	71-5	3	2
特定事業場から排水される水の処理施設	74	1	1
合 計		277	99

(2) 非特定事業場（監視・規制対象事業場）

非特定事業場であっても、排除基準を超える下水を排除する場合には、監視・規制対象事業場となり、除害施設の設置が必要となります。

業種	事業場数	除害施設設置事業場数
段ボール製造、菓子製造、ディスプレイ排水処理システムを設置する集合住宅等	64	64

(3) 事業場の分類

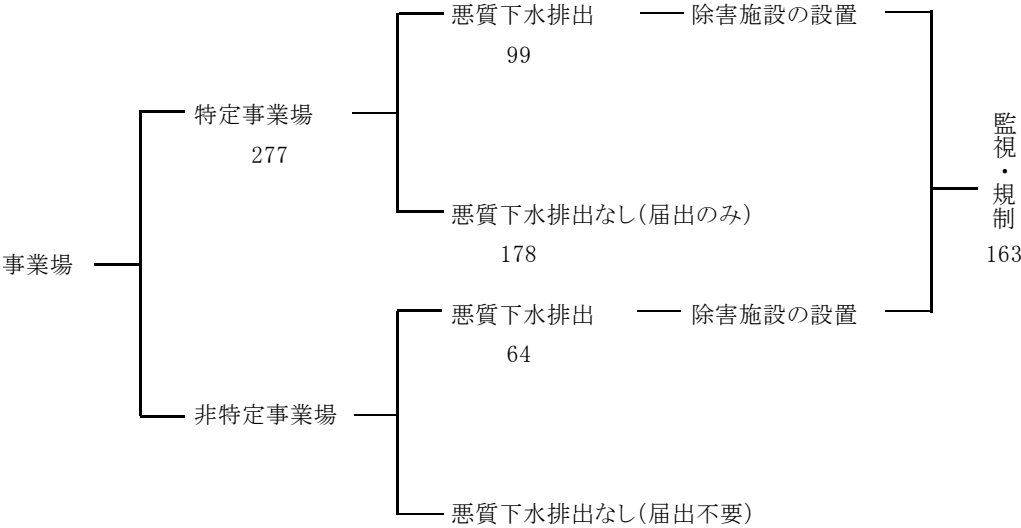

7 ポンプ施設

(1) ポンプ施設数

(2) ポンプ場一覧

(3) 地下ポンプ室等一覧



川口市上下水道局キャラクター「みず太郎」

7 ポンプ施設

(1) ポンプ施設数

ポンプ場			地下ポンプ室等		
施設数	目 的		施設数	目 的	
21	雨水排除	9	66	雨水排除	19
	汚水中継	8		汚水中継	46
	雨水排除・汚水中継	4		雨水排除・汚水中継	1

(2) ポンプ場一覧

No.	施設名称	所在地	用途	能力 [m ³ /秒]	運転開始 年月	備 考
1	横曽根中継 ポンプ場	宮町 17-26	汚水	0.97	S37年 11月	西川口・南町・仲町・宮町・原町・川口・飯原町・飯塚の汚水及び緑町ポンプ場・寿町ポンプ場から送水される汚水を埼玉県が設置する荒川水循環センターへ送水しています。
2	ことぶきちよう 寿町ポンプ場	川口 1-7-7	汚水	0.316	S42年 12月	荒川町ポンプ場の運転開始により、寿町ポンプ場が担っていた、雨水放流の役割は終了しました。現在は川口・飯塚・金山町の汚水送水のみを行っています。汚水は横曽根中継ポンプ場へ送水しています。
3	青木橋排水 ポンプ場	青木 2-13-13	雨水	3.0	S46年 6月	青木・中青木・幸町・並木元町・並木の雨水を旧芝川に放流し、汚水を青木中継ポンプ場に送水しています。
			汚水	0.22		
4	仲町排水 ポンプ場	西川口 6-19-29	雨水	1.5	S46年 7月	横曽根排水ポンプ場と分担して西川口・仲町・南町・宮町・原町・川口の雨水を緑川に放流します。
5	たてまえばし 堅前橋 ポンプ場	南前川 1-7-4	雨水	2.7	S46年 9月	芝新町・芝中田・南前川の雨水を堅川へ放流し、汚水を埼玉県が設置する荒川水循環センターへ送水しています。
			汚水	0.69		
6	ちようはりばし 丁張橋中継 ポンプ場	上青木西 4-27-21	汚水	0.26	S47年 5月	上青木・上青木西・南前川・前上町の汚水を埼玉県が設置する荒川水循環センターへ送水しています。
7	元郷排水 ポンプ場	元郷 2-3-10	雨水	20.0	S47年 5月	旧芝川に流入する雨水を荒川に放流します。また、通常は旧芝川の水位を保持する役割を担っています。
			水位 旧芝 保持 川	2.0		
8	緑町ポンプ場	緑町 4-4	雨水	0.37	S50年 5月	緑町の雨水を緑川へ放流し、汚水を横曽根中継ポンプ場へ送水しています。
			汚水	0.033		
9	横曽根排水 ポンプ場	宮町 16-64	雨水	4.5	S51年 4月	仲町排水ポンプ場と分担して西川口・仲町・南町・宮町・原町・川口の雨水を菖蒲川に放流します。

Ⅱ 令和7年度実績 7 ポンプ施設

No.	施設名称	所在地	用途	能力 [m³/秒]	運転開始 年月	備 考
10	東領家中継 ポンプ場	東領家 5-6-10	汚水	0.07	S51年 10月	東領家4丁目・5丁目の汚水を埼玉県が設置する荒川水循環センターへ送水しています。
11	なぎのはし 榑木橋中継 ポンプ場	領家 5-2-1	汚水	0.223	S51年 10月	領家5丁目、元郷1・2丁目のうち旧芝川と荒川に囲まれた区域の汚水を埼玉県が設置する荒川水循環センターへ送水しています。
12	中央橋中継 ポンプ場	本町 2-10-12	汚水	0.934	S53年 3月	本町大通りを中心にしてその周辺区域(本町・金山町)の汚水を青木中継ポンプ場へ送水しています。
13	青木中継 ポンプ場	上青木 1-17-17	汚水	1.346	S56年 6月	上青木西・南前川・並木・上青木の汚水及び青木橋排水ポンプ場・中央橋中継ポンプ場から送水される汚水を埼玉県が設置する荒川水循環センターへ送水しています。
14	伊刈排水機場	本前川 3-1-8	雨水	2.15	S56年 9月	大雨のときに芝川から伊刈排水路に逆流するのを防ぐ施設です。通常は、高木雨水貯留管の雨水を伊刈排水路へ放流します。
15	里ポンプ場	大字里 103-1	雨水	7.52	S58年 6月	里地区の雨水を芝川へ放流し、汚水を埼玉県が設置する荒川水循環センターへ送水しています。
			汚水	0.77		
16	にげんざいけ 二軒在家排水 ポンプ場	朝日 4-12	雨水	1.35	H1年 4月	二軒在家公園テニスコートの西側地下にあり、主に朝日町地区の雨水を旧芝川へ放流します。
17	新堀中継 ポンプ場	榛松 3-46-25	汚水	0.32	H1年 6月	新堀・榛松・江戸その他の地区の汚水を埼玉県が設置する中川水循環センターへ送水しています。
18	領家第八 公園 ポンプ場	領家 1-15	雨水	0.9	H4年 2月	領家第八公園の地下に造られたポンプ場で、元郷6丁目や弥平1丁目、領家1丁目付近の雨水を旧芝川へ放流します。
19	南鳩ヶ谷 ポンプ場	大字前田 1268-1	雨水	3.0	H10年 4月	新芝川より南側に位置する旧鳩ヶ谷南部地区の雨水対策を都市下水道事業として整備した雨水排水ポンプ場(能力3.0m³/秒)で、旧芝川へ放流する施設です。
20	荒川町 ポンプ場	荒川町 地先	雨水	8.0	H15年 10月	荒川のスーパー堤防事業に併せて建設され、寿町ポンプ場に代わり、川口・飯塚・原町・飯原町・金山町の雨水を荒川へ放流します。(寿町ポンプ場の雨水排除の役割は終了しました。)
21	辻ポンプ場	南鳩ヶ谷 7-20-1	雨水	6.0	H28年 3月	旧鳩ヶ谷辻地区の都市化による雨水対策として安木ポンプ場を廃止し新たに整備した雨水排水ポンプ場(能力6.0m³/秒)で新芝川へ放流する施設です。

- ・備考欄には、ポンプ場が担当区域名が記載されていますが、記載のない区域についても、下水道普及区域における汚水はポンプ場から埼玉県が設置する水循環センターに送水されます。
- ・上記一覧において区域名が重複している場合がありますが、担当するポンプ場が異なる場合があります。

(3) 地下ポンプ室等一覧

目的	No.	施設名称	所在地	道路地下占有面積(m ²)	能力 m ³ /s	運転開始 年月
雨水 排除 用	1	たちのきわばし 立野際橋 地下ポンプ室	西川口2-16-24地先	36.98	1.000	S52.4
	2	仲町中学校 地下ポンプ室	西川口2-16-1地先	36.98	1.000	S53.4
	3	おにぎわばし 鬼沢橋地下 ポンプ室	西川口1-35-13.14 地先	36.98	1.000	S53.11
	4	青木中継雨水貯留	上青木1-18地先	4,278.00	0.796	H3.1
	5	南前川雨水貯留	南前川1-14地先	402.00	0.030	H3.5
	6	青木雨水ポンプ室	上青木1-18地先	76.00	0.376	H5.3
	7	西公民館前 地下ポンプ室	飯塚2-3-3地先	6.30	0.034	H5.3
	8	弥平四丁目 排水ポンプ室	弥平4-3-3地先	13.50	0.266	H8.8
	9	SKIPシティ 雨水貯留	上青木3-12地先	12.90	0.072	H15.1
	10	芝西1丁目 排水ポンプ室	芝西1-17地先	3.14	0.0075	H15.3
	11	芝4丁目 排水ポンプ室	芝5丁目3-12地先	4.15	0.034	H31.1
	12	芝樋ノ爪雨水貯留	芝樋ノ爪1-7-1地先	454.76	0.0059	H24.11
	13	桜町雨水貯留	桜町3丁目地内	918.33	0.042	H26.4
	14	並木元町雨水貯留	並木元町1-76地先	アートパーク 並木元町公園 地下 434.66	0.068	H29.7
	15	緑町排水ポンプ室	緑町2-4地先	3.14	0.083	R4.2
	16	幸町小学校雨水貯留	幸町3-8-25地先	476.16	0.0218	R4.3
	17	東川口雨水貯留	東川口2-23地先	2,308.34	0.083	R5.3
	18	辻雨水ポンプ室	南鳩ヶ谷7-40地先	7.29	0.1285	R6.3
	19	幸町雨水ポンプ室	幸町3-8地先	1.13	0.025	R8.3
汚 水 中 継 用	1	しゅんぷうえん 春風園第一地下 ポンプ室	上青木2-50地先	10.57	0.066	S52.4
	2	しゅんぷうえん 春風園第二地下 ポンプ室	上青木2-38地先	10.57	0.066	S52.4
	3	しゅんぷうえん 春風園第三地下 ポンプ室	上青木5-25地先	10.57	0.066	S52.7

Ⅱ 令和7年度実績 7 ポンプ施設

目的	No.	施設名称	所在地	道路地下占用面積(m ²)	能力 m ³ /s	運転開始 年月
汚 水 中 継 用	4	ごえもんばし 五右衛門橋地下 ポンプ室	朝日2-4-3地先	8.08	0.025	S56.4
	5	緑橋地下ポンプ室	緑町6番地先	8.08	0.022	S56.4
	6	もんてりばし 門樋橋地下 ポンプ室	本町1-19地先	6.09	0.022	S56.11
	7	二ツ橋第一地下 ポンプ室	芝中田2-45-13地先	8.08	0.042	S56.12
	8	二ツ橋第二地下 ポンプ室	芝1-47-23地先	3.14	0.025	S57.3
	9	朝日町地下 ポンプ室	朝日1-5-1地先	8.08	0.036	S58.3
	10	オートレース場西 中継ポンプ室	青木5-15地先	32.49	0.110	S60.12
	11	焼却場前中継 ポンプ室	青木3-15-1地先	26.60	0.126	S62.10
	12	柳根地下ポンプ室	柳根町29地先	1.54	0.015	H1.11
	13	こうえい 幸栄公園地下ポンプ室	栄町3-1地先	8.75	0.100	H2.8
	14	柳崎第5公園地下 ポンプ室	柳崎1-4地先	8.75	0.031	H2.9
	15	青陵高校南地下 ポンプ室	大字神戸423地先	8.75	0.045	H8.7
	16	青陵高校西第一 地下ポンプ室	大字神戸539-5地先	13.50	0.026	H9.4
	17	戸塚東小学校前 地下ポンプ室	戸塚東3-31地先	13.50	0.072	H10.1
	18	戸塚東1丁目地下 ポンプ室	戸塚東1-8-1地先	3.32	0.0156	H10.4
	19	東川口3丁目地下 ポンプ室	東川口3-8-24地先	3.14	0.0083	H10.4
	20	長蔵1丁目地下 ポンプ室	長蔵1-24-28地先	3.35	0.022	H11.4
	21	戸塚1丁目地下 ポンプ室	戸塚1-24-20地先	2.40	0.007	H11.4
	22	北原台地下 ポンプ室	北原台1-26-23地先	2.40	0.0074	H11.4
	23	東川口2丁目地下 ポンプ室	東川口2-6-2地先	3.32	0.0088	H11.4
	24	東川口6丁目地下 ポンプ室	東川口5-1-4地先	8.75	0.0786	H11.4

目的	No.	施設名称	所在地	道路地下占用面積(㎡)	能力 m³/s	運転開始 年月
汚 水 中 継 用	25	北原台2丁目地下 ポンプ室	北原台2-23-23地先	3.14	0.0050	H14.3
	26	境橋西地下 ポンプ室	大字安行領根岸 3267地先	3.14	0.0027	H14.11
	27	安行吉蔵地下 ポンプ室	大字安行吉蔵 368番地先	3.14	0.012	H15.10
	28	東内野地下 ポンプ室	大字東内野372-1地先	3.14	0.018	H16.1
	29	神戸地下 ポンプ室	大字神戸629-4地先	3.14	0.0027	H16.3
	30	石神地下 ポンプ室	大字石神227番地先	2.14	0.003	H16.9
	31	八幡木地下 ポンプ室	八幡木3-18-20地先	2.80	0.004	H18.4
	32	伊刈西地下 ポンプ室	大字伊刈881番地先	11.25	0.016	H18.12
	33	東内野第2地下 ポンプ室	大字東内野439-4地先	2.49	0.025	H19.12
	34	里第1地下 ポンプ室	大字里1085-9地先	3.02	0.0335	H20.4
	35	新井宿地下 ポンプ室	大字新井宿521地先	2.40	0.011	H21.4
	36	根岸南地下 ポンプ室	大字安行領根岸 2559-23地先	1.60	0.0033	H21.4
	37	里第2地下 ポンプ室	大字里610-1地先	2.27	0.0053	H21.4
	38	里第3地下 ポンプ室	大字里621地先	2.54	0.0053	H21.4
	39	新井宿第2地下 ポンプ室	大字新井宿56-1番 地先	2.49	0.0027	H22.4
	40	東内野第3地下 ポンプ室	大字東内野 204-5番地先	2.40	0.0053	H23.4
	41	南鳩ヶ谷第1地下 ポンプ室	南鳩ヶ谷2-1-4	3.445	0.0047	H24.3
	42	芝支所北 地下ポンプ室	大字芝 6832-1番地先	2.49	0.005	H25.8
	43	神戸第2 地下ポンプ室	大字神戸 579-31地先	1.77	0.0053	H28.4
	44	安行藤八 地下ポンプ室	安行藤八 840-57地先	2.4	0.0053	H31.1
	45	しばうわや 芝上谷地下 ポンプ室	大字芝7214地先	2.48	0.011	R6.3
	46	西立野地下 ポンプ室	大字西立野374	1.13	0.006	R8.3

Ⅱ 令和7年度実績 7 ポンプ施設

目的	No.	施設名称	所在地	道路地下占用面積(㎡)	能力 m³/s	運転開始 年月
雨汚 水 排 中 継	1	飯塚ポンプ室	飯塚3-11-6地先	71.81	雨水 0.400 汚水 0.040	S63.2

8 災害対策

- (1) 雨水貯留施設
- (2) 災害用マンホールトイレ整備箇所一覧
- (3) 災害用マンホールトイレ整備箇所図



川口市上下水道局キャラクター「みず太郎」

8 災害対策

(1) 雨水貯留施設

南部第4－5処理分区関連

名称	竣工	位置	貯留能力
南部第4処理分区雨水貯留管	平成2年8月	上青木1丁目、 上青木西1・2丁目、 西青木4・5丁目 地内	8,500m ³
南部第4処理分区雨水調整池	平成3年3月	南前川1丁目 地内	3,500m ³
並木元町雨水調整池	平成30年3月 ※平成29年7月供用開始	並木元町 地内	5,800m ³
幸町小学校雨水調整池	令和4年2月	幸町3丁目 地内	400m ³
貯留式合流管	昭和52～54年	栄町1・2丁目、 幸町1・2・3丁目、 青木1丁目 地内	3,600m ³

南部第4－2処理分区関連

名称	竣工(改修)	位置	貯留能力
二軒在家公園雨水調整池	平成元年4月 (平成11年9月)	朝日4-12 (二軒在家公園内)	2,500m ³
貯留式合流管	昭和62年～現在	朝日4・5・6丁目、 元郷6丁目、 弥平1・2・3丁目、 領家1丁目 地内	12,600m ³

南部第17処理分区関連

名称	竣工	位置	貯留能力
貯留式合流管	昭和60～平成8年	川口4・5・6丁目、 飯塚2・3丁目、 西川口6丁目 地内	6,300m ³

桜町排水区関連

名称	竣工	位置	貯留能力
桜町貯留管	平成27年3月	桜町3丁目 地内	3,600m ³

伝右川排水区関連

名称	竣工	位置	貯留能力
東川口貯留管	令和6年1月 ※令和5年3月供用開始	東川口2丁目 地内	7,100m ³

Ⅱ 令和7年度実績 8 災害対策


(2) 災害用マンホールトイレ整備箇所一覧

設置年度	設置場所	設置基数(基)
平成19年度	戸塚スポーツセンター	46
平成20年度	辻小学校	5
	鳩ヶ谷庁舎	5
	三ツ和公園	5
平成21年度	荒川河川敷	24
	里小学校	5
	中居小学校	5
	八幡木中学校	5
	県立鳩ヶ谷高等学校	5
	鳩ヶ谷小学校	5
	鳩ヶ谷中学校	5
	本町小学校	13
平成22年度	県立川口高等学校	5
	桜町小学校	5
	里中学校	5
	元郷南小学校	9
平成23年度	前田西公園	5
	前田東公園	5
	南鳩ヶ谷小学校	5
	柳崎小学校	9
平成24年度	新郷南小学校	10
平成25年度	青木中央小学校	11
平成26年度	木曽呂小学校	7
平成27年度	安行東小学校	10
	戸塚榎戸公園	9
平成28年度	前川小学校	11
	朝日東小学校	9
平成29年度	仲町小学校	11
	安行中学校	10
平成30年度	芝小学校	9
	榛松中学校	10
令和元年度	根岸小学校	7
	東領家小学校	9
	戸塚東小学校	9
	慈林小学校	10
令和2年度	飯塚小学校	6
	上青木小学校	6
	差間小学校	6
	安行東中学校	6
	北中学校	6
	幸並中学校	6
	芝東中学校	6
	東中学校	6
	川口市立高等学校	6

設置年度	設置場所	設置基数(基)
令和3年度	芝西小学校	6
	芝富士小学校	6
	芝南小学校	6
	前川東小学校	6
	並木小学校	6
	十二月田小学校	6
	岸川中学校	6
	仲町中学校	6
令和4年度	朝日西小学校	6
	新郷小学校	6
	青木中学校	6
	芝西中学校	6
	戸塚中学校	6
	西中学校	6
	元郷中学校	6
	領家中学校	6
	青木たたら荘※	6
令和5年度	戸塚小学校	6
	県立川口東高等学校	6
	幸町小学校	6
	領家小学校	6
	元郷小学校	6
	十二月田中学校	6
	青木北小学校	6
	芝西中学校陽春分校	6
令和6年度	原町小学校	6
	飯仲小学校	6
	上青木南小学校	6
	芝中央小学校	6
	芝樋ノ爪小学校	6
	県立川口青陵高等学校	6
	戸塚綾瀬小学校	6
	新郷東小学校	6
令和7年度	舟戸小学校	6
	南中学校	6
	県立川口工業高校	6
	上青木中学校	6
	青木町公園	6
	東スポーツセンター	6
	芝中学校	6
	安行スポーツセンター	6
	戸塚北小学校	6
合計		624

※ 令和7年度から新たに川口市下水道総合地震対策計画(第3期)の運用を開始し、対象となる施設を追加しました。(令和4年度：青木たたら荘)

(3) 災害用マンホールトイレ整備箇所図

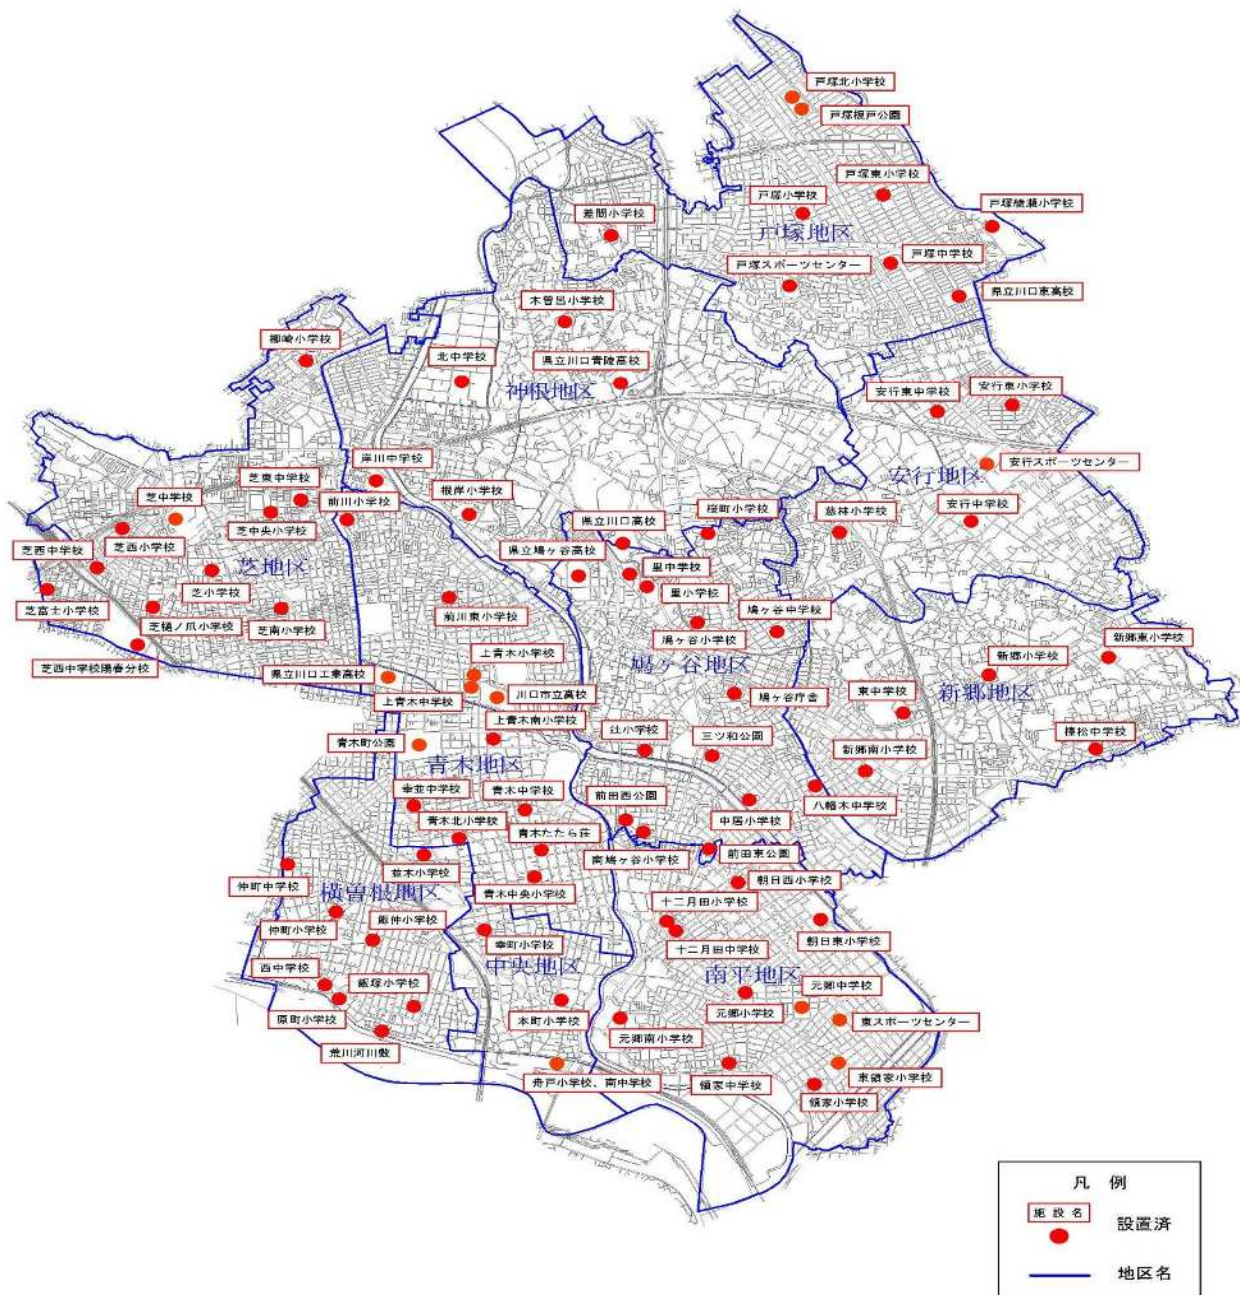

Ⅲ 令和 8 年度組織等

1 機構の概要

(1) 組織図及び事務分掌

(2) 職員配置表

(3) 年齢別職員構成

(4) 上下水道勤続年数別職員構成（通算）

2 歴代川口市上下水道事業運営審議会委員

3 歴代川口市水道事業管理者

4 歴代川口市上下水道事業管理者




川口市上下水道局キャラクター「みず太郎」

1 機構の概要

(1) 組織図及び事務分掌

令和8年4月1日現在

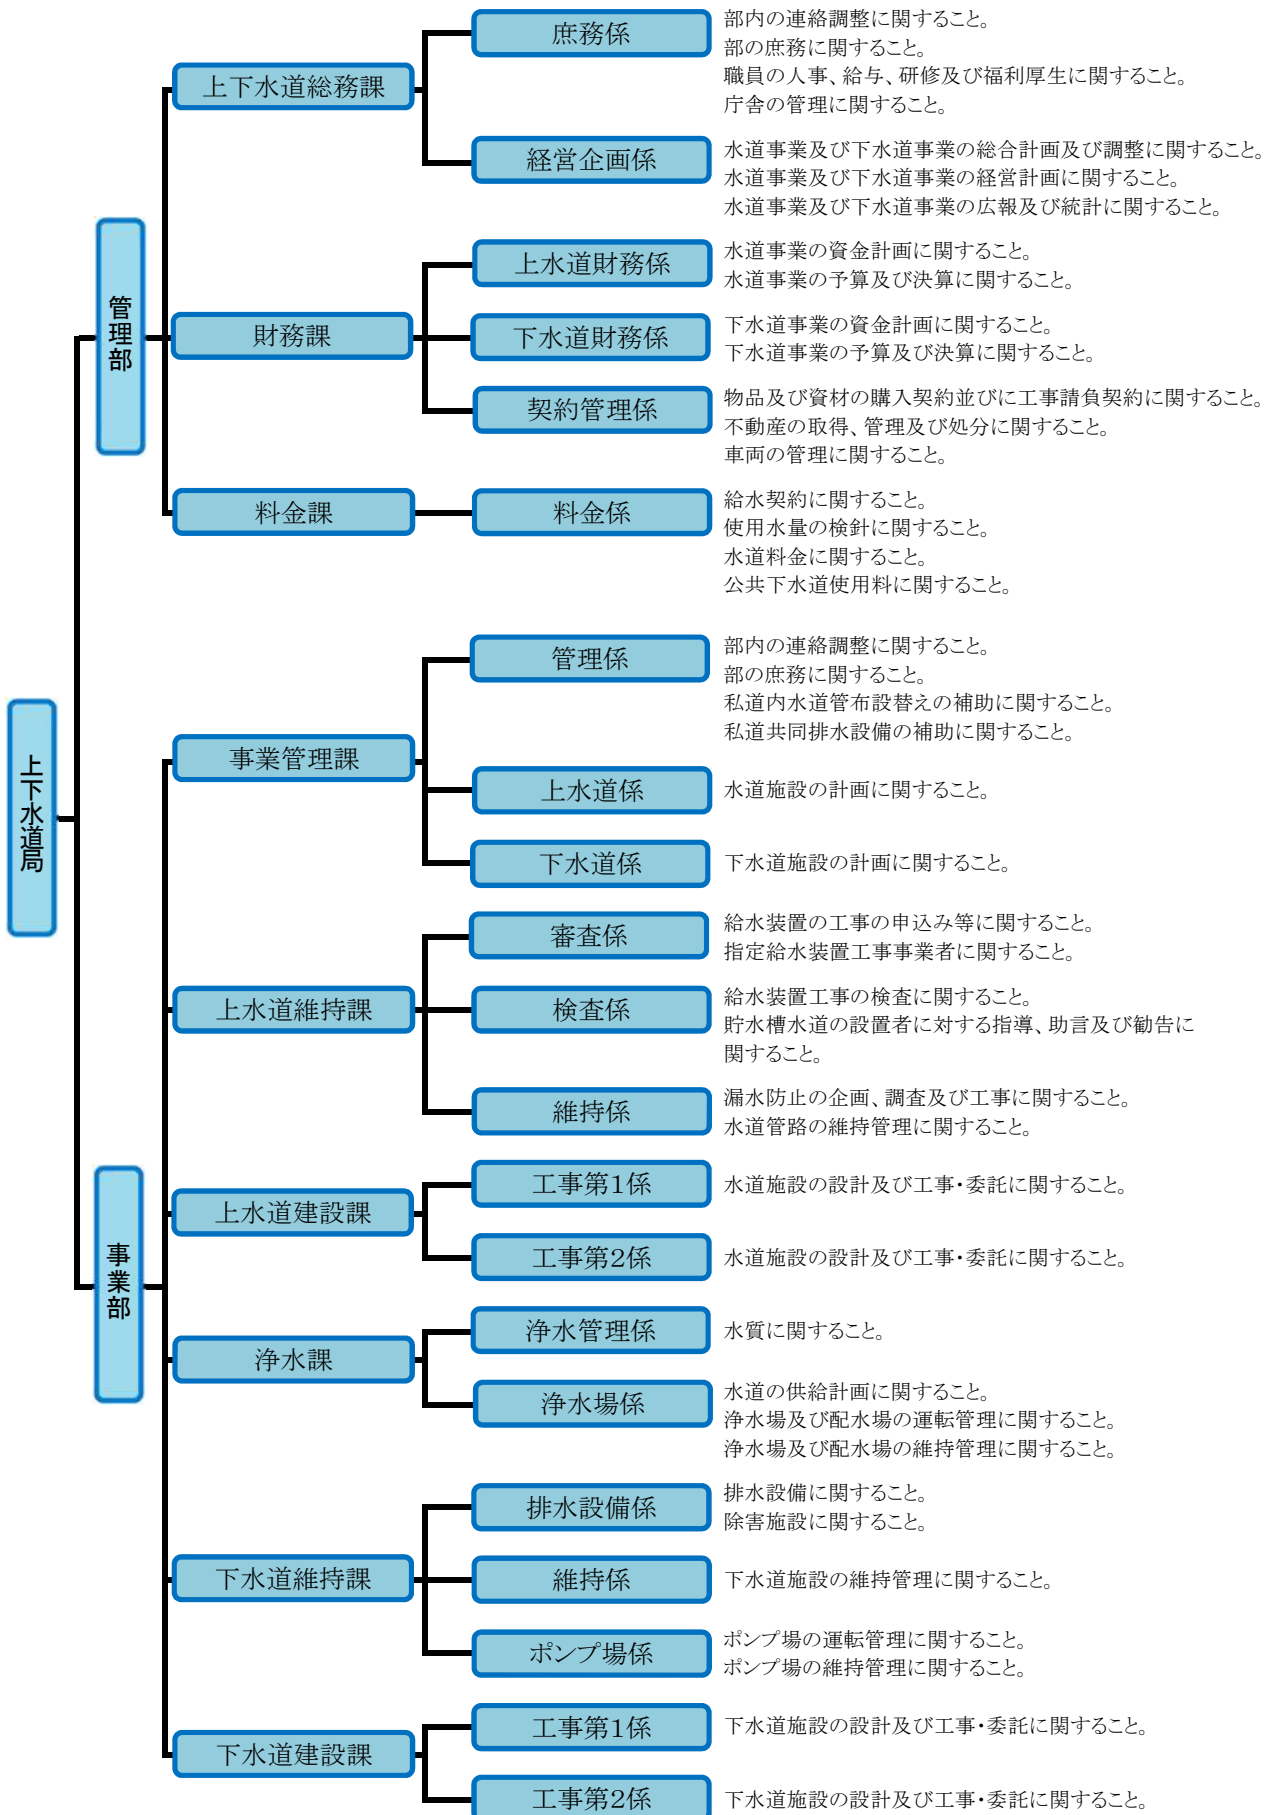

(2) 職員配置表

課・係名称 職名称		上下水道総務課	庶務係	経営企画係	財務課	上下水道財務係	下水道財務係	契約管理係	料金課	料金係	事業管理課	管理係	上下水道係	下水道係	上下水道維持課	審査係
部長		2									1					
事務職	次長															
	課長				1				1							
	課長補佐	1	1		3	1	1	1			1	1			2	1
	係長	2		2	5	2	2	1	2	2	1	1			1	
	主任	6	3	3	1		1		1	1	3	3			4	1
	主事	3	2	1	1	1			4	4					1	
	主事補	1	1		3	1		2	1	1	1	1				
	参与															
	計	13	7	6	14	5	4	4	9	8	6	6			8	2
技術職	次長															
	課長										1				1	
	課長補佐										1		1			
	係長										2			2	4	1
	主任										4		3	1	6	1
	技師										3		1	2	2	1
	技師補														1	
	参与															
	計										11		5	5	14	3
現業職	主任														15	
	班長															
	技能師															
	技能員															
	業務員															
	参与														1	
	計														16	
計		15	7	6	14	5	4	4	9	8	18	6	5	5	38	5

・管理者を除く

令和8年4月1日現在

検査係	維持係	上水道建設課	工事第1係	工事第2係	浄水課	浄水管理係	浄水場係	下水道維持課	排水設備係	維持係	ポンプ場係	下水道建設課	工事第1係	工事第2係	計
															3
															2
1															7
1		1		1	1	1		1		1		1		1	15
2	1														15
	1														9
															6
4	2	1		1	1	1		1		1		1		1	54
					1										1
		1						1				1			5
		1	1		2	1	1	4	2	1	1	2	1	1	10
1	2	5	3	2	3	2	1	8	2	1	5	4	2	2	26
2	3	6	2	4	5	2	3	9	2	2	5	7	3	4	37
	1	4	3	1	1	1		1		1		3	1	2	14
	1														1
								1			1				1
3	7	17	9	7	12	6	5	24	6	5	12	17	7	9	95
	15							9		9					24
								1		1					1
								2		2					2
	1														1
	16							12		12					28
7	25	18	9	8	13	7	5	37	6	18	12	18	7	10	180

Ⅲ 令和8年度組織等 1 機構の概要

(3) 年齢別職員構成

令和8年4月1日現在

区分 \ 職種	事務職		技術職		現業職		計	
	職員数	比率	職員数	比率	職員数	比率	職員数	比率
25歳未満	8	4.44	1	0.56	0	0.00	9	5.00
25歳以上 30歳未満	6	3.33	12	6.67	1	0.56	19	10.56
30歳以上 35歳未満	7	3.89	18	10.00	1	0.56	26	14.45
35歳以上 40歳未満	8	4.44	20	11.11	1	0.56	29	16.11
40歳以上 45歳未満	10	5.56	8	4.44	0	0.00	18	10.00
45歳以上 50歳未満	8	4.45	7	3.89	2	1.10	17	9.44
50歳以上 55歳未満	6	3.33	12	6.67	8	4.44	26	14.44
55歳以上 60歳未満	3	1.67	10	5.55	12	6.67	25	13.89
60歳以上	0	0.00	8	4.44	3	1.67	11	6.11
合計	56	31.11	96	53.33	28	15.56	180	100
平均年齢	38.30		41.47		52.21		42.16	

(4) 上下水道勤続年数別職員構成（通算）

令和8年4月1日現在

区分 \ 職種	事務職		技術職		現業職		計	
	職員数	比率	職員数	比率	職員数	比率	職員数	比率
1年未満	14	7.78	4	2.22	0	0.00	18	10.00
1年以上 3年未満	21	11.67	15	8.33	1	0.56	37	20.56
3年以上 5年未満	14	7.78	21	11.67	2	1.11	37	20.56
5年以上 7年未満	4	2.22	23	12.78	0	0.00	27	15.00
7年以上 10年未満	2	1.11	14	7.78	1	0.55	17	9.44
10年以上 15年未満	1	0.55	2	1.11	1	0.56	4	2.22
15年以上 20年未満	0	0.00	10	5.55	5	2.78	15	8.33
20年以上 25年未満	0	0.00	3	1.67	2	1.11	5	2.78
25年以上	0	0.00	4	2.22	16	8.89	20	11.11
合計	56	31.11	96	53.33	28	15.56	180	100
平均勤続年数	2.14		7.09		23.85		8.16	

・管理者を除く

2 歴代川口市上下水道事業運営審議会委員

令和8年4月1日現在 敬称略

	氏 名	期 間		氏 名	期 間
市 議 会 議 員	野 口 徳次郎	昭45. 1. 6～昭47. 1. 5	市 議 会 議 員	富 田 将 英	昭49. 2. 1～昭50. 5. 1
	齋 藤 増之助	昭45. 1. 6～昭47. 1. 5		松 本 安 弘	昭50. 7. 1～昭52. 6. 30
		昭50. 7. 1～昭51. 7. 28			昭52. 7. 8～昭54. 5. 1
		昭58. 7. 18～昭62. 5. 1			昭54. 7. 18～昭58. 7. 17
	保 永 亀一郎	昭45. 1. 6～昭47. 1. 5		小 浦 太 郎	昭50. 7. 1～昭52. 6. 30
		昭49. 2. 1～昭50. 5. 1			昭52. 7. 8～昭54. 5. 1
	新 藤 勝 衛	昭45. 1. 6～昭47. 1. 5		小 向 久	昭50. 7. 1～昭52. 6. 30
		昭49. 2. 1～昭50. 5. 1			昭52. 7. 8～昭54. 5. 1
		昭50. 7. 1～昭54. 5. 1			昭54. 7. 18～昭62. 5. 1
	中 村 徳三郎	昭45. 1. 6～昭47. 1. 5			昭62. 7. 6～平 3. 5. 1
					平 3. 5. 23～平 7. 5. 1
	永 瀬 洋 治	昭45. 1. 6～昭47. 1. 5		篠 田 亀 徳	昭50. 7. 1～昭52. 6. 30
	金 内 一 美	昭45. 1. 6～昭46. 7. 24			昭52. 7. 8～昭54. 5. 1
	下 山 甲子雄	昭45. 1. 6～昭49. 1. 5			昭54. 7. 18～昭58. 7. 17
		昭49. 2. 1～昭50. 5. 1		加 藤 政 夫	昭50. 7. 1～昭52. 6. 30
	大 野 基 躬	昭45. 1. 6～昭47. 1. 5			昭52. 7. 8～昭54. 5. 1
		昭45. 1. 6～昭47. 1. 5			昭54. 5. 21～昭57. 6. 30
	大 熊 俊 男	昭49. 2. 1～昭50. 5. 1		小 藺 清	昭50. 7. 1～昭52. 6. 30
		昭50. 7. 1～昭52. 6. 30			昭52. 7. 18～昭54. 5. 16
		昭52. 7. 8～昭54. 5. 1		中 沢 伊佐美	昭54. 5. 21～昭58. 5. 16
		昭54. 7. 18～昭56. 7. 17			昭54. 5. 21～昭58. 5. 16
	早 田 啓 次	昭47. 1. 6～昭49. 1. 5		長 堀 誠	昭54. 5. 21～昭58. 5. 16
	佐 藤 清之助	昭47. 1. 6～昭49. 1. 5		富 田 精之助	昭54. 5. 21～昭62. 5. 1
		昭51. 8. 14～昭54. 5. 1			平 2. 6. 6～平 3. 5. 1
		昭54. 7. 18～昭56. 7. 17			平 4. 3. 25～平 7. 5. 1
		昭56. 7. 18～昭58. 5. 1		須 賀 保 治	昭54. 11. 16～昭58. 5. 16
	今 泉 武 治	昭47. 1. 6～昭49. 1. 5			平 3. 5. 23～平 6. 6. 22
		昭50. 7. 1～昭51. 7. 12			平 7. 5. 23～平 9. 5. 22
	小 沢 喜 之	昭47. 1. 6～昭49. 1. 5			平 9. 7. 1～平10. 3. 31
				金 子 信 男	昭56. 7. 18～昭58. 5. 16
	峯 岸 浩 治	昭47. 1. 6～昭49. 1. 5			昭57. 7. 1～昭58. 5. 16
		昭58. 7. 18～昭60. 7. 17		最 上 則 彦	昭58. 7. 18～昭62. 5. 1
		昭62. 7. 6～平 3. 5. 1		村 上 秀 仁	昭58. 7. 18～昭62. 5. 1
		平 3. 5. 23～平 7. 5. 1		江 口 正 史	昭58. 7. 18～昭62. 5. 1
		平 7. 5. 23～平 9. 5. 22			昭62. 7. 6～平 3. 5. 1
		平 9. 7. 1～平 9. 7. 1			平 3. 5. 23～平 7. 5. 22
	河 原 銀之助	昭47. 1. 6～昭49. 1. 5		葛 生 恵 二	昭58. 7. 18～昭59. 6. 15
		昭49. 2. 1～昭50. 5. 1			昭58. 7. 18～昭62. 5. 1
		昭60. 7. 18～昭62. 5. 1		志 賀 久 男	昭62. 7. 6～平 3. 5. 1
	伊 東 弘 一	昭47. 1. 6～昭49. 1. 5			平 3. 5. 23～平 7. 5. 1
	須 田 利 男	昭47. 1. 6～昭49. 1. 5			平 7. 5. 23～平 9. 5. 22
		昭58. 7. 18～昭62. 5. 1			平 9. 7. 1～平10. 3. 31
	船 津 弘	昭47. 1. 6～昭49. 1. 5			平10. 6. 29～平11. 5. 1
	滝 沢 豊	昭49. 2. 1～昭50. 5. 1			平11. 6. 7～平14. 6. 28
	稲 見 啓 悦	昭49. 2. 1～昭50. 5. 1			平15. 6. 2～平19. 5. 1
	山 崎 隆 広	昭49. 2. 1～昭50. 5. 1		関 口 武 夫	昭59. 8. 23～昭62. 5. 1
	遠 山 幸 男	昭49. 2. 1～昭50. 5. 1			昭62. 7. 6～平 3. 5. 1
		昭51. 8. 14～昭54. 5. 1		山 岡 孝	昭62. 7. 6～平 3. 5. 1

Ⅲ 令和8年度組織等 2 歴代川口市上下水道事業運営審議会委員

	氏 名	期 間		氏 名	期 間
市 議 会 議 員	宮 間 満州男	昭62. 7. 6～平 3. 5. 1	市 議 会 議 員	飯 塚 源 嗣	平 7. 5. 23～平 9. 5. 22
	永 井 輝 夫	昭62. 7. 6～平 3. 5. 1			平 9. 7. 1～平10. 3. 31
		平 3. 5. 23～平 5. 9. 21		磯 部 孝 司	平 7. 5. 23～平 9. 5. 22
		平 6. 6. 23～平 7. 5. 1			平 9. 7. 1～平10. 3. 31
		平10. 6. 29～平11. 5. 1		岡 崎 清	平 9. 7. 1～平10. 3. 31
	星 野 博	昭62. 7. 6～平 2. 6. 5		立 石 泰 広	平11. 6. 7～平15. 5. 1
		平 3. 5. 23～平 4. 3. 24			平15. 6. 2～平19. 5. 1
	植 松 博 道	昭62. 7. 6～平 3. 5. 1			平19. 6. 4～平23. 5. 1
	村 山 禎	昭62. 7. 6～平 3. 5. 1			平23. 6. 29～平26. 2. 10
	奥ノ木 信 夫	平 3. 5. 23～平 7. 3. 31		篠 田 文 男	平15. 6. 2～平19. 5. 1
	榎 原 美佐子	平 3. 5. 23～平 7. 5. 1		松 本 進	平19. 6. 4～平23. 5. 1
	伊 藤 信 男	平 3. 5. 23～平 7. 5. 1			平23. 6. 29～平27. 5. 1
	平 岡 一 郎	平 5. 9. 22～平 7. 5. 1		桜 井 由美子	平19. 6. 4～平23. 5. 1
	松 本 英 彦	平 7. 5. 23～平 9. 5. 22		板 橋 博 美	平23. 6. 29～平27. 5. 1
	横 田 和 夫	平 7. 5. 23～平 9. 5. 22		岩 澤 勝 徳	平26. 6. 30～平27. 5. 1
		平 9. 7. 1～平10. 3. 31		宇田川 好 秀	平27. 7. 13～令 1. 5. 1
		平10. 6. 29～平11. 5. 1			令 1. 7. 29～令 5. 5. 1
		平11. 6. 7～平14. 6. 28			令 5. 8. 1～令 6. 6. 29
	高 橋 義 一	平 7. 5. 23～平 9. 5. 22		幡 野 茂	平27. 7. 13～平30. 6. 29
		平 9. 7. 1～平10. 3. 31		金 子 幸 弘	平27. 7. 13～平30. 6. 29
	女 屋 栄 一	平 7. 5. 23～平 9. 5. 22		若 谷 正 巳	令 6. 6. 30～ 在任中
		平 9. 7. 1～平10. 3. 31			
	吉 田 武 治	平 7. 5. 23～平 9. 5. 22			
		平 9. 7. 1～平10. 3. 31			
知 識 経 験 者	福 岡 清 一	平 8. 5. 15～平10. 5. 14	知 識 経 験 者	岡 村 禎 子	平28. 6. 30～令 4. 6. 29
		平10. 6. 29～平12. 6. 28		窪 谷 文 雄	平28. 6. 30～令 2. 6. 29
	椿 衛	平10. 6. 29～平12. 6. 28		伊 藤 正 樹	平30. 6. 30～令 4. 6. 29
	朝 倉 悦 夫	平12. 6. 29～平18. 6. 28		高 田 晋	平30. 6. 30～令 4. 6. 29
	山 田 雄 示	平12. 6. 29～平18. 6. 28		梅 澤 和 夫	平30. 6. 30～令 4. 6. 29
	牧 原 芳 夫	平18. 6. 29～平20. 6. 28		篠 塚 静 枝	平30. 6. 30～令 4. 6. 29
	櫻 井 道 子	平18. 6. 29～平26. 6. 29		千野根 弘 剛	令 2. 6. 30～令 6. 6. 29
	小 泉 好 昭	平20. 6. 30～平22. 6. 28		増 田 泰 久	令 2. 6. 30～令 6. 6. 29
	佐々木 喬	平22. 6. 30～平26. 6. 29		厚 井 富 子	令 4. 6. 30～ 在任中
	渡 邊 ゆかり	平22. 6. 30～平28. 6. 29		増 田 壽 雄	令 4. 6. 30～ 在任中
	河 内 征 子	平22. 6. 30～平28. 6. 29		寺 田 美 雅	令 4. 6. 30～ 在任中
	赤 沼 徳 光	平22. 6. 30～平26. 6. 29		田 中 宏 明	令 4. 6. 30～ 在任中
	君 塚 正	平26. 6. 30～平28. 6. 29		若 松 賢 志	令 4. 6. 30～ 在任中
	鴫 田 勇	平26. 6. 30～平30. 6. 29		石 井 晴 夫	令 6. 6. 30～ 在任中
	佐 藤 喜代子	平26. 6. 30～平30. 6. 29		今 井 巖	令 6. 6. 30～ 在任中
	鈴 木 真由美	平28. 6. 30～令 2. 6. 29			
使 用 者	矢 作 はつよ	昭45. 1. 6～昭49. 1. 5	使 用 者	白 石 虎 雄	昭49. 2. 1～昭51. 1. 31
		昭49. 2. 1～昭51. 1. 31		原 田 豊次郎	昭49. 2. 1～昭51. 1. 31
		昭51. 2. 20～昭53. 2. 19			昭51. 2. 20～昭53. 2. 19
	中 村 時 周	昭45. 1. 6～昭49. 1. 5		米 山 紀 一	昭49. 2. 1～昭51. 1. 31
	新 谷 左近亮	昭45. 1. 6～昭49. 1. 5			昭51. 2. 20～昭53. 2. 19
	今 泉 栄 政	昭45. 1. 6～昭49. 1. 5		宍 倉 隆 直	昭51. 2. 20～昭53. 2. 19
	沼 口 達 男	昭45. 1. 6～昭49. 1. 5		須 藤 正 夫	昭51. 2. 20～昭53. 2. 19
	一 色 梅 子	昭49. 2. 1～昭51. 1. 31		浅 倉 文 子	昭53. 5. 15～昭57. 5. 14
		昭51. 2. 20～昭57. 5. 14		新 井 忠 七	昭53. 5. 15～昭57. 5. 14

	氏 名	期 間		氏 名	期 間
使 用 者	岡 田 慶二郎	昭53. 5. 15～昭57. 5. 14	使 用 者	長 堀 進	平14. 6. 29～平22. 6. 28
	富 田 英 雄	昭53. 5. 15～昭57. 5. 14		小 泉 正 之	平14. 6. 29～平18. 6. 28
	矢 作 幸 吉	昭53. 5. 15～昭57. 5. 14		今 泉 正 徳	平18. 6. 29～平24. 6. 29
	渡 部 敏	昭53. 5. 15～昭55. 5. 14		岩 崎 信 子	平20. 6. 29～平26. 6. 29
	長 岡 武 敏	昭55. 5. 15～昭57. 5. 14		細 野 博 隆	平20. 6. 29～平26. 6. 29
	相 川 武	昭57. 5. 15～昭61. 5. 14		鈴 木 克 典	平20. 6. 29～平24. 6. 29
	新 井 たね子	昭57. 5. 15～昭61. 5. 14		関 根 一	平20. 6. 29～平26. 6. 29
	川 端 鉄 郎	昭57. 5. 15～昭61. 5. 14		石 崎 四 郎	平20. 6. 29～平22. 10. 12
	田 中 一 宏	昭57. 5. 15～昭61. 5. 14		宇田川 操	平22. 6. 29～平26. 6. 29
	中 村 耕 児	昭57. 5. 15～昭61. 5. 14		吉 田 宏	平22. 10. 13～平28. 6. 29
		平10. 6. 29～平20. 6. 28		大 谷 泉	平24. 6. 30～平26. 6. 29
	福 田 保 治	昭57. 5. 15～昭61. 5. 14		高 橋 務	平24. 11. 29～平26. 5. 1
	渡 辺 岩 範	昭57. 5. 15～昭61. 5. 14		矢 野 剛	平26. 6. 30～平30. 6. 29
	柿 沼 節 江	昭61. 5. 15～平 5. 5. 14		浅 見 泰 久	平26. 6. 30～平30. 6. 29
	児 玉 洋 介	昭61. 5. 15～平10. 5. 14		鈴 木 和 子	平26. 6. 30～平30. 6. 29
	駒 英 明	昭61. 5. 15～平10. 5. 14		土 屋 悌一郎	平26. 6. 30～平30. 6. 29
	沢 田 義 計	昭61. 5. 15～平 5. 5. 14		河 端 輝 一	平26. 6. 30～平28. 6. 29
	館 野 あい子	昭61. 5. 15～平 5. 5. 14		中 村 茂	平26. 6. 30～平28. 6. 29
	藤 岡 啓 三	昭61. 5. 15～平 5. 5. 14		飯 塚 保 徳	平28. 6. 30～令 2. 6. 29
	三 原 光 政	昭61. 5. 15～昭63. 5. 14		井 口 理 子	平28. 6. 30～平30. 6. 29
	上 野 億 之	昭63. 5. 15～平 5. 5. 14		吉 岡 勇	平28. 6. 30～平30. 6. 29
	磯 貝 唱 代	平 5. 5. 15～平10. 5. 14		富 澤 正 之	平30. 6. 30～令 4. 6. 29
	内 田 幸 治	平 5. 5. 15～平10. 5. 14		鈴 木 尹 宏	平30. 6. 30～令 4. 6. 29
	佐々木 富 治	平 5. 5. 15～平 8. 5. 14		石 井 敏 子	平30. 6. 30～令 4. 6. 29
	田 中 恵 子	平 5. 5. 15～平 8. 5. 14		小 倉 克 徳	平30. 6. 30～令 4. 6. 29
	遠 山 貞 夫	平 5. 5. 15～平 8. 5. 14		川 島 由美子	平30. 6. 30～令 2. 6. 29
	島 岡 澄 夫	平 8. 5. 15～平10. 5. 14		工 藤 恵 美	平30. 6. 30～令 2. 6. 29
	松 永 好 夫	平10. 6. 29～平14. 6. 28		小野寺 秀 明	令 2. 6. 30～令 6. 6. 29
	加 藤 広 幸	平10. 6. 29～平14. 6. 28		四 條 延 子	令 2. 6. 30～令 4. 6. 29
	辻 井 一 男	平10. 6. 29～平20. 6. 28		駒 崎 茂	令 2. 6. 30～令 4. 6. 29
	野 口 秀 子	平10. 6. 29～平14. 6. 28		山 口 俊 子	令 4. 6. 30～ 在任中
	酒 井 三 男	平10. 6. 29～平20. 6. 28		高 橋 幸 江	令 4. 6. 30～令 6. 9. 13
	横 山 宜 宏	平10. 6. 29～平20. 6. 28		高 田 淳	令 4. 6. 30～ 在任中
	宍 倉 慶 治	平10. 6. 29～平11. 5. 1		増 井 真 也	令 4. 6. 30～ 在任中
	小井玉 功	平10. 6. 29～平14. 6. 28		泉 淳 子	令 4. 6. 30～令 6. 6. 29
	高 野 溢 子	平10. 6. 29～平20. 6. 28		松 本 南美子	令 4. 6. 30～令 6. 6. 29
	高 津 勲 八	平11. 6. 7～平14. 6. 28		渡 邊 謙	令 6. 6. 30～ 在任中
	荻 篠 けい子	平14. 6. 29～平22. 6. 28		松 本 倫 子	令 6. 6. 30～ 在任中
	加 藤 美佐子	平14. 6. 29～平22. 6. 28		池 田 真 澄	令 6. 6. 30～ 在任中
	宇田川 由美子	平14. 6. 29～平22. 6. 28		高 柳 早 希	令 6. 10. 1～ 在任中

Ⅲ 令和8年度組織等

3 歴代川口市水道事業管理者 4 歴代川口市上下水道事業管理者

3 歴代川口市水道事業管理者

令和8年4月1日現在

代	氏 名	期 間	代	氏 名	期 間
1	田 嶋 蜜	昭42. 4. 1～昭50. 3. 31	7	谷 口 壽	平12. 4. 1～平16. 3. 31
2	鈴 木 辰之進	昭50. 4. 21～昭51. 6. 10	8	澁 谷 祥 晴	平16. 4. 1～平20. 9. 30
3	白 石 昇	昭51. 8. 3～昭61. 3. 31	9	有 山 敏 明	平20. 10. 1～平24. 9. 30
4	小 泉 吉之助	昭61. 4. 1～平 2. 3. 31	10	高 田 勝	平24. 10. 1～平27. 3. 31
5	二 川 勝 利	平 2. 4. 1～平10. 3. 31	11	蓮 尾 重 徳	平27. 4. 1～平28. 10. 28
6	齋 藤 毅	平10. 4. 1～平12. 3. 31	12	橋 口 純 一	平29. 4. 1～平31. 3. 31

4 歴代川口市上下水道事業管理者

令和8年4月1日現在

代	氏 名	期 間	代	氏 名	期 間
1	橋 口 純 一	平31. 4. 1～令 3. 3. 31	3	野 崎 豊	令 7. 4. 1～ 在任中
2	小 池 紀 晃	令 3. 4. 1～令 7. 3. 31			

上下水道事業年次報告書 2025-2026

令和7年4月～令和8年3月

令和8年8月発行

発 行 川口市上下水道局

〒332-8501

埼玉県川口市青木5-13-1

電 話 048-258-4132

F A X 048-256-4871

ホームページ

<https://www.water-kawaguchi.jp/>

