

I 水道事業 令和7年度実績

1 事業概要

(1) 事業概要

(2) 配水量分析

(3) 給水状況



川口市上下水道局キャラクター「みず太郎」

1 事業概要

(1) 事業概要


項 目		6年度(B)	7年度(A)	比較増減 (A-B)
行政人口	人	607,943	609,493	1,550
川口市の総人口				
行政世帯	世帯	308,606	313,611	5,005
川口市の総世帯数				
給水人口	人	607,940	609,490	1,550
水道により給水を受けている人口				
給水世帯	世帯	308,605	313,610	5,005
水道により給水を受けている世帯数				
年間配水量(総配水量)	m ³	62,728,225	62,522,525	△ 205,700
1年間に配水管に送られた総水量				
有収水量	m ³	56,140,046	55,891,548	△ 248,498
料金徴収の対象水量				
有効水量	m ³	58,145,989	57,892,317	△ 253,672
有効・有用に使用された水量				
1日最大配水量	m ³	183,291	182,913	△ 378
年間の1日配水量が最も多い日		R6.12.31	R8.2.9	
1日平均配水量	m ³	171,858	171,295	△ 563
年間配水量を年間日数で除した水量				
1日最小配水量	m ³	157,297	151,670	△ 5,627
年間の1日配水量が最も少ない日		R6.8.16	R7.8.10	
1人1日最大配水量	ℓ	301.5	300.1	△ 1.4
最大配水量を給水人口で除した水量				
1人1日平均配水量	ℓ	282.7	281.0	△ 1.7
平均配水量を給水人口で除した水量				
1人1日最小配水量	ℓ	258.7	248.8	△ 9.9
最小配水量を給水人口で除した水量				
1人1日平均使用量	ℓ	253.0	251.2	△ 1.8
有収水量を年間日数で除したものを給水人口で除した水量				
有収率	%	89.50	89.39	△ 0.11
有収水量を年間配水量で除したもの				
有効率	%	92.70	92.59	△ 0.11
有効水量を年間配水量で除したもの				
供給単価(税抜)	円	207.21	191.87	△ 15.34
有収水量1m ³ 当たりについて、どれだけの収益を得ているかを表すもの			※ 208.19	0.98
給水原価(税抜)	円	192.29	201.29	9.00
有収水量1m ³ 当たりについて、どれだけの費用がかかっているかを表すもの				
料金回収率	%	107.76	95.32	△ 12.44
給水に係る費用を、どの程度給水収益で賄えているかを表すもの			※ 103.43	△ 4.33

※1 国の重点支援地方交付金を活用し、令和8年2月及び3月検針分の水道料金の基本料金を無償化したことにより、912,166,595円の給水収益の減が発生している。減少分は一般会計からの繰入金で補填されることから、その分を加えた給水単価を併記する。

I 令和7年度実績 1 事業概要

項 目		6年度(B)	7年度(A)	比較増減 (A-B)
1日配水能力	m ³	204,800	204,800	0
1日に浄配水場で配水可能な水量				
負荷率	%	93.76	93.65	△ 0.11
1日最大配水量に対する1日平均配水量の割合。施設効率を判断する指標				
施設利用率	%	83.92	83.64	△ 0.28
1日配水能力に対する1日平均配水量の割合。経済性を総括的に判断する指標				
最大稼働率	%	89.50	89.31	△ 0.19
1日最大配水量を1日配水能力で除した、浄配水施設における1日の最大稼働割合				
給水収益(税込)	円	12,795,301,839	11,795,693,208	△ 999,608,631
水道事業会計における営業収益の一つ。水道料金として収入となる収益				
資本単価(税抜)	円	146.3	146.2	△ 0.1
将来20年間の減価償却費と支払利息の合計を当該施設を利用して得られる20年間の総有収水量で除して得た水1 m ³ あたりの費用				
管路延長／耐震管率	m	1,498,344.6	1,505,030.6	6,686.0
水道管の総延長と耐震管の割合	%	28.68	29.86	1.18
基幹管路延長／耐震管率	m	140,893.6	142,390.6	1,497.0
導水管・送水管・配水本管の総延長と耐震管の割合	%	85.80	86.32	0.52
配水池の耐震化率	%	76.6	78.2	1.6
全配水池に対する耐震化された配水池の割合(配水池等有効容量)				
消火栓	基	7,110	7,108	△ 2
消火栓総設置数				
県水受水量	m ³	55,276,880	55,770,986	494,106
埼玉県企業局からの受水量				
1日平均受水量	m ³	151,444	152,797	1,353
受水量を年間日数で除したもの				
1日最大受水量	m ³	162,231	161,911	△ 320
年間の1日受水量のうち、受水量が最も多い日		R7.2.22	R7.12.10	
県水受水率	%	88.12	89.20	1.08
受水量を年間配水量で除したもの				
取水井揚水量	m ³	7,451,345	6,751,539	△ 699,806
保有する井戸からの取水量				
1日平均取水量	m ³	20,415	18,497	△ 1,918
取水井揚水量を年間日数で除したもの				
1日最大取水量	m ³	26,398	26,373	△ 25
年間の1日取水井揚水量のうち、取水量が最も多い日		R6.10.17	R8.2.12	
1日最大受水量+1日最大取水量	m ³	188,629	188,284	△ 345
1日最大受水量と1日最大取水量を足したもの				

(2) 配水量分析

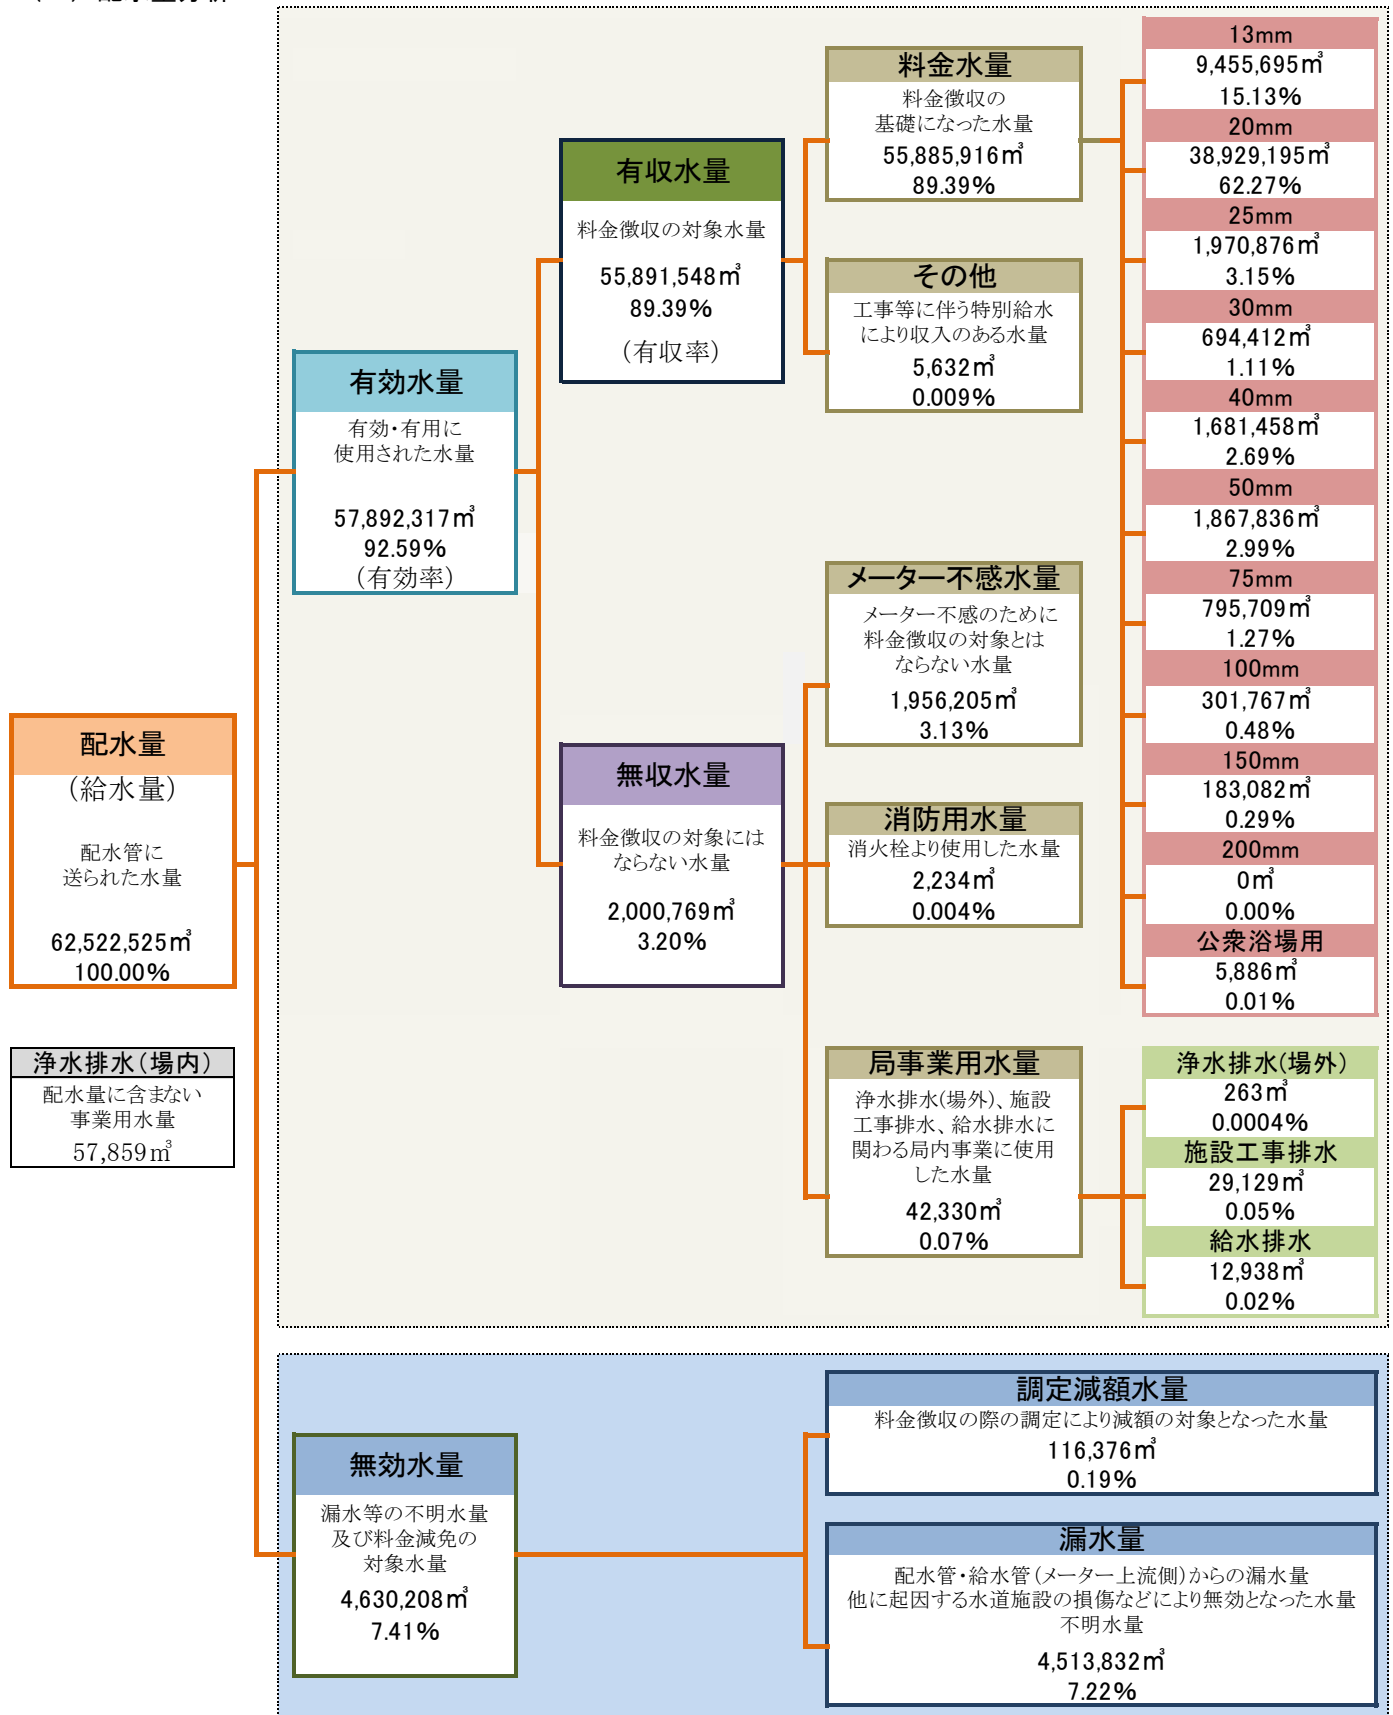

配水量の内訳	=	県水受水量	+	取水井揚水量
		(埼玉県企業局からの受水量)		(市が保有する井戸からの取水量)
62,522,525 ^{m³} 100.00%		55,770,986 ^{m³} 89.20%		6,751,539 ^{m³} 10.80%

配水量、県水受水量及び取水井揚水量の水量計の計器誤差量(計量値と真の値との差)として31,061^{m³}が超過値として計測。

(3) 給水状況

	3年度	4年度	5年度	6年度(B)	7年度(A)	比較増減 (A-B)	増減率 (%)
給水人口(人)	605,063	604,891	607,276	607,940	609,490	1,550	0.25
給水世帯(世帯)	296,538	299,579	304,392	308,605	313,610	5,005	1.62
配水量(m ³)	64,376,825	62,870,197	62,402,892	62,728,225	62,522,525	△ 205,700	△ 0.33
有収水量(m ³)	58,495,024	57,078,862	56,484,884	56,140,046	55,891,548	△ 248,498	△ 0.44
有収率(%)	90.86	90.79	90.52	89.50	89.39	△ 0.11	-

図1 年度別給水人口比較

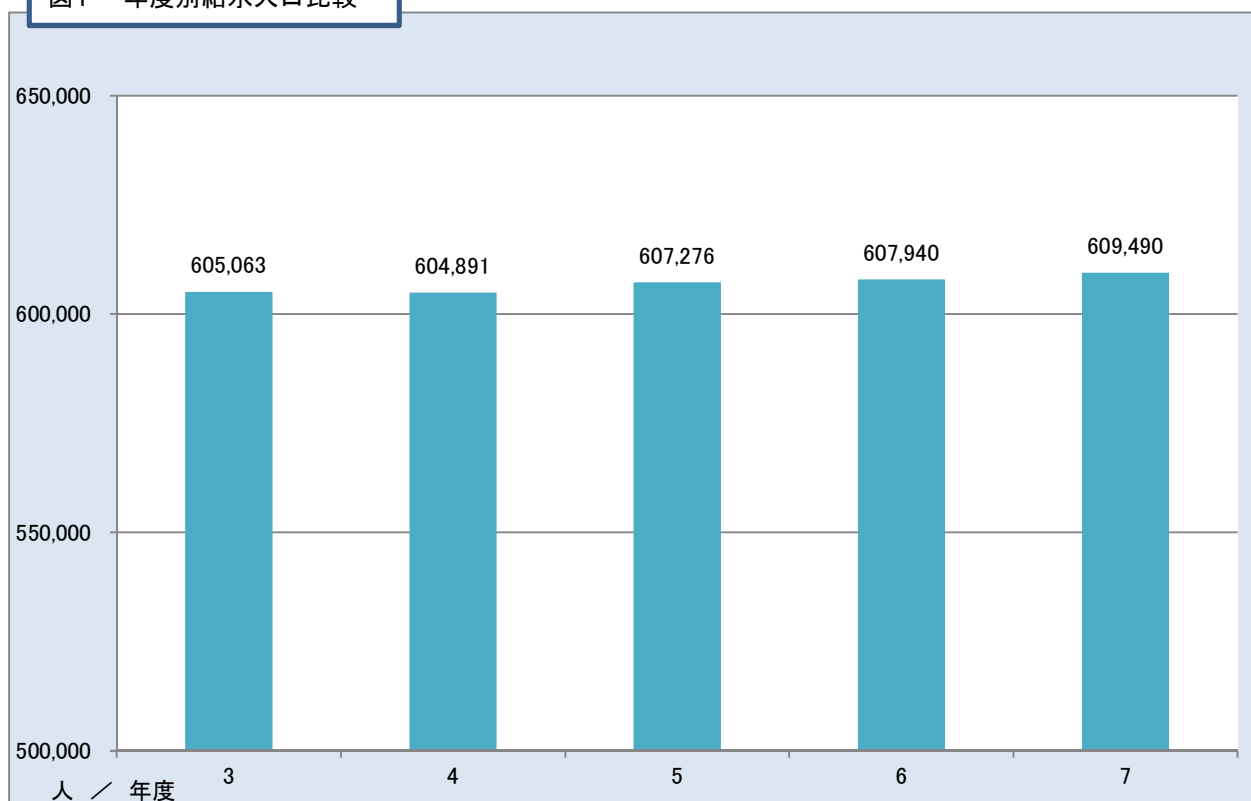


図2 年度別給水世帯比較

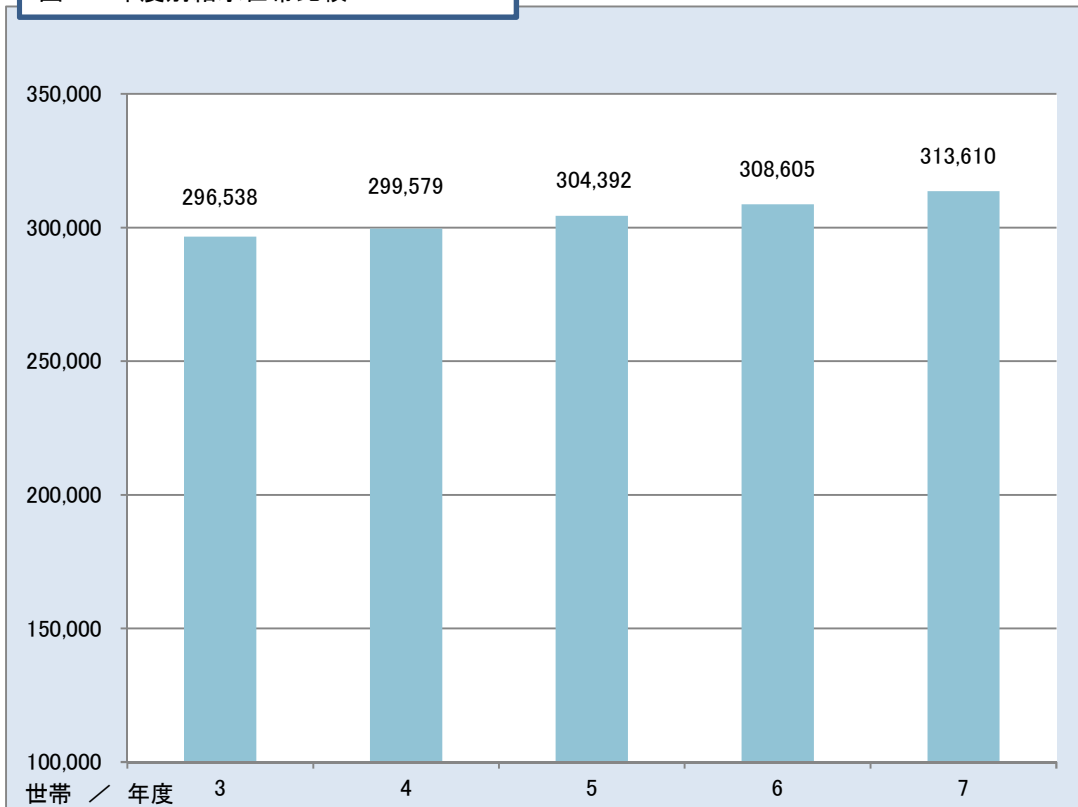


図3 年度別配水量・有収水量・有収率比較

